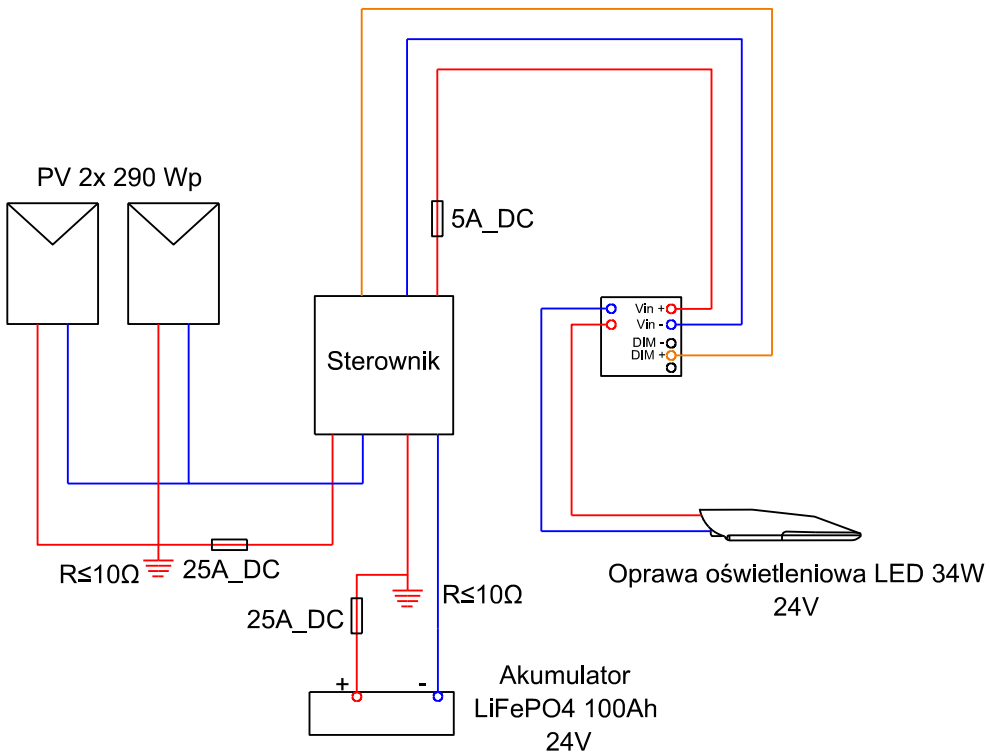

Uwagi:
1) Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie", „Właściciel", „typ i przekrój kabla", „rok budowy".
2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:
   - 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,
   - 0,5 m od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.
3) Dokłany przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
4) Do połączeń stosować kable solarne o żyłach miedzianych i przekroju min. 6mm2.

JOTEL
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia solarnego ul. Ikara w Gdańsku				
Stadium:	Projekt wykonawczy			Rysunek nr:	3
Tytuł rysunku:	Schemat połączeń			Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:	---
Projektował:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	02.2019
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-