

Projektowane przyłącze kanalizacji
sanitarnej DN160
Istniejąca studnia kanalizacyjna Ø1200

Studnia schładzająca DN1000, betonowa o głębokości
1m z włazem żeliwnym pełnym klasy B
Projektowany zawór odcinający DN20
Projektowany zawór antyskażeniowy typu BA DN20
Projektowany filtr siatkowy DN20
Projektowany zawór odcinający DN20
Projektowany wodomierz DN15
Projektowany zawór odcinający DN50
Projektowane przyłącze
wodociągowe PE HD DN63

LEGENDA:
— Proj. instalacja wody zimnej
- - - Proj. instalacja wody ciepłej
- - - Proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
— Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
wz 20x2,8 Średnica instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
DN160 Średnica, spadek instalacji kanalizacji sanitarnej
PK01 Proj. pion instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
PK02 Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej
PZ Proj. pion instalacji p.poż.
□ □ □ □ Projektowane szachty instalacyjne


- UWAGA:**
- 1) Projekt przyłącza wodociągowego wg. odrębnego opracowania
 - 2) Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w brzdach ściennych lub pod posadzką
 - 3) Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP
 - 4) Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%
 - 5) Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym
 - 6) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11

EKO AUDYT
EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Romualda Traugutta 69 / 1
50-417 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit.:	Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Podpis:	Nr projektu: 022	Nr rys.: IS-02
	Opracował: mgr inż. Ewelina Deląg	Podpis:	Format: A3	Skala: 1:100
	Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	Podpis:	Data: 26.11.2018	Stadium/Br: PB/IS

Tytuł:
RZUT PIWNICY - INSTALACJE WOD-KAN

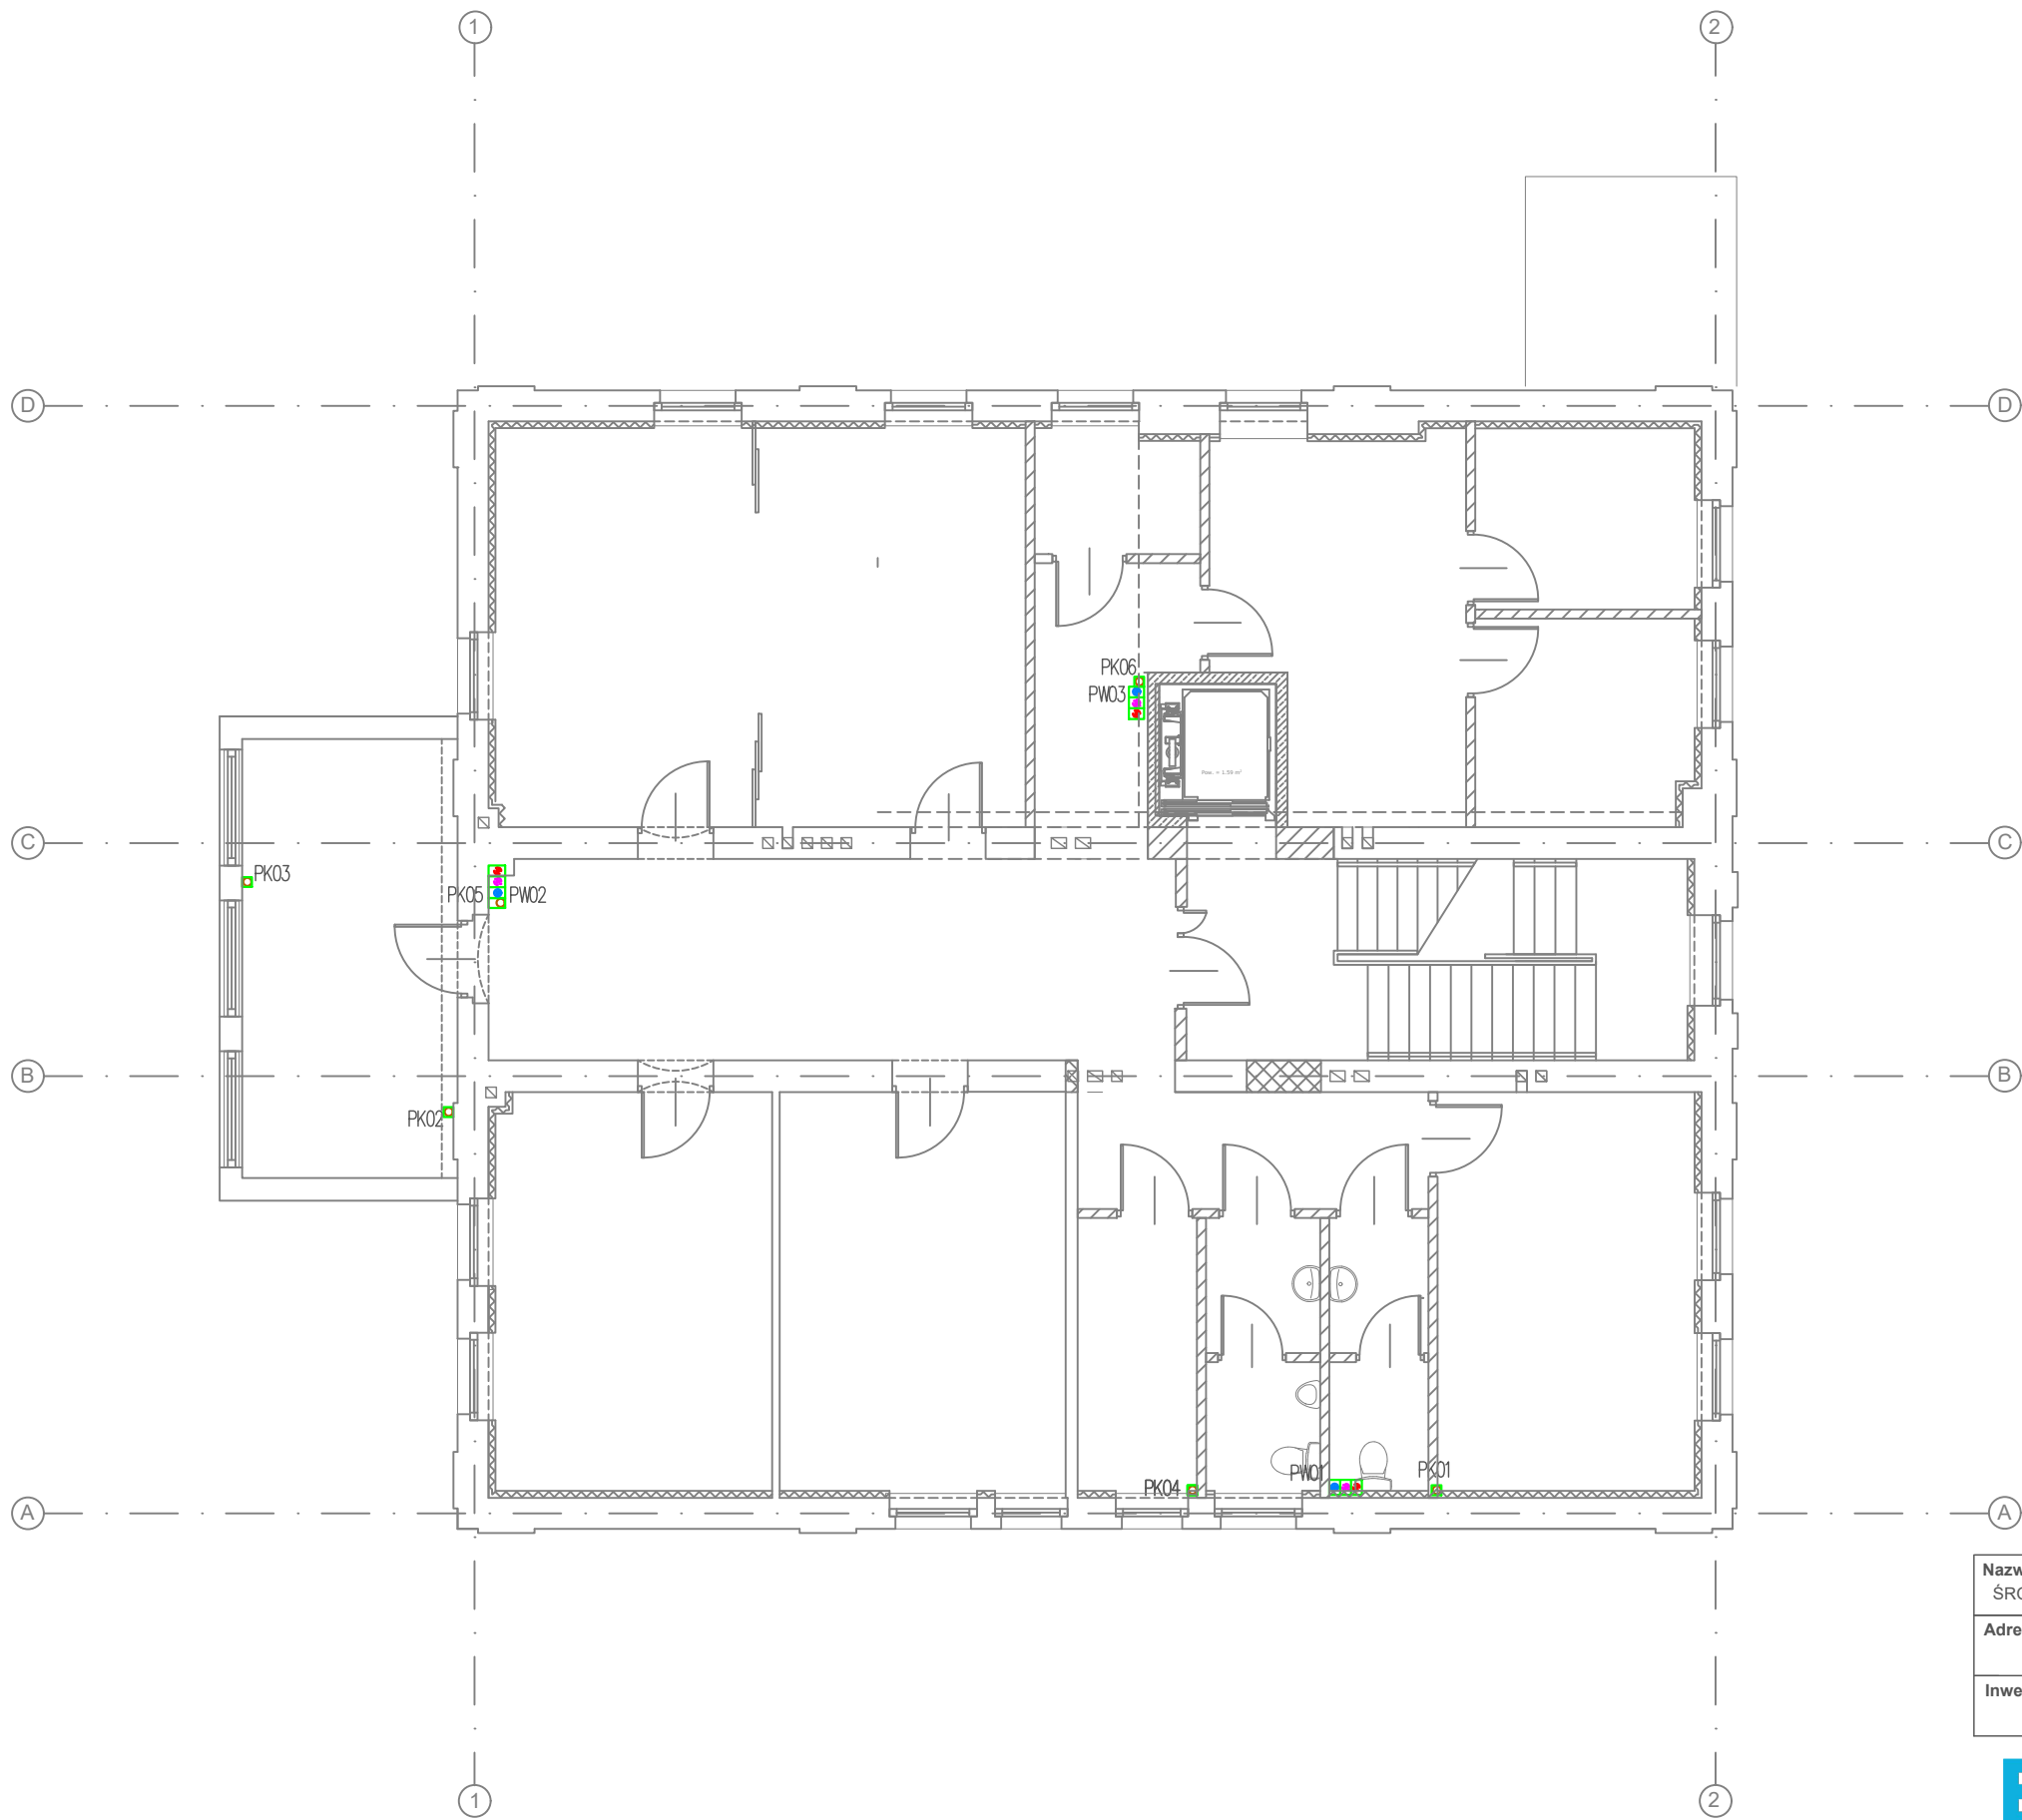

- LEGENDA:
- Proj. instalacja wody zimnej
 - Proj. instalacja wody ciepłej
 - Proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
 - Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Średnica instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
 - Średnica, spadek instalacji kanalizacji sanitarnej
 - Proj. pion instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
 - Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej
 - Proj. pion instalacji p.poż.
 - Projektowane szachty instalacyjne

- UWAGA:
- 1) Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w bruzdach ściennych lub pod posadzką
 - 2) Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP
 - 3) Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%
 - 4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym
 - 5) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Adres:	80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30
Inwestor:	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11

EKO AUDYT

EKO AUDYT Sp. z o.o.

ul. Romualda Traugutta 69 / 1

50-417 Wrocław


tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit. :	Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka	Podpis:	Nr projektu:	Nr rys.:
	133/DOŚ/12		022	IS-03
	Opracował: mgr inż. Ewelina Deląg	Podpis:	Format:	Skala:
			A3	1:100
	Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz	Podpis:	Data:	Stadium/Br:
	DOŚ/0131/PBS/16		26.11.2018	PB/IS

Tytuł:

RZUT PARTERU- INSTALACJE WOD-KAN

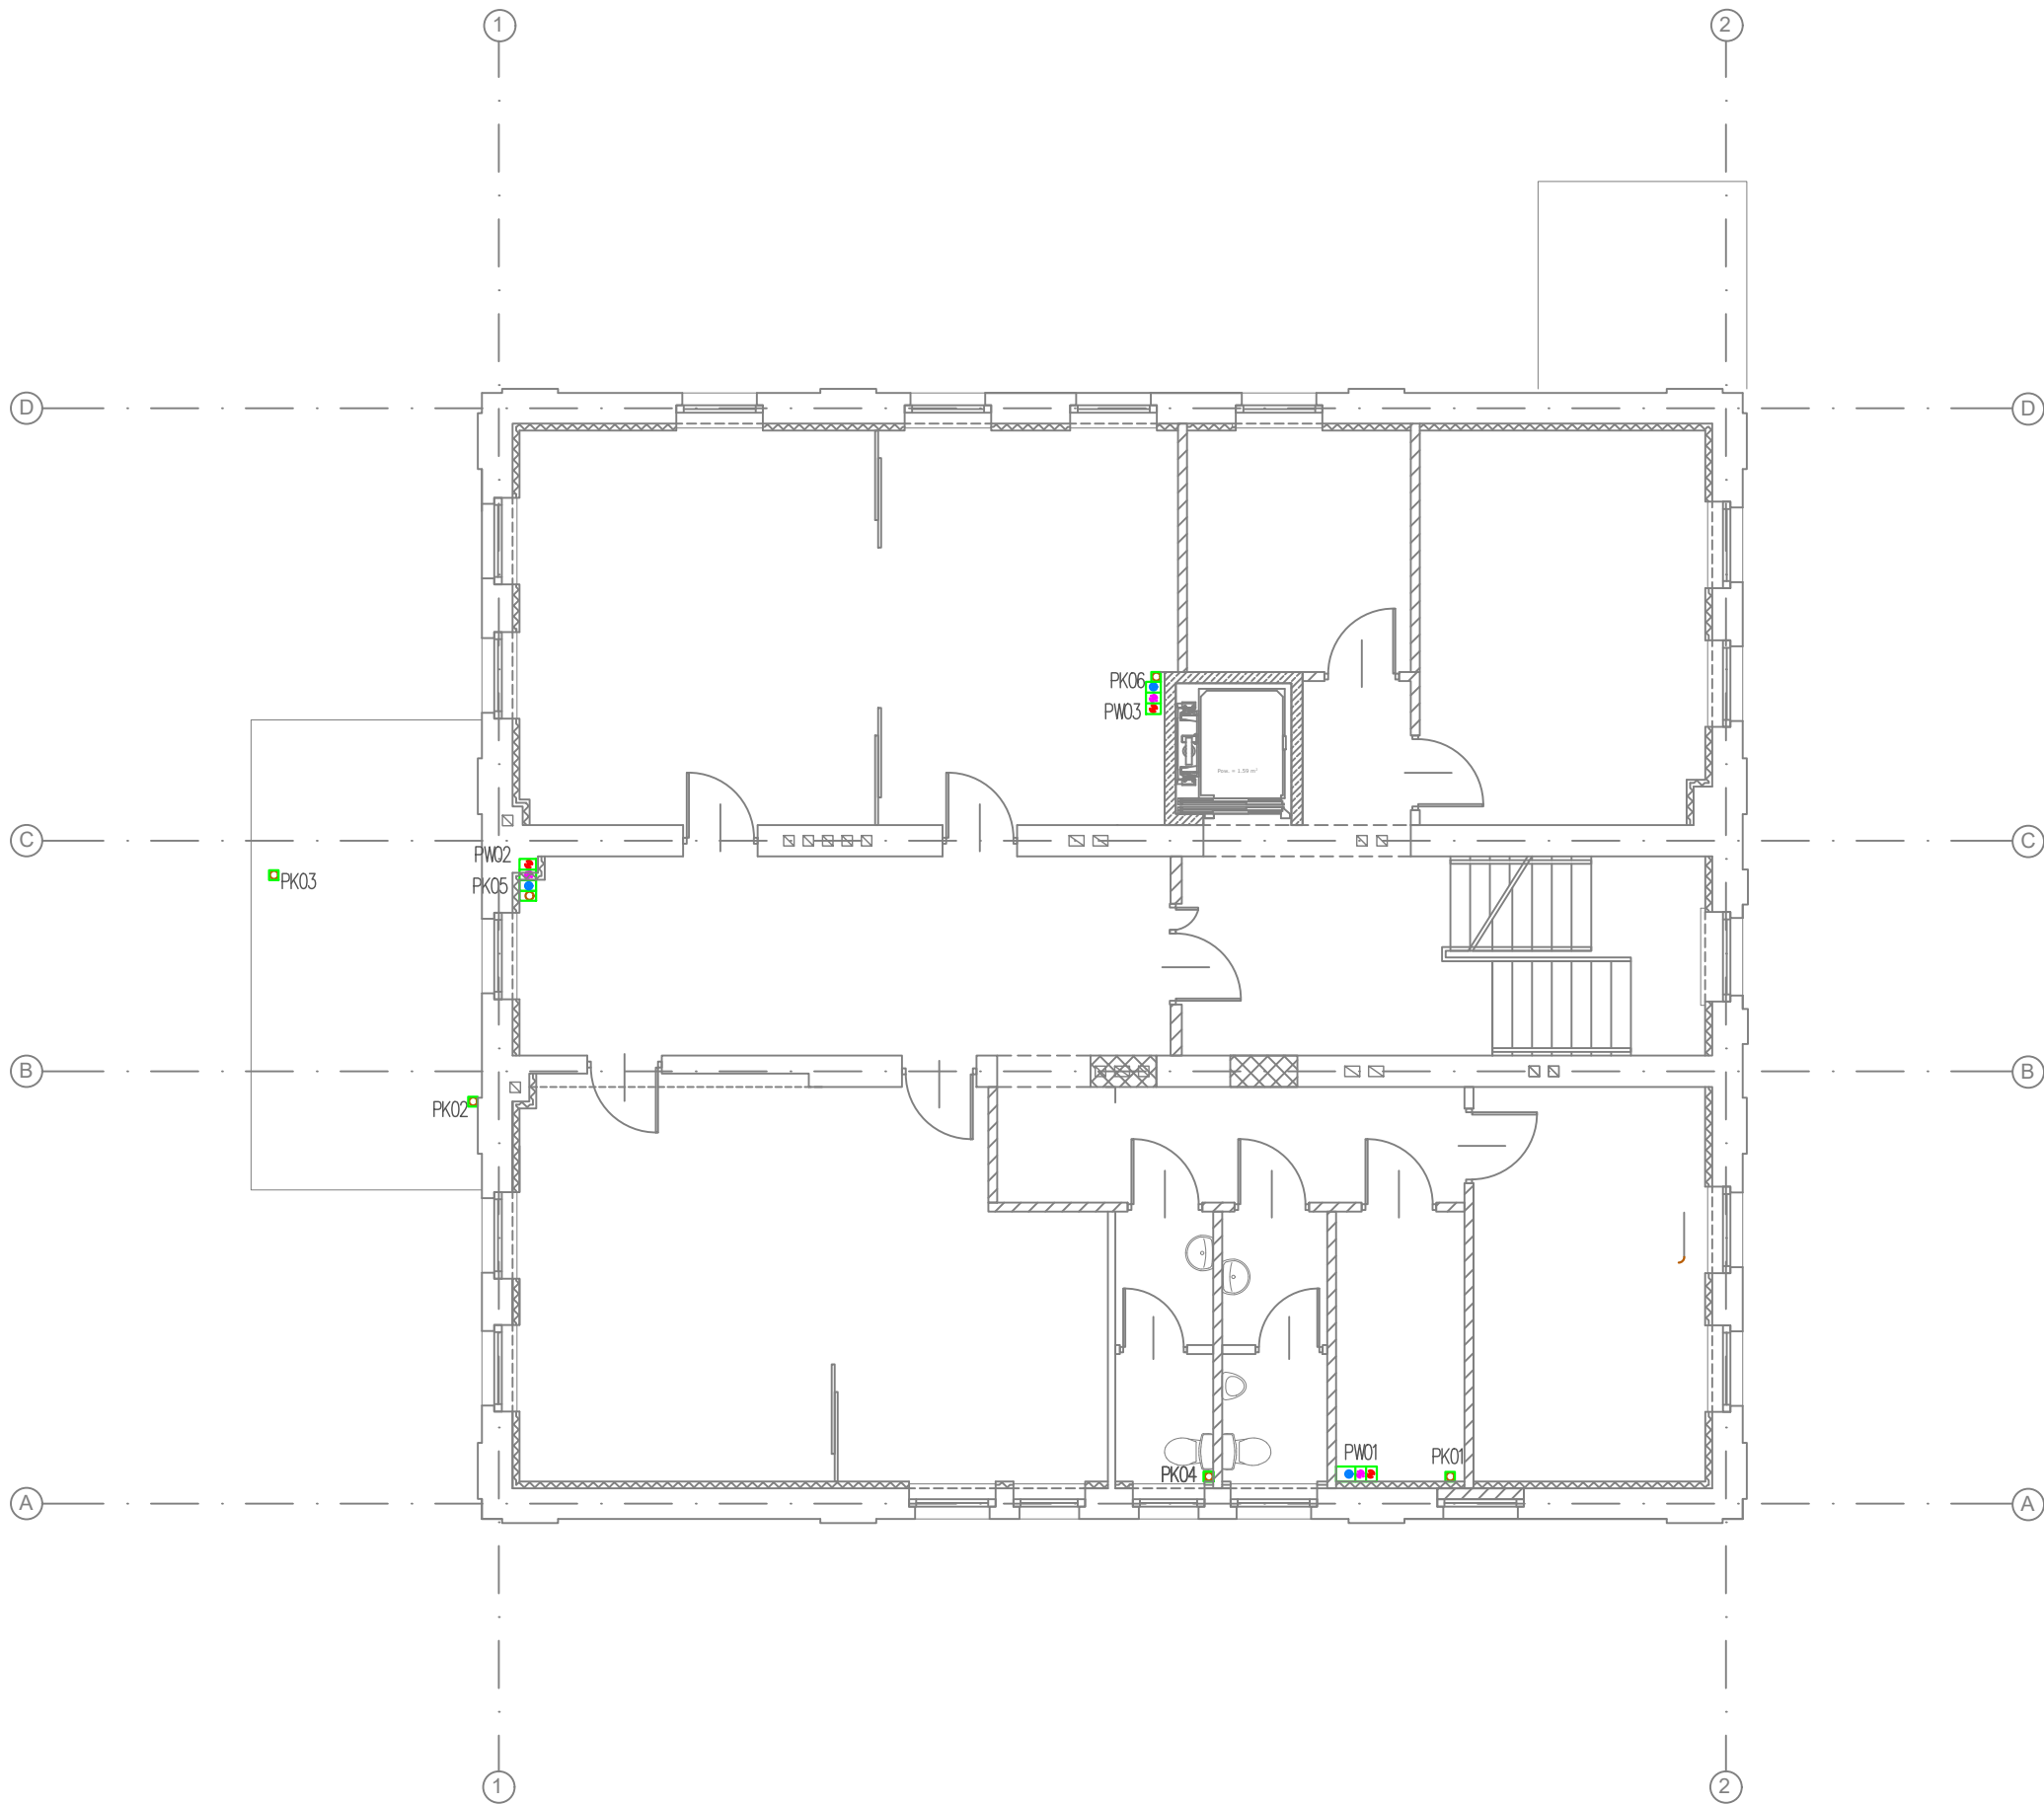

LEGENDA:

- Proj. instalacja wody zimnej
- Proj. instalacja wody ciepłej
- Proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Proj. pion instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
- Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- Proj. pion instalacji p.poż.
- Projektowane szachty instalacyjne

Wz 20x2,8

Średnica instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej

Średnica, spadek instalacji kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

- Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w brzdach ściennych lub pod posadzką
- Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP
- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%
- Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Adres:	80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30
Inwestor:	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11


EKO AUDYT

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Romualda Traugutta 69 / 1
50-417 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit.:	Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Podpis:	Nr projektu: 022	Nr rys.: IS-04
	Opracował: mgr inż. Ewelina Deląg	Podpis:	Format: A3	Skala: 1:100
	Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	Podpis:	Data: 26.11.2018	Stadium/Br: PB/IS

Tytuł:

RZUT I PIETRA - INSTALACJE WOD-KAN

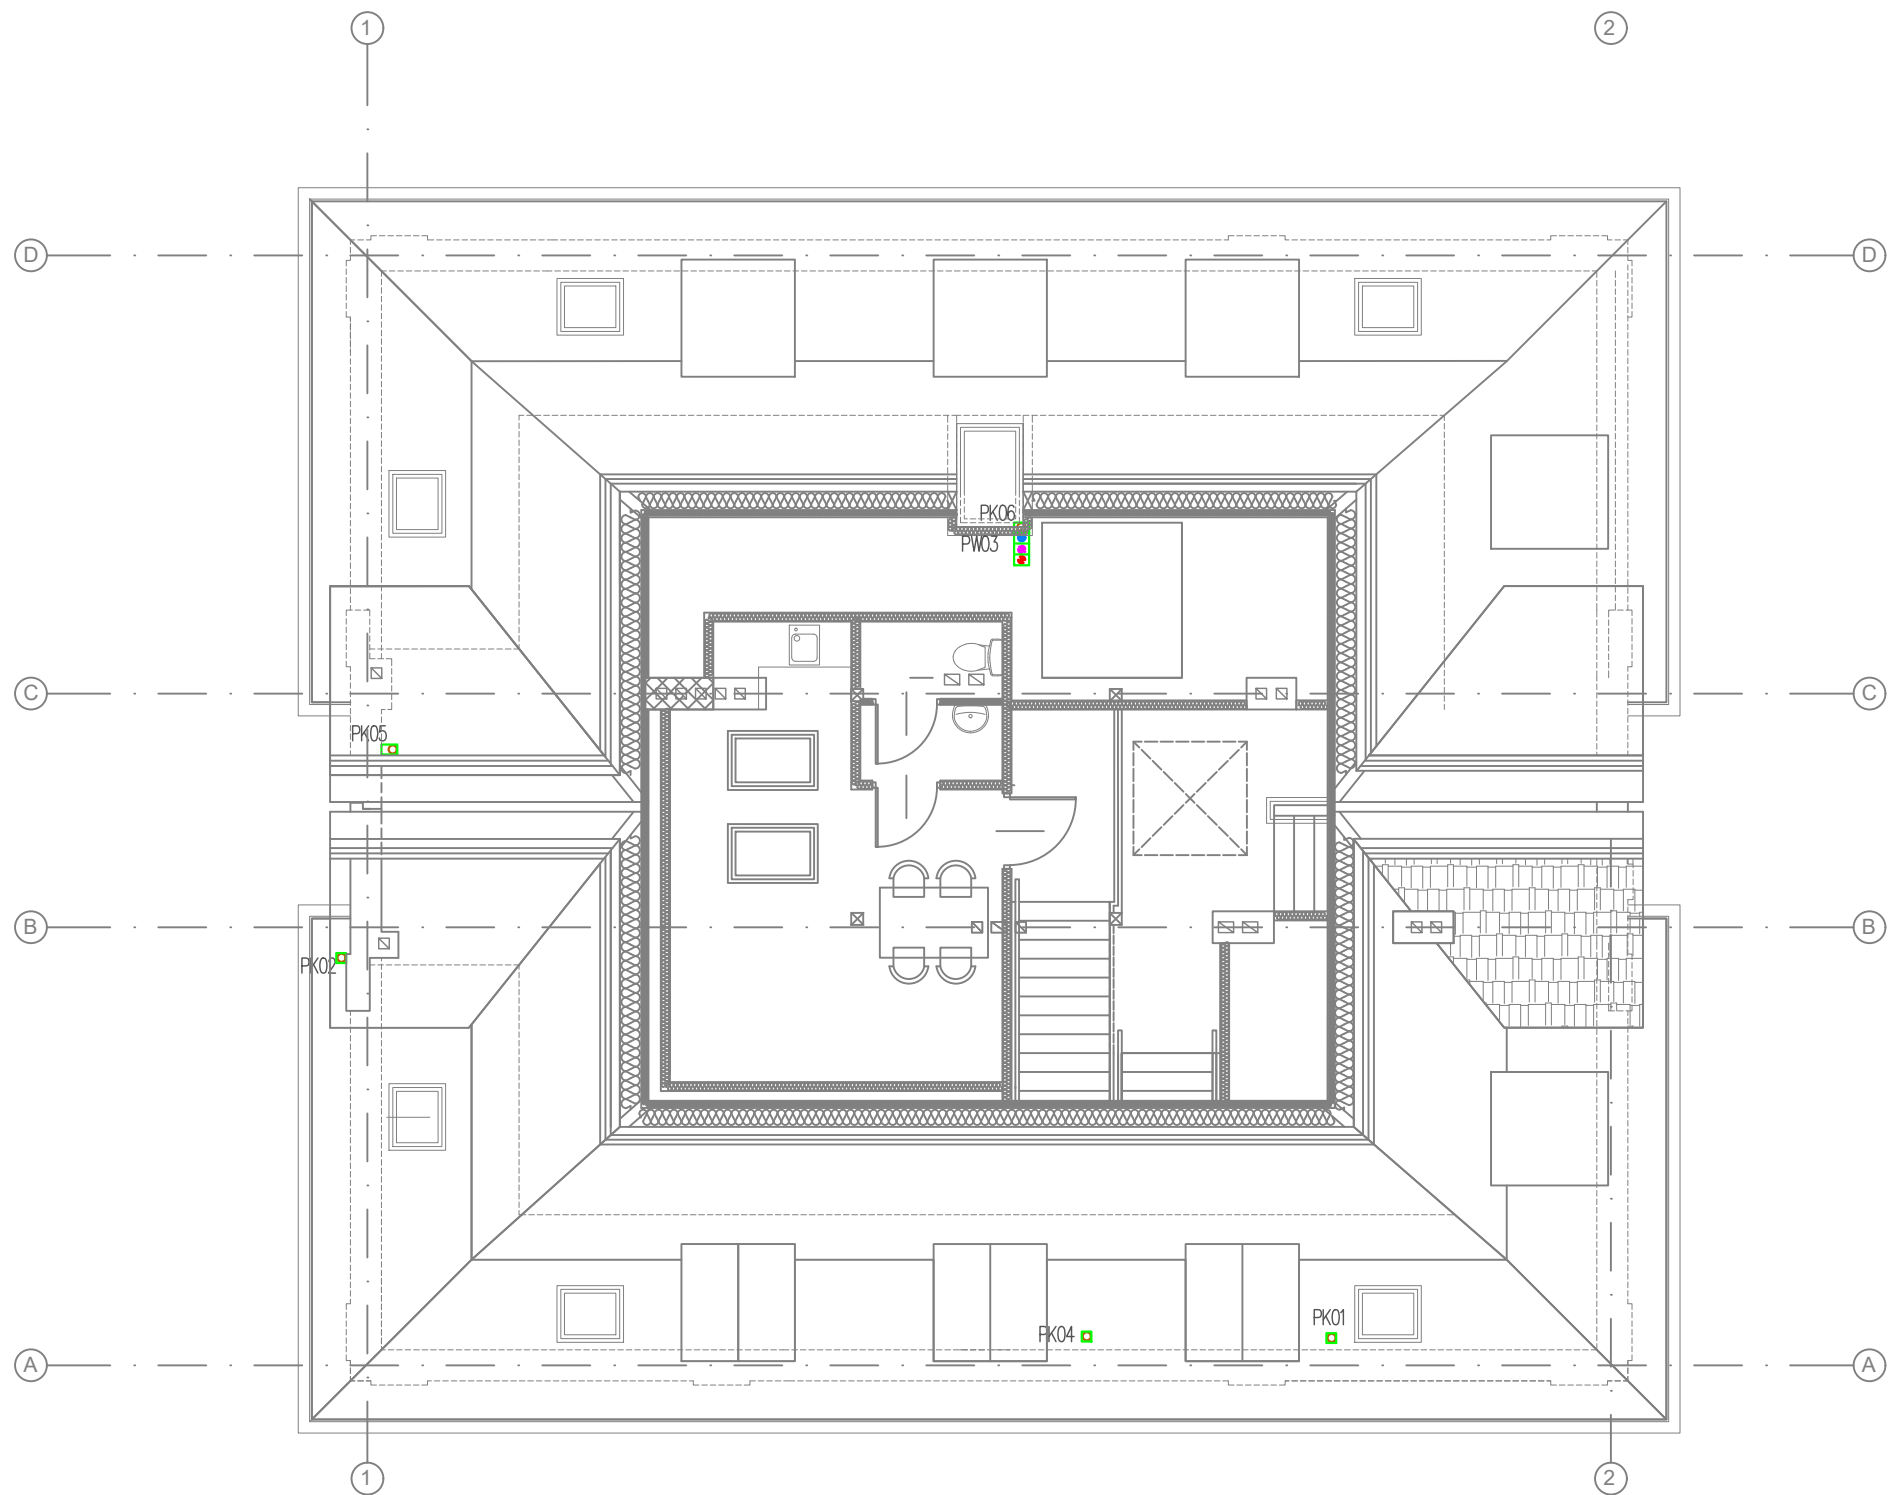

- LEGENDA:
- Proj. instalacja wody zimnej
 - Proj. instalacja wody ciepłej
 - Proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
 - Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Srednica instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
 - Srednica, spadek instalacji kanalizacji sanitarnej
 - Proj. pion instalacji wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej
 - Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej
 - Proj. pion instalacji p.poż.
 - Projektowane szachty instalacyjne

- UWAGA:
- Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w brzdach ściennych lub pod posadzką
 - Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP
 - Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%
 - Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym
 - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBRĘB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11

EKO AUDYT
EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Romualda Traugutta 69 / 1
50-417 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit.:	Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Podpis:	Nr projektu: 022	Nr rys.: IS-06
	Opracował: mgr inż. Ewelina Deląg	Podpis:	Format: A3	Skala: 1:100
	Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	Podpis:	Data: 26.11.2018	Stadium/Br: PB/IS

Tytuł:
RZUT PODDASZA II - INSTALACJE WOD-KAN