



EO/SO/WZ - 5/2018

Sopot, dnia 25.04.2018

## WARUNKI ZASILANIA Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na zasilanie:

oświetlenie skweru

ulica: Benjowskiego / Słowiańska

w miejscowości: Gdańsk

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Słup oświetleniowy nr 12/4 zasilany z szafki SO-064 Piastowska

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW

3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: kablowe

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest ZDiZ Gdańsk.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Układ sieci:

TN-C

b) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci:

26 kA

(Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant)

c) Stacja transformatorowa SN/nN T-

1217

d) System ochrony od porażeń:

samoczynne wyłączanie zasilania

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. będzie eksploatować przyłączone oświetlenie

Strona 1 z 2

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

a) dla celów sterowania z:

b) dla ciągłości dostarczenia energii:

11. Ważność warunków ustala się na okres 2 lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

Na koszt Inwestora wymienić w słupie oświetleniowym 12/4 tabliczkę słupową na podziałową. Prace projektowe można rozpocząć po pisemnej akceptacji niniejszych warunków przez Inwestora.


W przypadku zmiany eksploatatora sieci oświetleniowej niniejsze warunki tracą ważność.

Inżynier ds. Oświetlenia

  
Rafał Zajęc

.....  
opracował

Kierownik  
Regionalny Wydział Realizacji Usług  
Pobytoc

  
Marek Gzymusik

.....  
zatwierdził

Otrzymują: 1. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku; 80-254 Gdańsk; ul. Partyzantów 36  
2. EO

## II. Opinia Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

Dotyczy: oświetlenia skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej i ul. Beniowskiego w Gdańsku.

1. Wytyczne dotyczące wyglądu zewnętrznego opraw oświetleniowych:  
Oprawy parkowe montowane bez wygięcia  
na wzór z załącznika nr 1. Malowane na  
kolor RAL 9004 (mat)  
Temperatura barwowa 2800-3000K
2. Wytyczne dotyczące wyglądu zewnętrznego słupów oświetleniowych:  
Słupy stożkowe o przekroju okrągłym. Malowane  
na kolor RAL 9004 (mat)
3. Wytyczne dotyczące wyglądu obudowy szafki oświetleniowej:  
Szafki obudowy demontowalne z drzwiczkami  
metalowymi z wyłożeniem utrudniającym nabie-  
żenie palenisk (płyta z załącznika nr 2).  
Drzwi malowane na kolor RAL 9004

Gdańsk, dnia 2.11.2012

Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
ds. Przestrzeni Publicznej



Michał Szymański

ZAŁĄCZNIK 1

Gdańsk, dnia 31.10.2017

Oprawa parkowa współczesna:

- bez wysięgnika,
- kolor RAL 9004
- temperatura barwowa 2800-3000K,
- przykładowe oprawy:

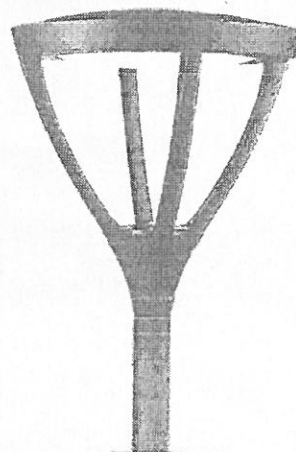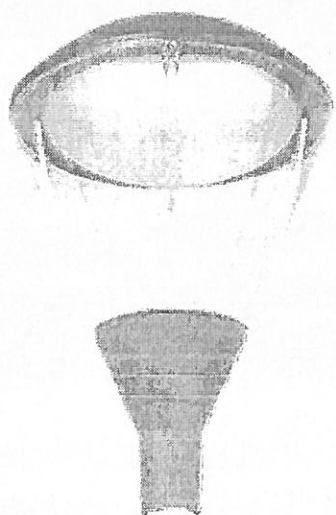

*[Signature]*

*[Signature]*