

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy	1:500
Miejscowość, ulica	Gdańsk, ul. Stefana Batorego 4
Numer działki, karta mapy	522, 452/2
Województwo	pomorskie
Powiat	m. gdańsk
Jednostka ewidencyjna	identyfikator nazwa 226101_1 M. Gdańsk
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa 0041 041
Godło mapy	6.221.25.15.4.1
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich 2000, strefa 6
Data sporządzenia mapy	Kronstadt 88 BIS 30.03.2018 r.
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG-III.6640.1.1155.2018
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie EGIB	brak

Mapa przedstawia granice działek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków na dzień opracowania mapy. Nie badano stanu prawnego granic nieruchomości.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.), podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Budynki przedstawione na mapie pochodzą wg stanu ujawnionego w bazie danych EGIB na dzień opracowania mapy.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone badaniem stanu ewentualnych służebności gruntowych, ujawnionych w księgach wieczystych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Geodeta uprawniony

mgr inż. Jacek Gałęzowski

nr świad. 22686

pieczęć i podpis geodety uprawnionego

PROMIAR
GEODEZJA

PROMIAR GEODEZJA Grzegorz Wtulich


ul. Dąbrowski 44 lok. 3, 80-177 Gdańsk

NIP: 739-360-55-53, REGON: 364151151

e-mail: biuro@promiar.pl, tel. 723 881 688

pieczęć i podpis wykonawcy

SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000

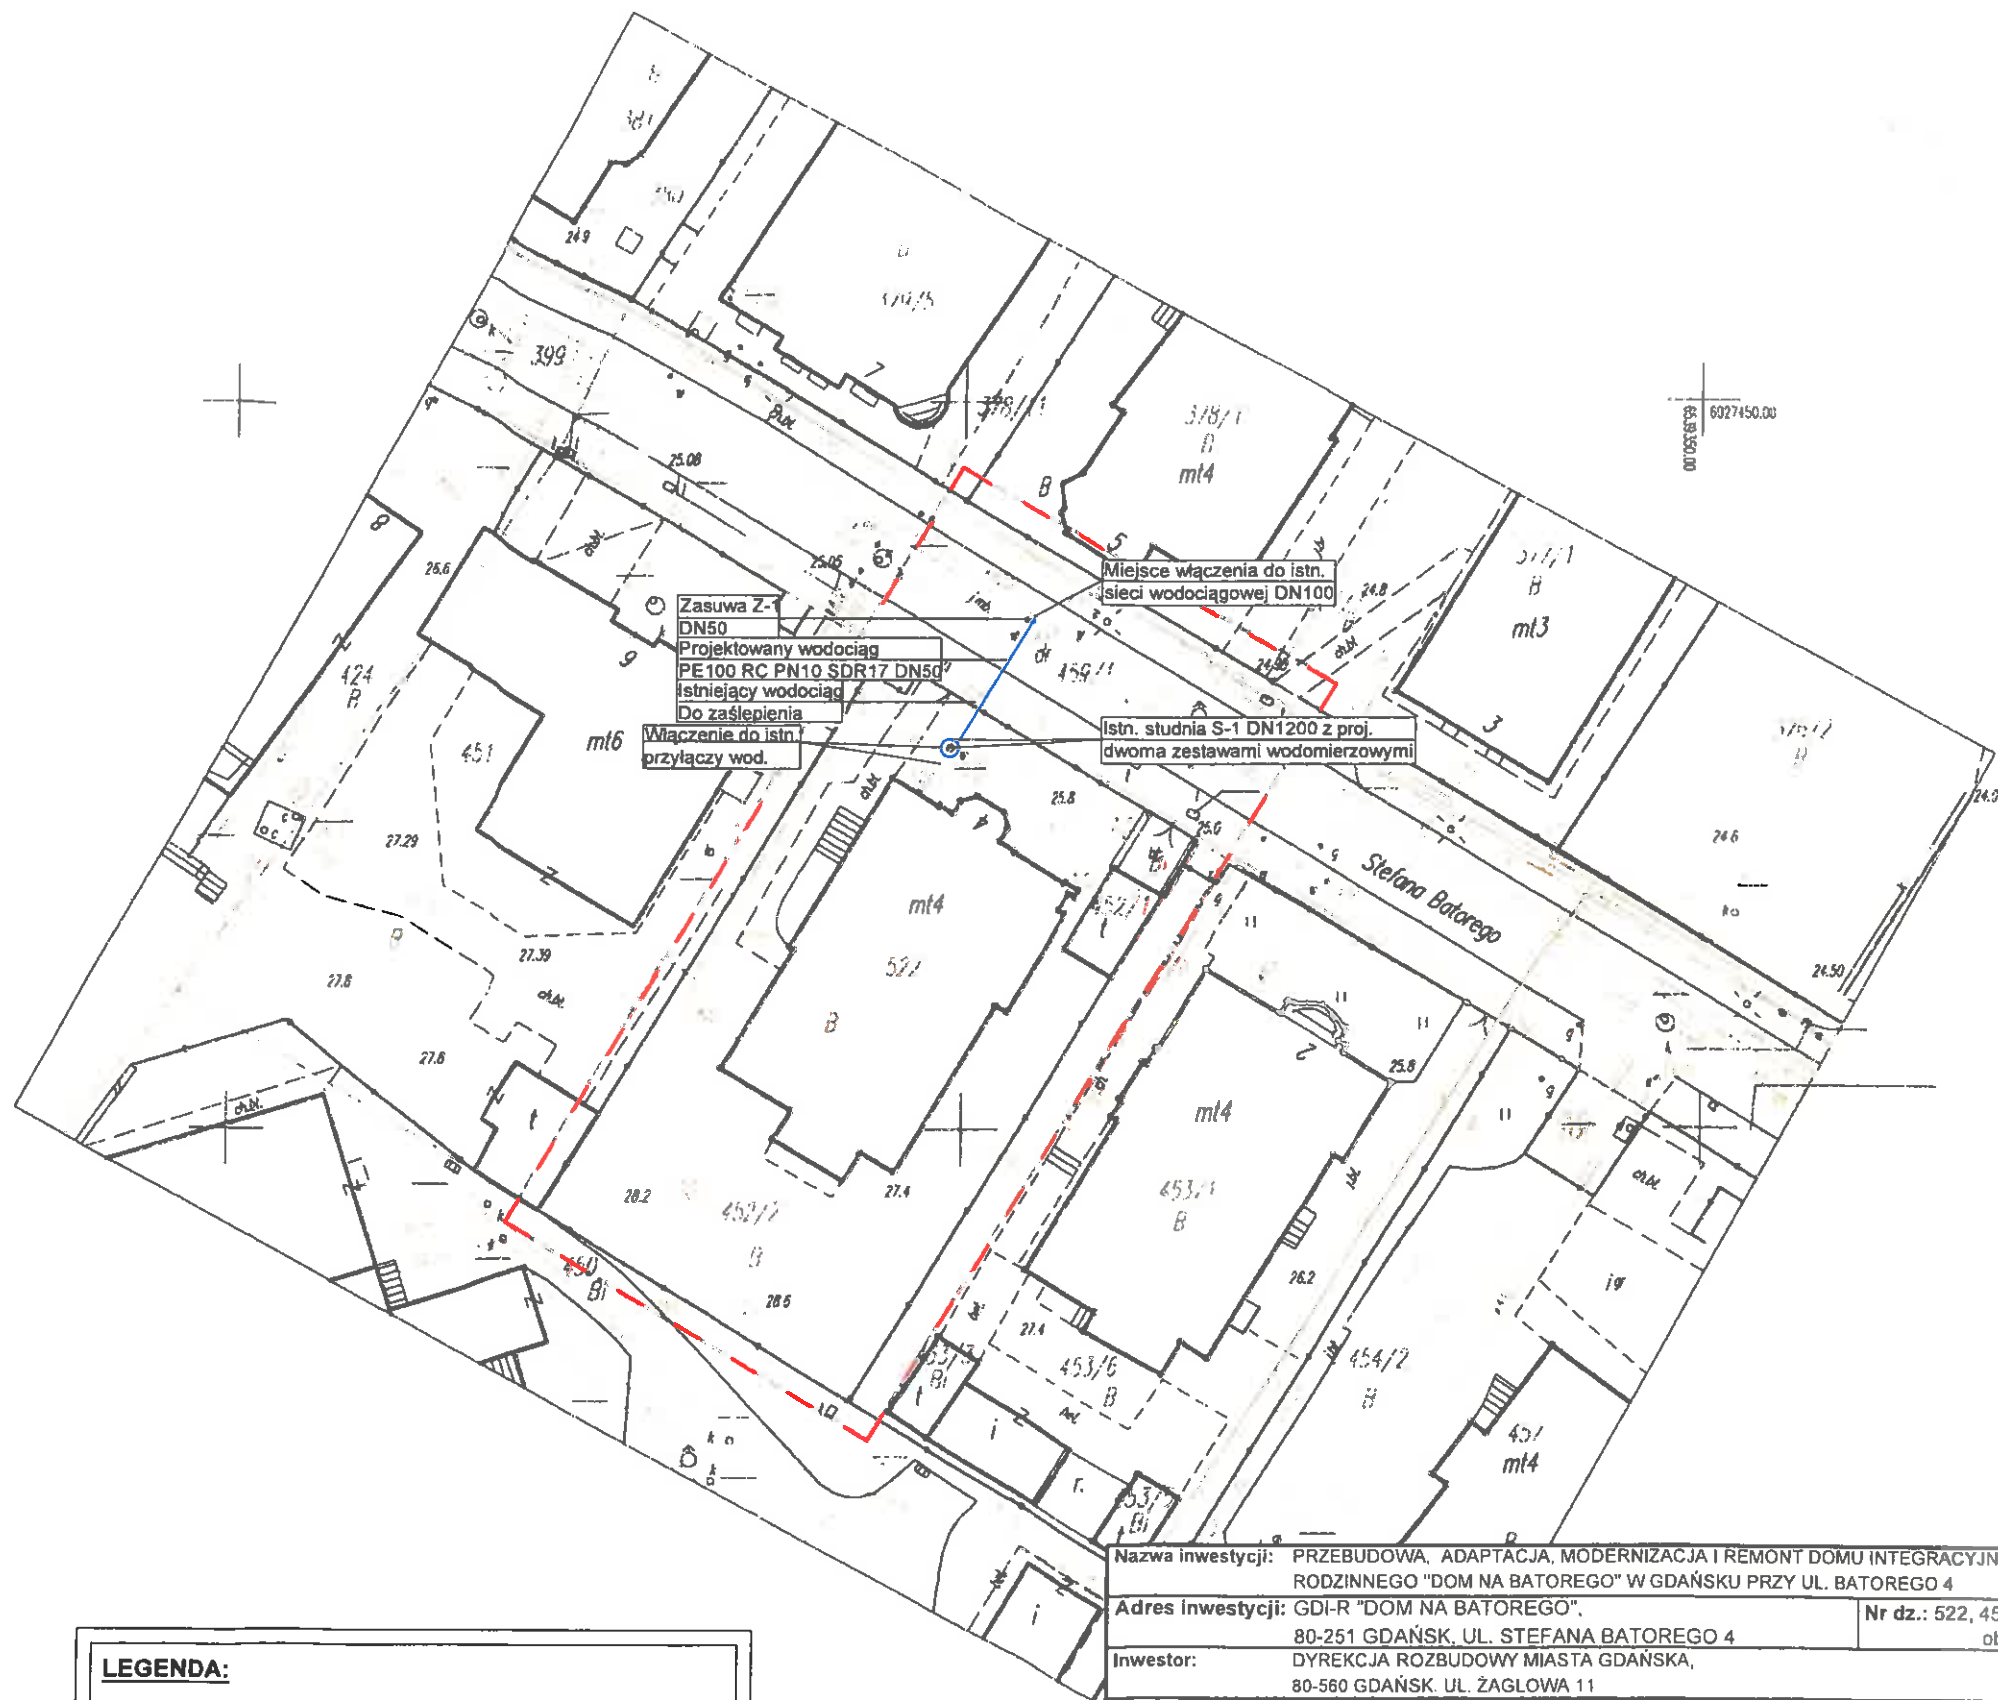

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, ADAPTACJA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO-RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4

Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO",
80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4

Nr dz.: 522, 452/2, 459/1,
ob. 0410041

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA,
80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11

EKO AUDYT

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 93/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka
upr. nr 133/DOŚ/12

Podpis: *[Signature]*

Nr projektu:
018

Opracowanie: mgr inż. Judyta Raniś

Podpis: *[Signature]*

Data:
10 września 2018

Sprawdzający: mgr inż. Anna Szala
upr. nr 143/DOŚ/13

Podpis: *[Signature]*

Stadium:
proj. budowlany

Tytuł: PLAN SYTUACYJNY

Nr rys.: IS-1

Skala: 1:500

2018.12.02 RS
15.04.2018
A
miejsce na uwierzyteliwienie dokumentacji



Uzgodnienie Nr 245/2018

Przebudowa przepływu wody i wodami z r. w. n. k. r. g. dla placówki domu integracyjno-rodinnego w bud. przy ul. Batorego 4 w Gdańsku

1. Po wykonaniu realizacji pomniejszyć kwotę;
2. W przypadku włączenia do sieci wod-kan usytuowanych poza nieruchomością inwestora należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości na wykonanie i posadowienie uzgadnianych przyłączy;
3. Do w/w inwestycji należy stosować obowiązujące przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zwłaszcza w zakresie zgłoszenia budowy przyłączy właściwemu organowi lub sporządzenia planu sytuacyjnego;
4. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do SNG pisemnie, z 7-dniowym wyprzedzeniem;
5. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia ich kontroli przez służby nadzoru eksploatacyjnego SNG;
6. W przypadku wystąpienia infrastruktury podziemnej wod-kan nie zinwentaryzowanej na mapie geodezyjnej należy traktować ją jako czynną oraz powiadomić SNG. Koszty jej przeniesienia lub likwidacji pokrywa Inwestor;
7. W przypadku uszkodzenia istniejącej przewodów wod-kan w trakcie wykonywania robót koszty napraw pokrywa Wykonawca;
7. Przyłącza wod-kan i kanalizacji o średnicy powyżej 100 mm należy włączyć do eksploatacji właściciela nieruchomości;

Uzgodnienie jest ważne 2 lata, do dnia 25.09.2020 r.

Podcasts

8. doprowadza włączenia starego przyłącza wody do sieci wodociągowej podlega odbiorom służb SNG.

KOORDYNATOR
ds. Warunków Technicznych i Uzgodnień

Iwona Kubicka