



SCHEMAT MONTAŻU ZESTAWÓW WODOMIERZOWYCH W ISTNIEJĄCEJ STUDZIENCE DN1200

PRZĘKRÓJ A-A

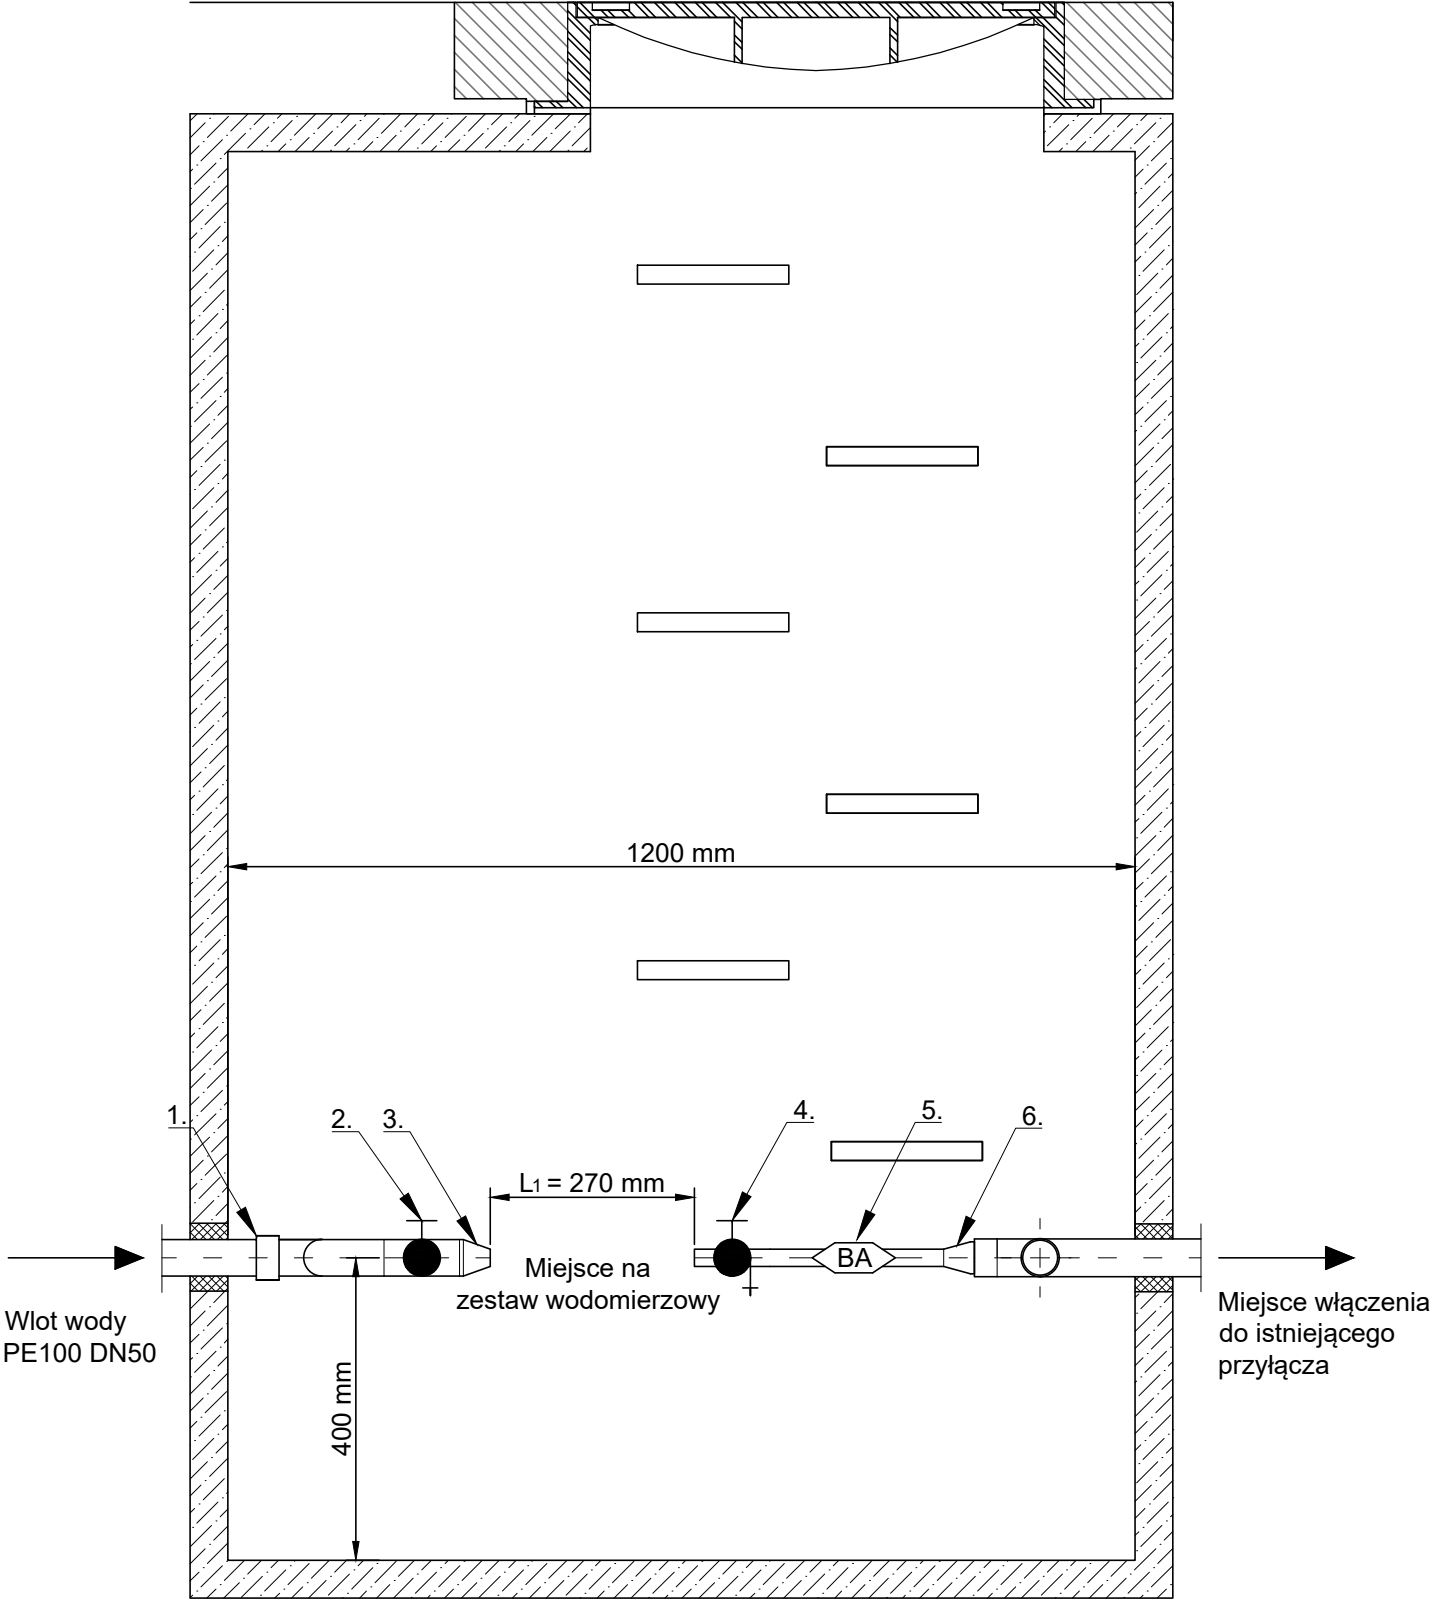


RZUT STUDNI

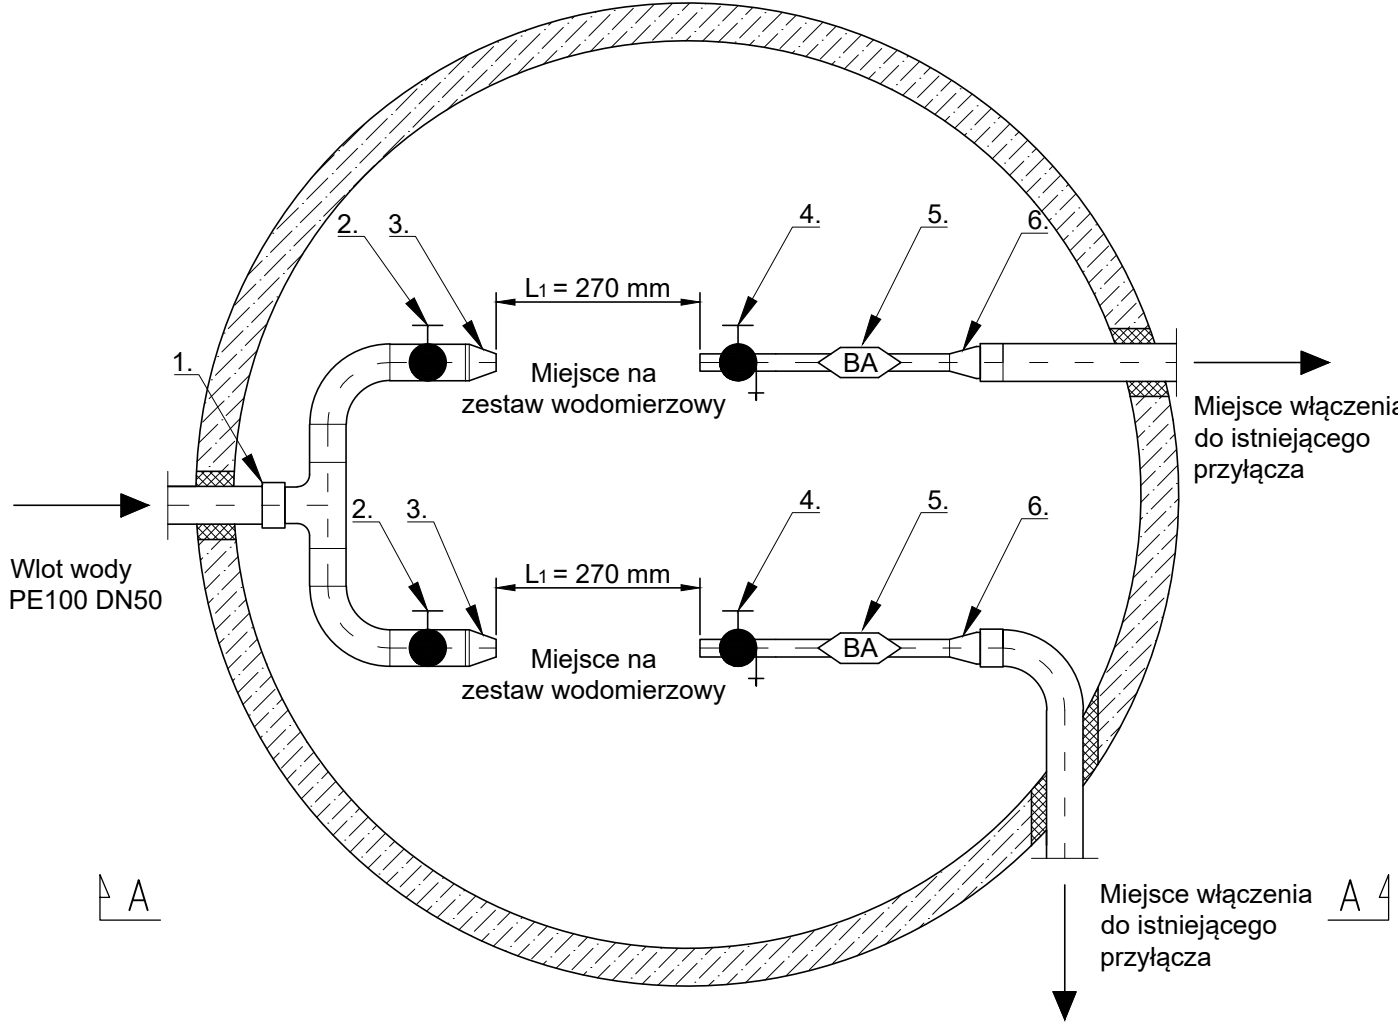

LEGENDA:

1. KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA PE/STAŁ DN50/DN40
2. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40
3. ZŁĄCZKA REDUKCYJNA DN40/DN20
4. ZAWÓR ZE SPUSTEM DN20
5. ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN20
6. KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA PE/STAŁ

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO PLACÓWKI GDAŃSKIEGO DOMU INTEGRACYJNO-RODZINNEGO „DOM NA BATOREGO” W GDAŃSKU PRZY ULICY STEFANA BATOREGO 4 |  |  |                             |
| Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO",<br>80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4  |  | Nr dz.: 452/2, 563,<br>obr. 041  |                             |
| Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA,<br>80-560 GDAŃSK, UL. ŻĄGŁOWA 11  |  |  |                             |
|   |  | EKO AUDYT Sp. z o.o.<br>ul. Parkowa 25<br>51-616 Wrocław<br>tel. 71 307 03 83/800 800 250<br>e-mail: kontakt@eko-projects.pl |                             |
| INST. SANIT.:  | Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka<br>upr. nr 133/DOŚ/12        | Podpis:  | Nr projektu:<br>018         |
|  | Opracowanie: mgr inż. Judyta Raniś                               | Podpis:  | Data:<br>10 września 2018   |
|  | Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz<br>upr. nr DOŚ/0131/PBS/16 | Podpis:  | Stadium:<br>proj. budowlany |
| Tytuł: SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ  |  | Nr rys.: IS-3  |                             |
|  |  | Skala: -   | Format: A3                  |