Legenda:

- istn. rozdzielnica RL+RG
- PWP istn. przeciwpożarowy wył. prądu
- istn. wypust 230V (NHXH-J FE180/E90 3x4mm)
- oprawa n/t led (1515lm; 2xT8 Led 10W, IP65, 4000K, IK10)
- łącznik oświetlenia IP44
- oprawa awaryjna n/t led 2W, IP 65 (270lm), CNBOP

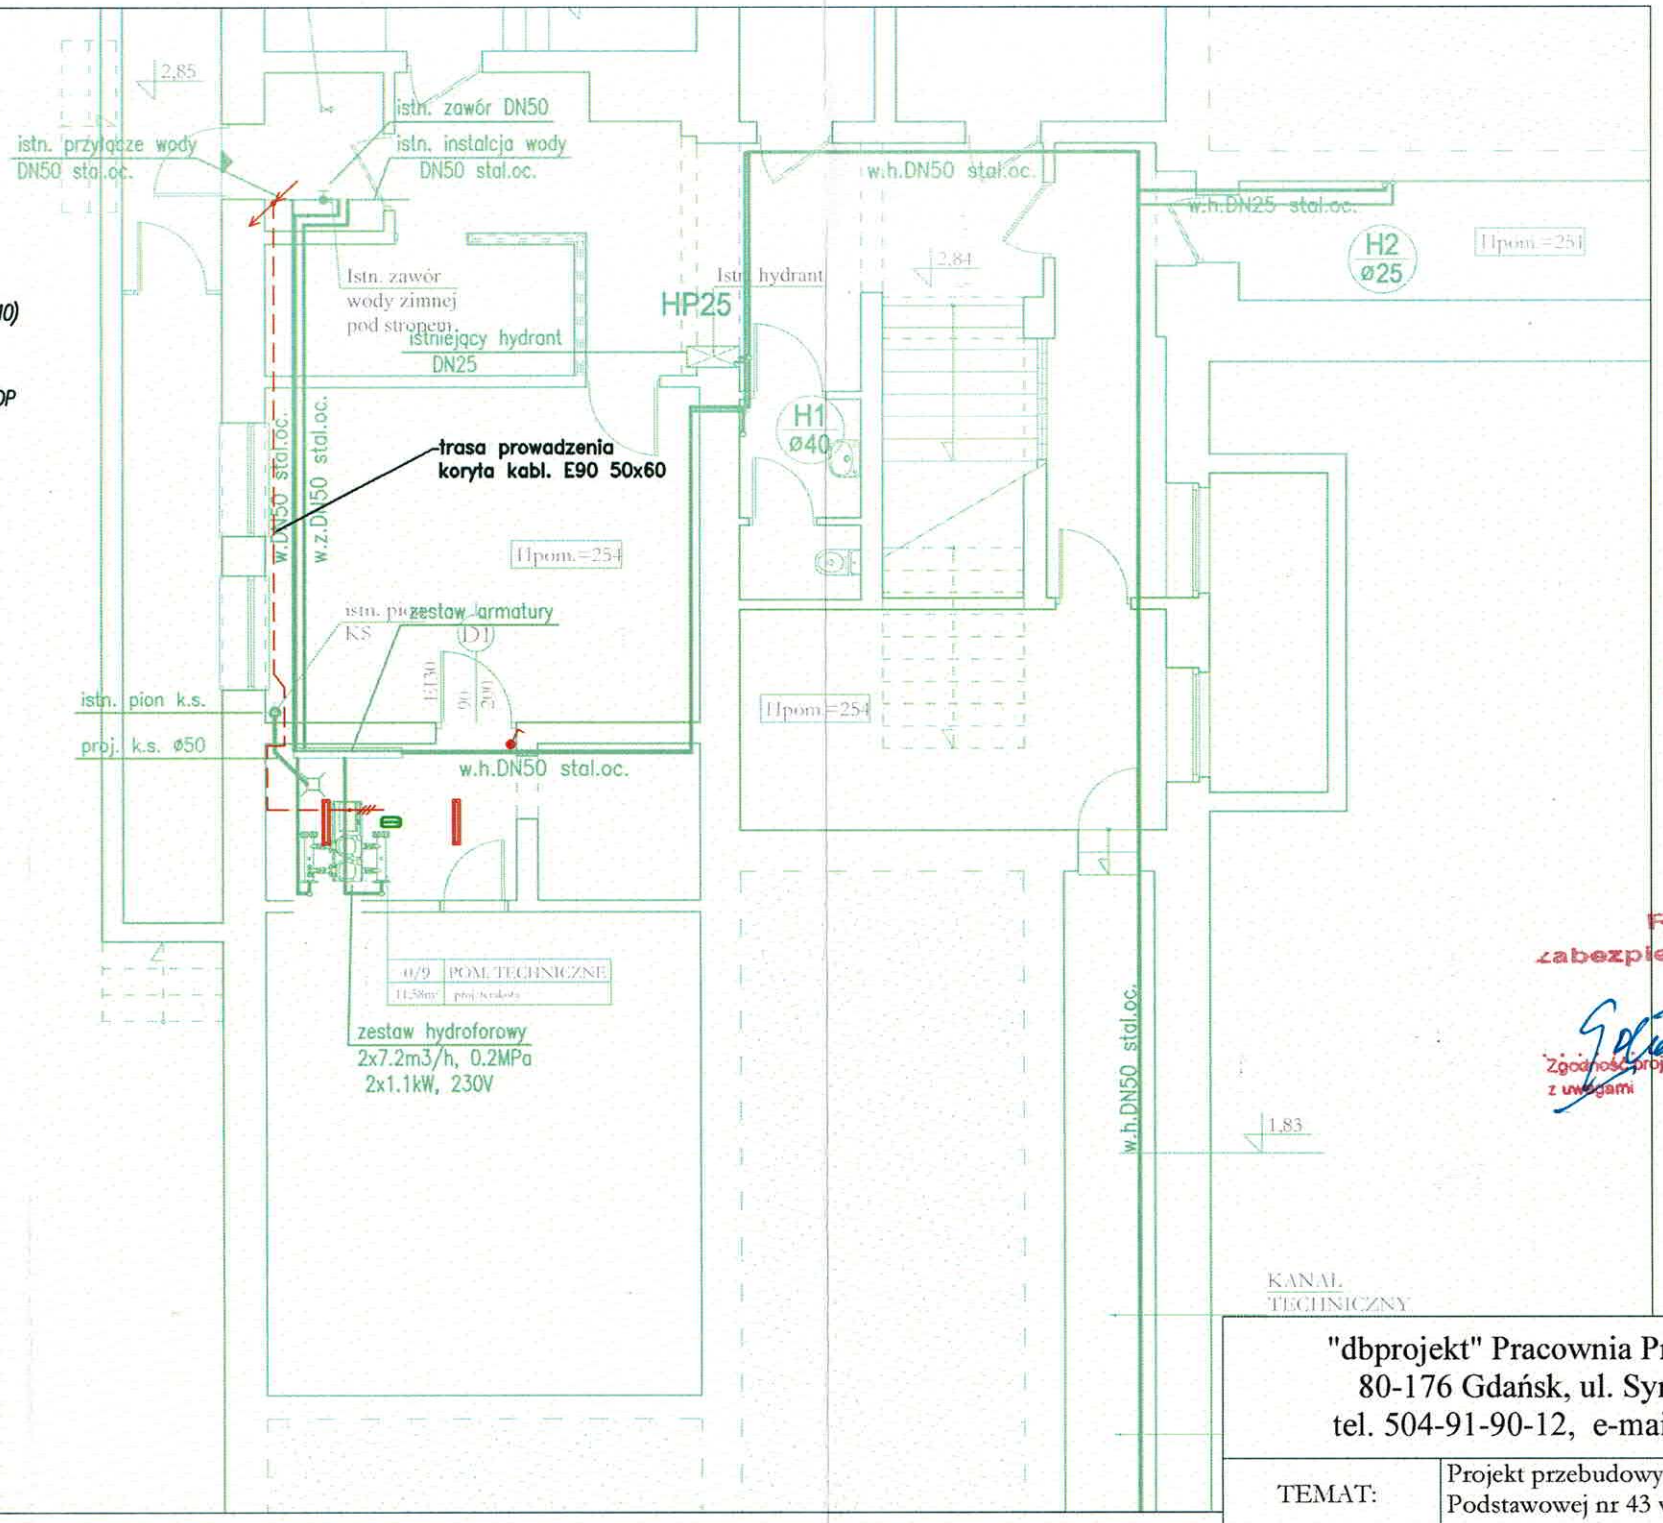

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43
im. Jana Kochanowskiego
80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 20
NIP 5833262028, Regon 367993991
Tel./fax 5830220 10

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bartłomiej Cendrowski

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
inż. Edward Sulikowski
Nr upr. 95/93
17.07.2020r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
z uwagami
bez uwag

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek
80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

TEMAT:	Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdańsku, przy ul. Beethovena 20.	
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Żaglowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /	
LOKALIZACJA:	80-171 Gdańsk, ul. Bethovena 20, działka nr 65/2; obr. 065	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100
RYSUNEK:	Rzut piwnic.	
PROJEKTANT:	mgr inż. Waldemar Wesołowski upr. proj. nr 75/Gd/2002 (specjalność instalacyjna)	Nr rys. 2
OPRACOWAŁ:	inż. Marcin Kordalski	Data: 6.2020r.