RK ROZBUDOWA

istn. rozdzielnica naścienna IP44

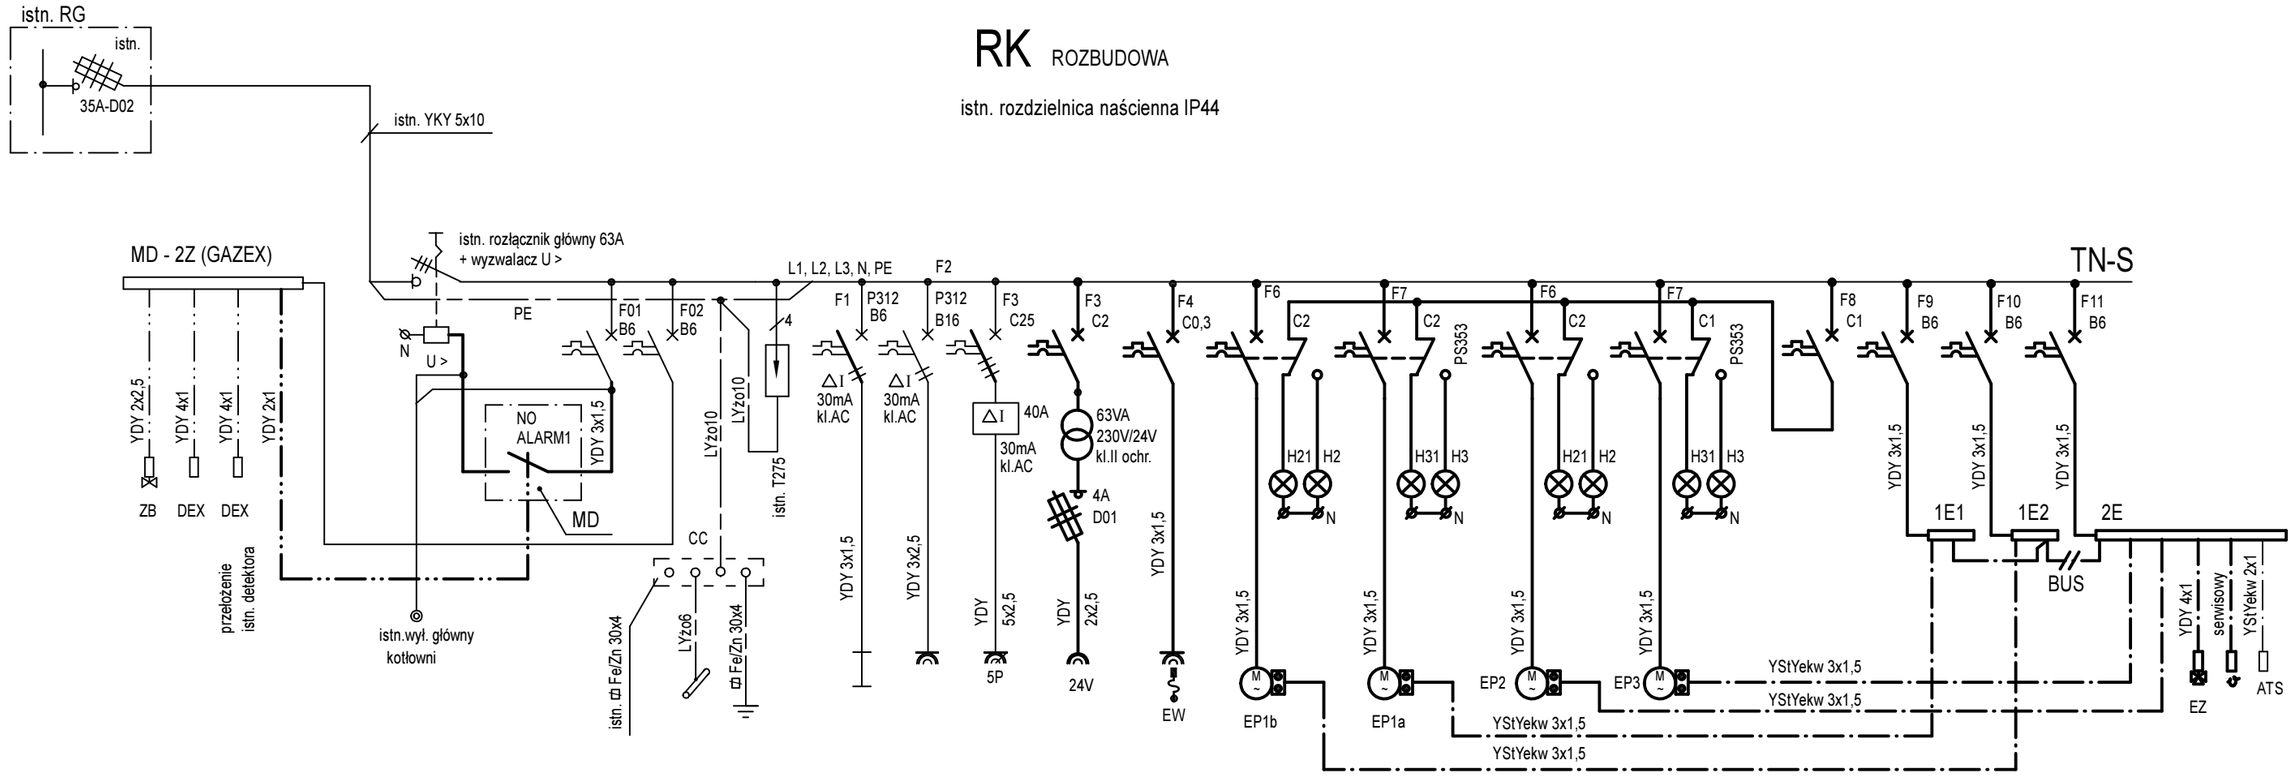

numer obwodu opis obwodu	M4	M3	M2	M1		01	02	03		04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	zawór gazu ZB	detektory gazu DEX-12/N,	detektory gazu DEX-12/N	sterowanie	moduł sterujący GAZEX	zasilanie modułu alarmowego	zasilanie sterowania	układ wyłącznika awaryjnego	instalacja połączeń wyrównawczych	ochronniki przeciwprzepięciowe typ 2	oświetlenie kotłowni	gn. wtykowe 230V kotłowni	gn. wtykowe 400V	gn. wtykowe 24V	uzdatniacz wody	pompa obiegu kotła	pompa obiegu kotła	pompa obiegu c.o.	pompa obiegu c.o.	zabezpieczenie układów sygnalizacyjnych	sterownik kotła	sterownik kotła	regulator pogodowy VITITRONIC 300-K mieszacz trójdrogowy czujnik temperatury zanurzeniowy czujnik temperatury zewnętrznej
moc zainst . (kW)											0,3	0,3	0,5	0,06	0,02	0,44	0,44	0,44	0,14				
dane energet.	Pi = 2,6kW, Ps = 1,5kW																						

INWESTOR: **DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA** ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	TEMAT: **PRACE UZUPEŁNIAJĄCE W BUDYNKU CSW ŁAŹNIA**	**PROJEKT UZUPEŁNIENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**
	BRANŻA: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	TREŚĆ: **SCHEMAT ZASILANIA KOTŁOWNI**
OBIEKT: **CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA UL. JASKÓŁCZA 1 GDAŃSK**	AUTOR PROJEKTU: mgr inż. JERZY KULAWIAK nr upr. 215/Gd/2002 wpis do izby	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : **STUDIO PROJEKTOWE GENRE** ul.Kaprów 3A/12, 80-316 Gdańsk	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. BOGDAN WILCZYŃSKI nr upr. 5743/Gd/94 wpis do izby	DATA: 05.08.2016 — SKALA: REWIZJA: 00 — NR STRONY: **IE-06**