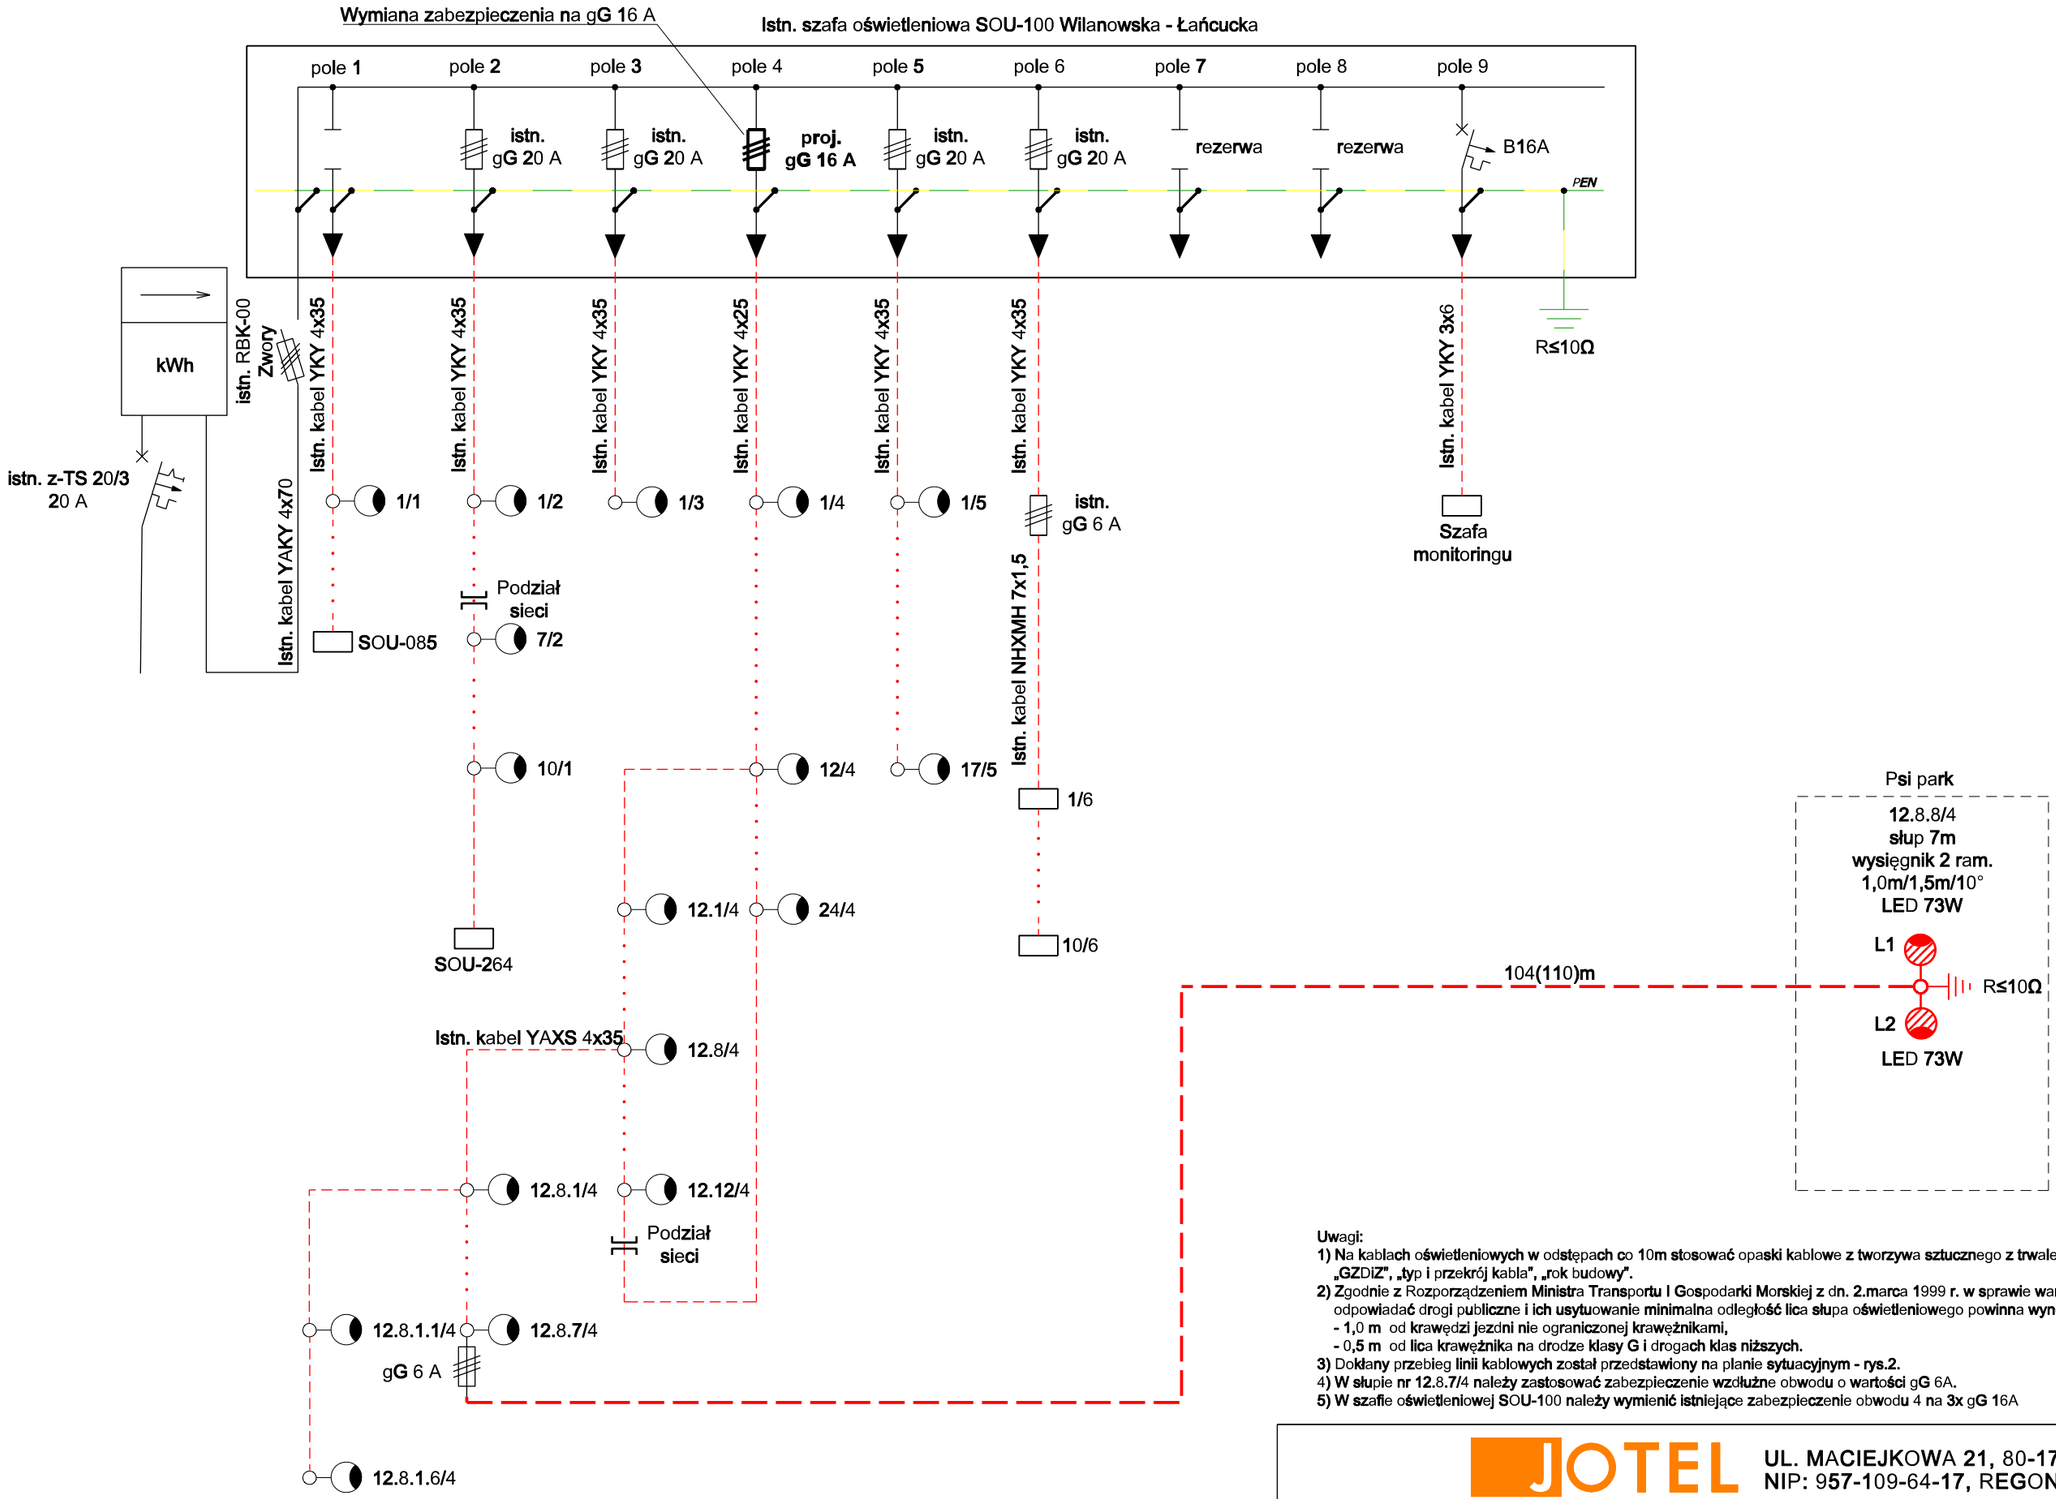

Uwagi:

1) Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie", „GZDiZ", „typ i przekrój kabla", „rok budowy".
2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:
   - 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,
   - 0,5 m od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.
3) Dokłany przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
4) W słupie nr 12.8.7/4 należy zastosować zabezpieczenie wzdłużne obwodu o wartości gG 6A.
5) W szafie oświetleniowej SOU-100 należy wymienić istniejące zabezpieczenie obwodu 4 na 3x gG 16A

JOTEL UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa słupa oświetleniowego w psim parku w Jarze Wilanowskim w Gdańsku w ramach zadań Rad Dzielnic				
Stadium:	Projekt wykonawczy			Rysunek nr:	3
Tytuł rysunku:	Schemat oświetlenia			Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:	---
Projektował:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	10.2020
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-