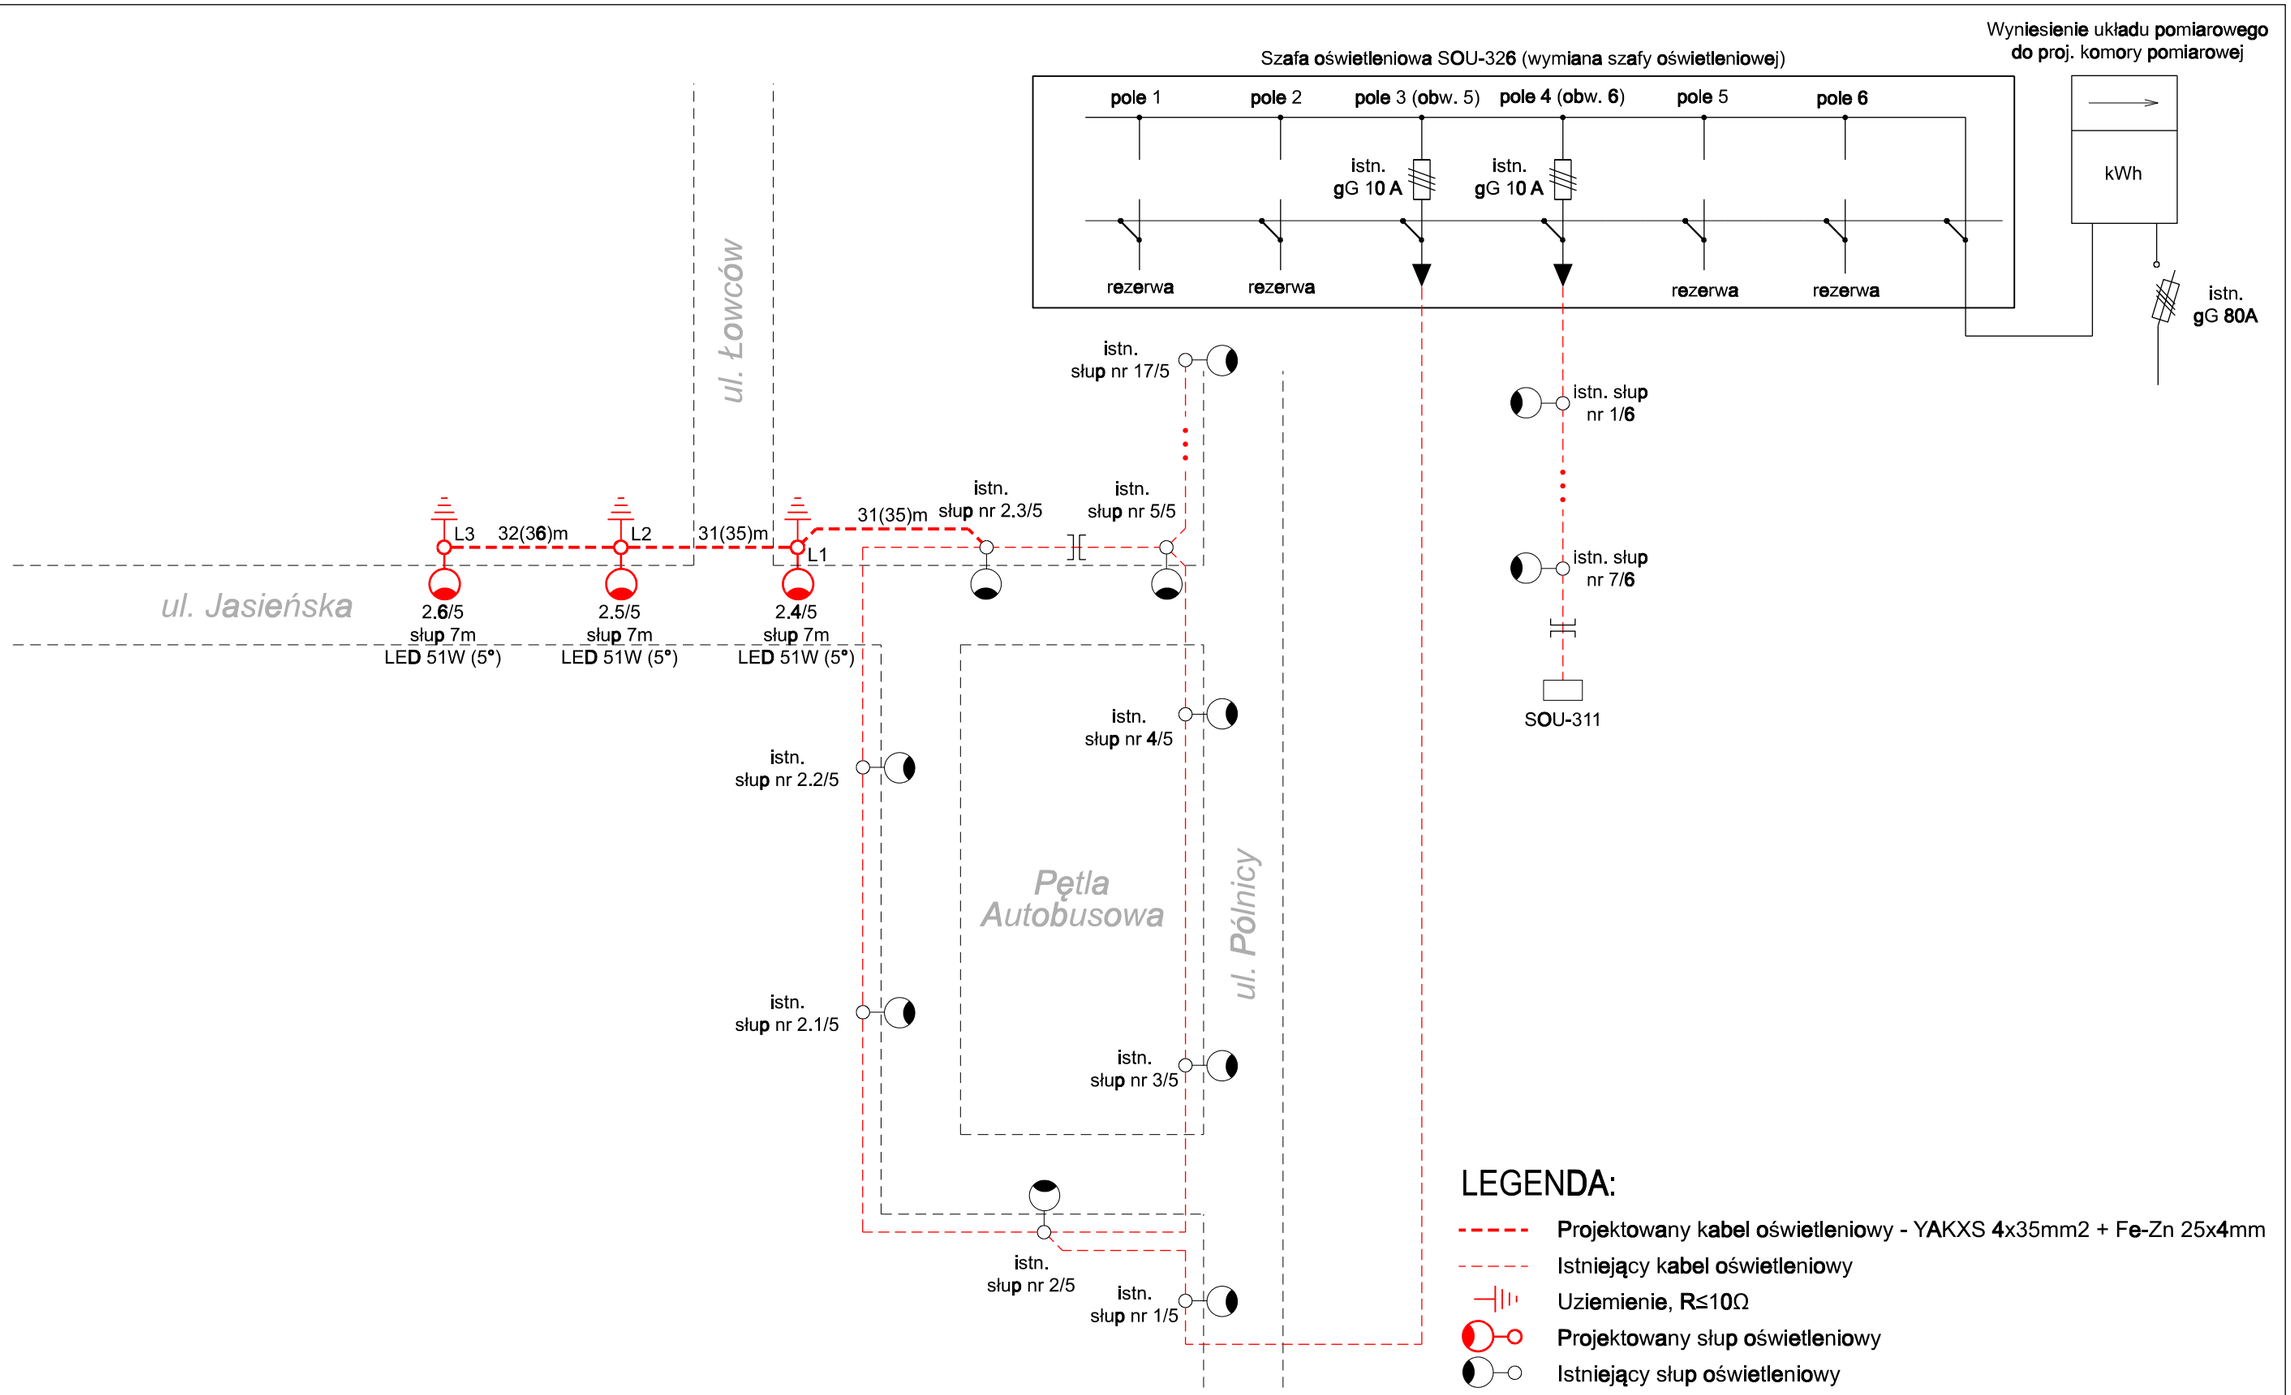


## LEGENDA:

- Projektowany kabel oświetleniowy - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Uziemienie, R≤10Ω
- Projektowany słup oświetleniowy
- Istniejący słup oświetleniowy
- Istniejący podział sieci

Uwagi:
1) Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie", „Właściciel", „typ i przekrój kabla", „rok budowy".
2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:
   - 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,
   - 0,5 m od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.
3) Dokłany przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
4) W razie konieczności należy przyciąć gałęzie drzew, aby nie kolidowały z projektowanymi słupami.

JOTEL
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa i lokalizacja opracowania: | Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ulicy Pólnicy (Jasień) w zakresie Dodatkowych Środków na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic Zadanie 2 - Budowa oświetlenia odcinka ul. Jasieńskiej | | | | |
| Stadium: | Projekt architektoniczno-budowlany | | | Rysunek nr: | 1 |
| Tytuł rysunku: | Schemat oświetlenia | | | Arkusz: | 1 z 1 |
| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień / Specjalność | Podpis | Skala: | - - - |
| Projektował: | mgr inż. Paweł Czapiewski | POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | | Data: | 01.2022 |
| Sprawdził: | mgr inż. Kamil Bachan | POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | | Numer arch.: | - |