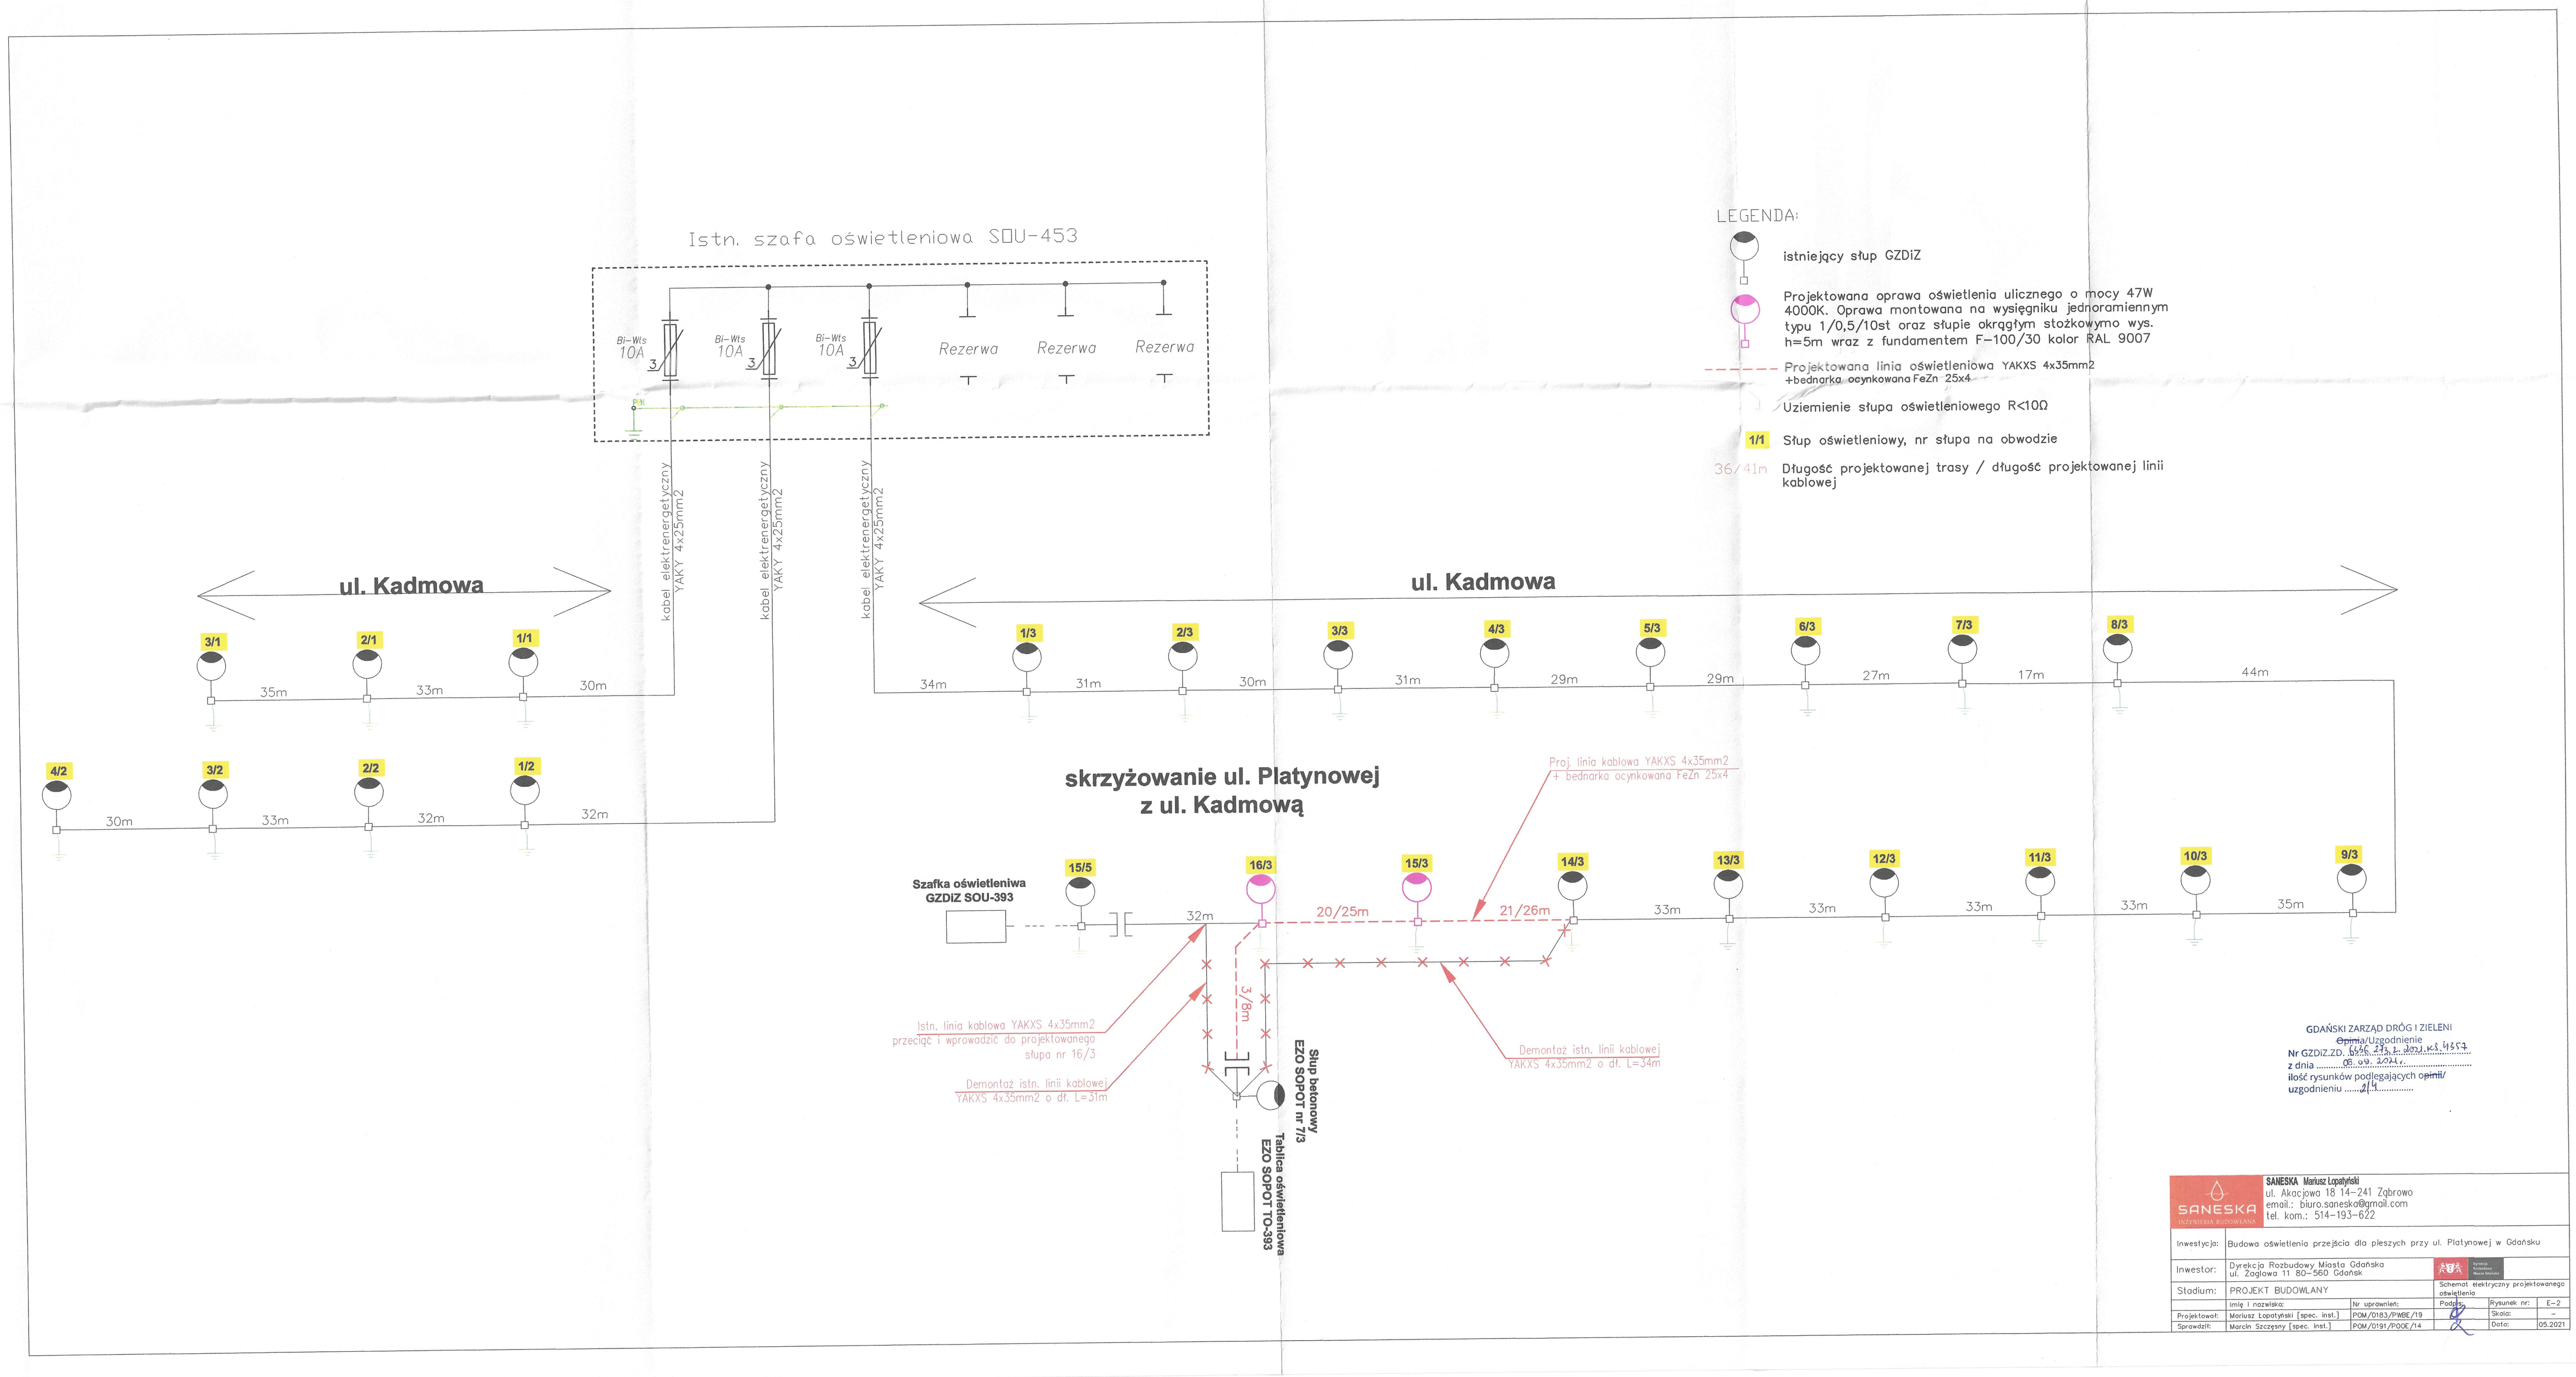
Istn. szafa oświetleniowa SOU-453
Bi-Wts 10A 3
Bi-Wts 10A 3
Bi-Wts 10A 3
Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa
PEN
kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm2
kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm2
kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm2
ul. Kadmowa
3/1
2/1
1/1
35m
33m
30m
4/2
3/2
2/2
1/2
30m
33m
32m
32m
ul. Kadmowa
1/3
2/3
3/3
4/3
5/3
6/3
7/3
8/3
34m
31m
30m
31m
29m
29m
27m
17m
44m
skrzyżowanie ul. Platynowej z ul. Kadmową
Szafka oświetleniowa GZDIZ SOU-393
15/5
16/3
15/3
14/3
13/3
12/3
11/3
10/3
9/3
32m
20/25m
21/26m
33m
33m
33m
33m
35m
Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm2 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Istn. linia kablowa YAKXS 4x35mm2 przeciąć i wprowadzić do projektowanego słupa nr 16/3
Demontaż istn. linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o dł. L=31m
3/8m
Demontaż istn. linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o dł. L=34m
Słup betonowy EZO SOPOT nr 7/3
Tablica oświetleniowa EZO SOPOT TO-393
LEGENDA:
istniejący słup GZDiZ
Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 47W 4000K. Oprawa montowana na wysięgniku jednoramiennym typu 1/0,5/10st oraz słupie okrągłym stożkowymo wys. h=5m wraz z fundamentem F-100/30 kolor RAL 9007
Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x35mm2 +bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Uziemienie słupa oświetleniowego R<10Ω
1/1 Słup oświetleniowy, nr słupa na obwodzie
36/41m Długość projektowanej trasy / długość projektowanej linii kablowej
GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
Zmiana/Uzgodnienie
Nr GZDiZ.ZD. 6656.274.2.2021.ks/45C3
z dnia 08.09.2021
ilość rysunków podlegających ~~zmianie~~/uzgodnieniu 2/4
SANESKA Mariusz Łopatyński
ul. Akacjowa 18 14-241 Ząbrowo
email.: biuro.saneska@gmail.com
tel. kom.: 514-193-622
Inwestycja: Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdańsku
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Schemat elektryczny projektowanego oświetlenia
Projektował: Mariusz Łopatyński (spec. inst.) PGM/0183/PWBE/19
Sprawdził: Marcin Szczęsny (spec. inst.) PGM/0191/POOE/14
Podpis
Rysunek nr: E-2
Skala: -
Data: 05.2021