


PIĘTRO 1      SCHEMAT ZASIĘGU HYDRANTÓW

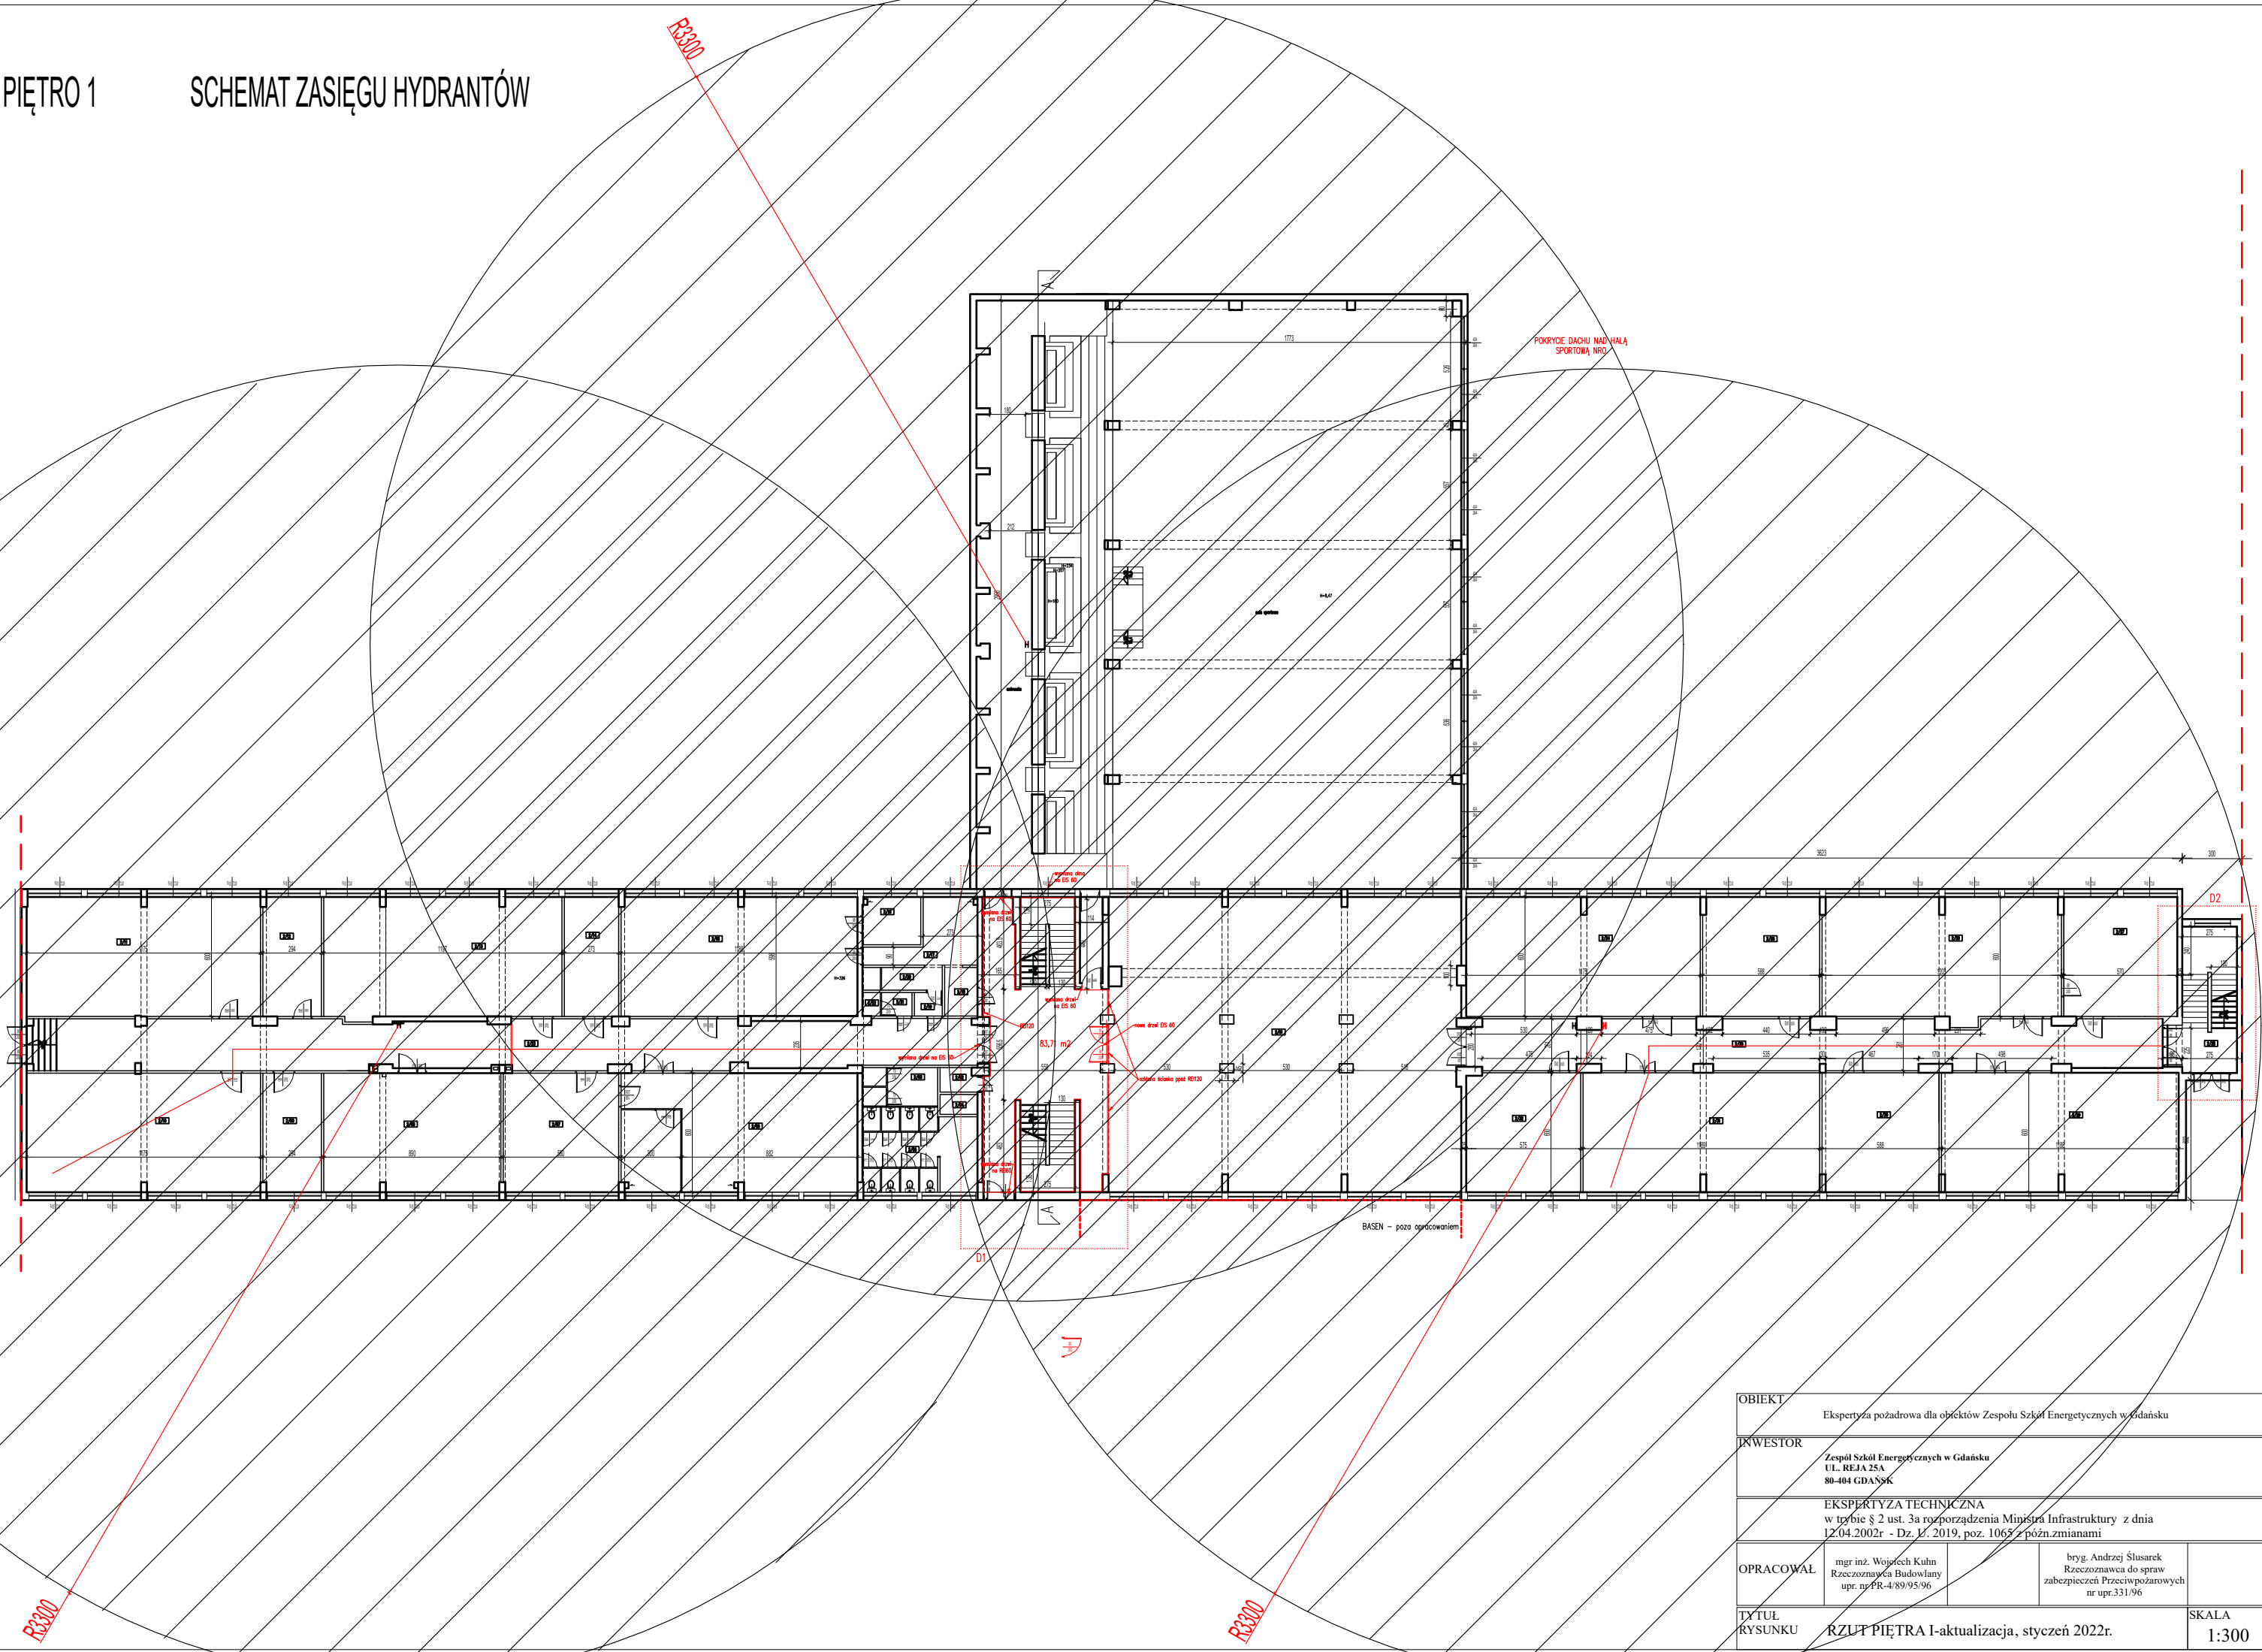

OBIEKT		Ekspertyza požadrowa dla obiektów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku		
INWESTOR		Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku UL. REJA 25A 80-404 GDĄSK		
		EKSPERTYZA ZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r - Dz. U. 2019, poz. 1063 z późn.zmianami		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kuhn Rzecznik Budowlany upr. nr PR-4/89/95/96		bryg. Andrzej Ślusarek Rzecznikawca do spraw zabezpieczeń Przeciwpowarowych nr upr.331/96	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA I-aktualizacja, styczeń 2022r.			SKALA 1:300