MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdańsk - al. Grunwaldzka

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 226101_1 M. Gdańsk

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego 0030

Nr sekcji 6220254.41, 6221254.43, 6221254.44, 6221259.21

ID : WG-01.6441.1.3302.2020

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 6

Geodezyjny układ odniesienia Kronsztadt 86 bis

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

USŁUGI GEODEZYJNE
Paweł Wasążnik
81-526 Gdynia, ul. Architektów 59A
NIP: 957-084-18-99, Regon: 220453644
tel. 887-880-880

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

JAN MAZUR
geodeta uprawniony
upr. nr 12345
ul. J. Iwaszkiewicza 2a/7, 81-597 Gdynia
tel. 602-00-575

LEGENDA:

Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Służebności gruntowych nie badano.

Gdańsk, dnia 11.09.2020r.

W dniu 20200813 uzupełniono o treść naklejki RKSPUT Gdańsk - patrz napis.
Gdańsk dn. 20201013

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG-III.6640.1.3302.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Urząd Miejski w Gdańsku
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Paweł Wasążnik
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr WG-III.6640.1.3302.2020_17274 z dn. 02.10.2020r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika zespołu	Jan Mazur upr. 12890

PODPIS
Paweł Wasążnik

JAN MAZUR
geodeta uprawniony
upr. nr 12345
ul. J. Iwaszkiewicza 2a/7, 81-597 Gdynia
tel. 602-00-575

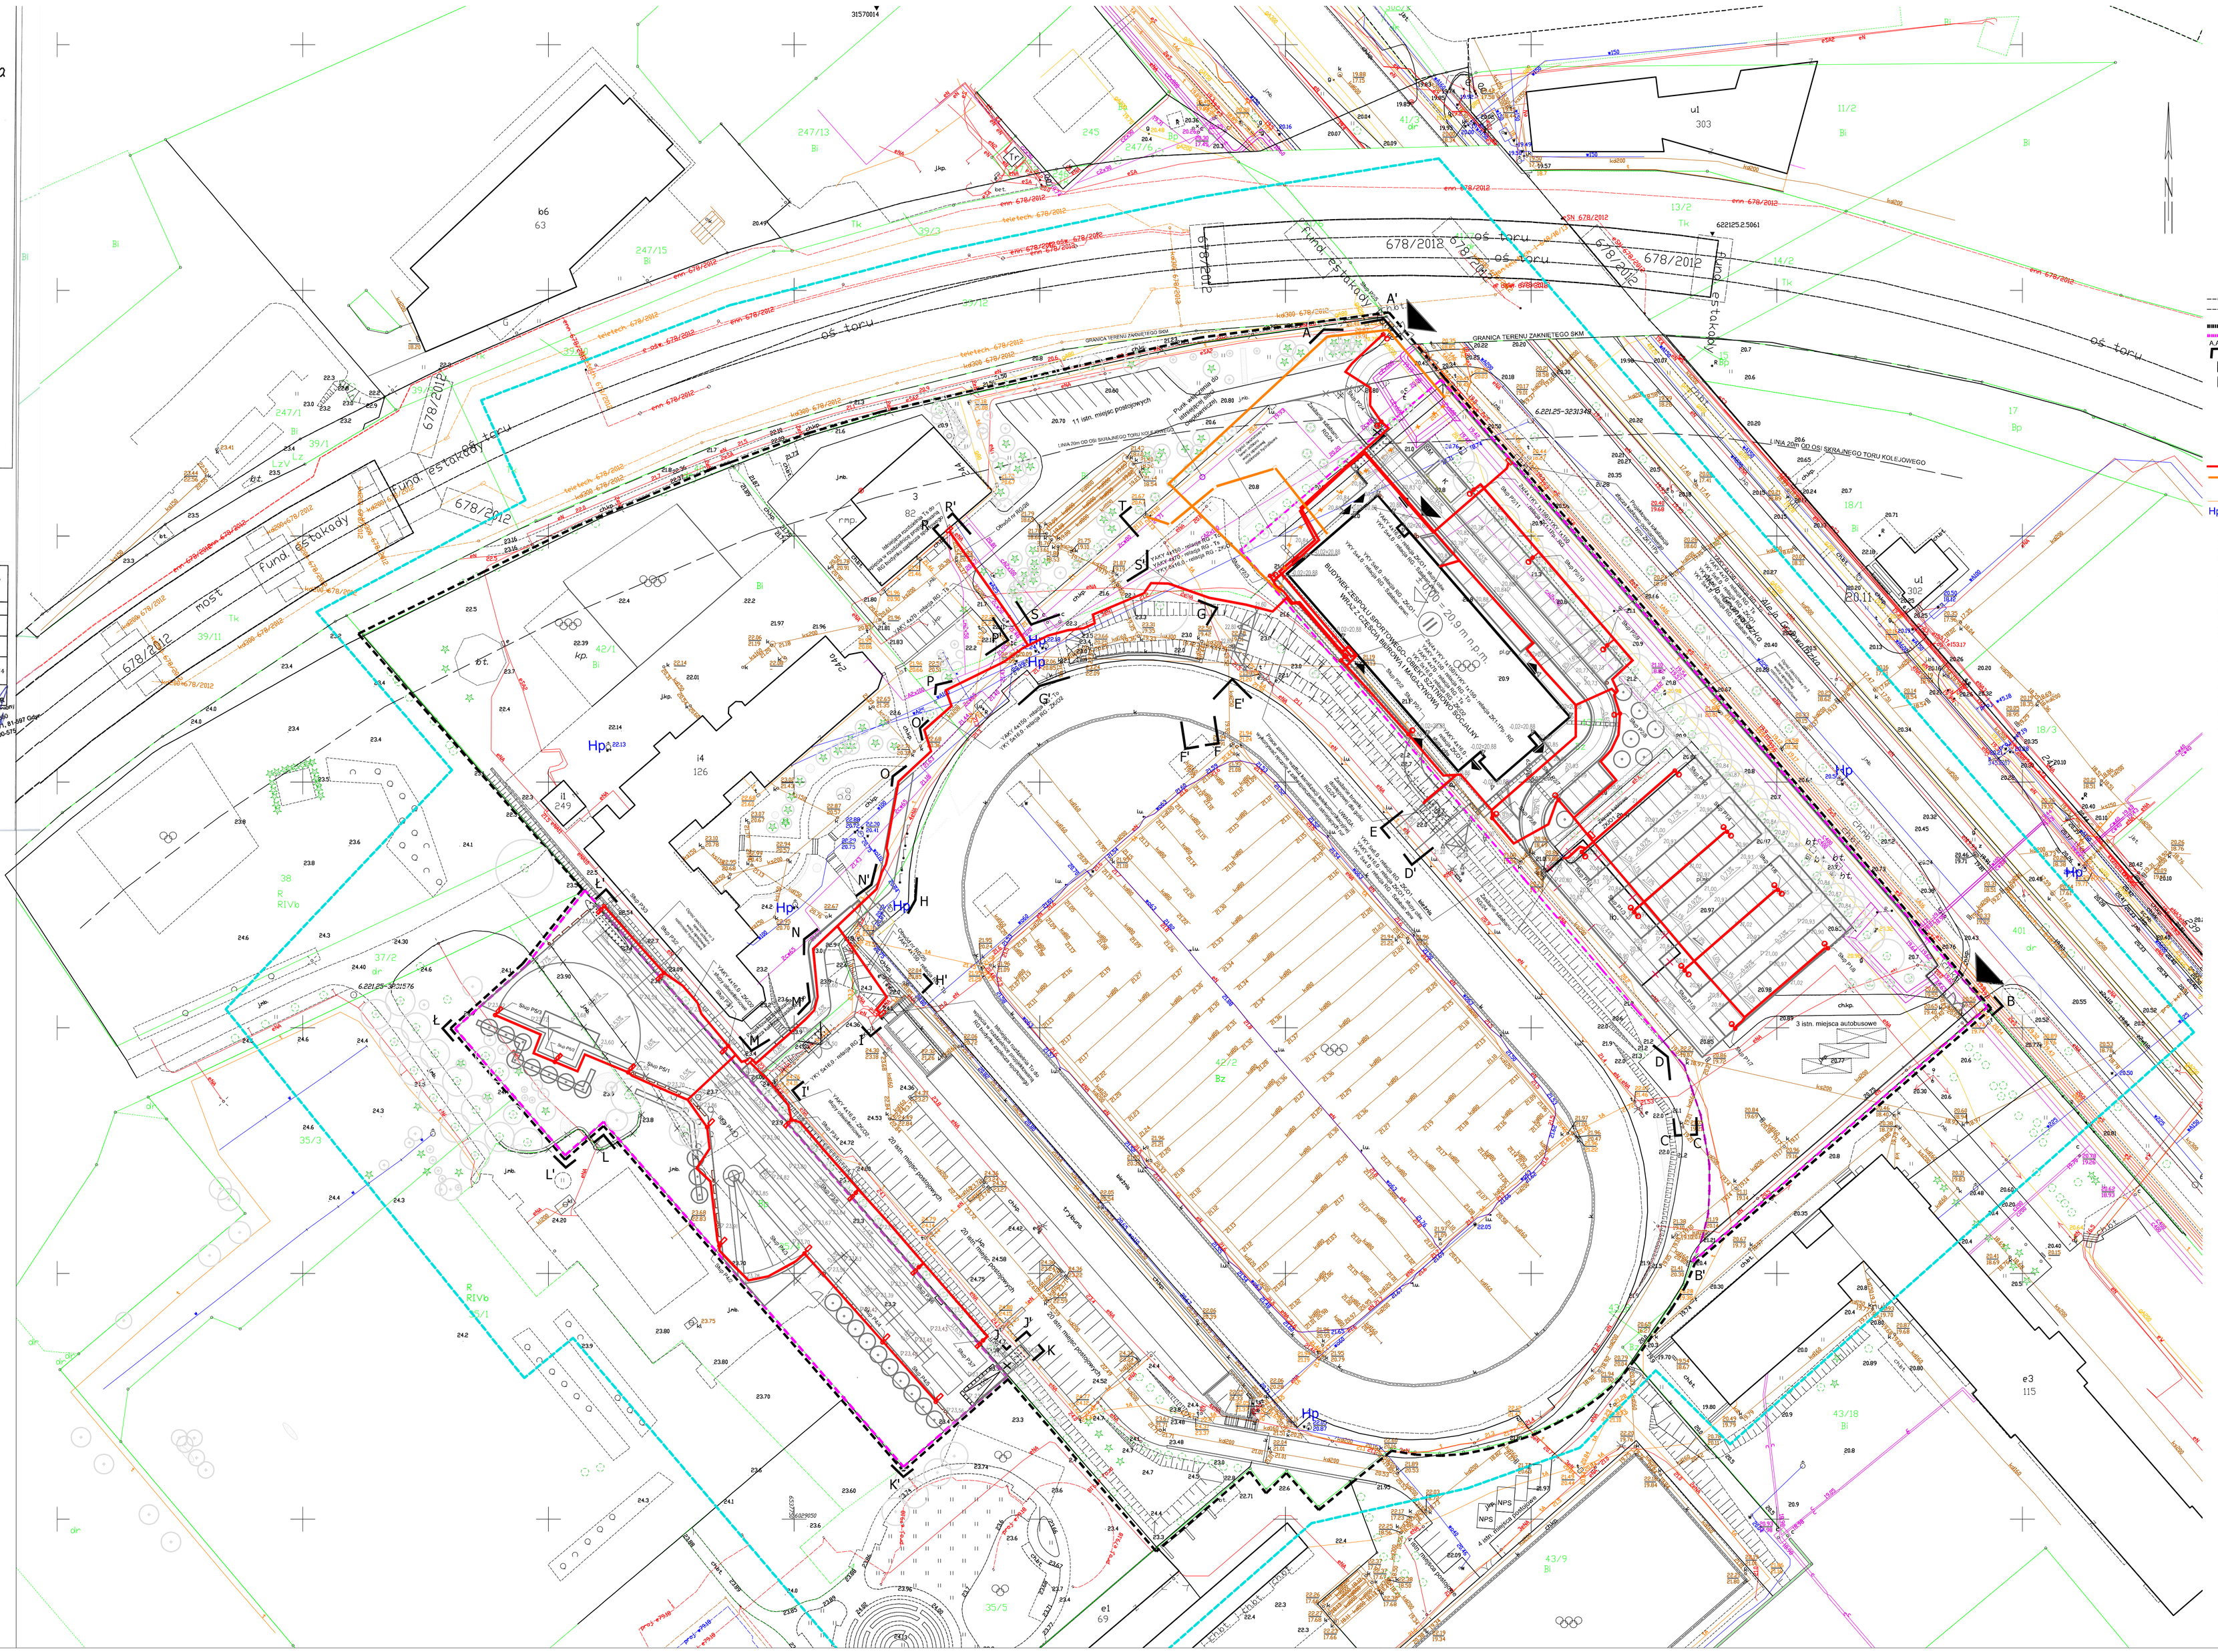
LEGENDA:
GRANICA TERENU ZAKNIĘTEGO SKM
LINIA 20m OD OSI SKRAJNEGO TORU KOLEJOWEGO
NUMERY DZIAŁEK
GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
GRANICA DZIAŁEK PRZEJMOWANYCH POD INWESTYCJĘ A-A'
ZAKRES OPRACOWANIA PZT
PROJEKTOWANY BUDYNEK
ISTN BUDYNKI SĄSIADUJĄCE
PROJEKTOWANE WYBURZENIA/DEMONTAŻE
PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=6,0M Z 1x OPRAWĄ LED MOC ZGODNIE Z OBLICZENIAMI
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=6,0M Z 2x OPRAWAMI LED MOC ZGODNIE Z OBLICZENIAMI
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=10,0M Z OPRAWAMI LED MOC ZGODNIE Z OBLICZENIAMI
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=10,0M Z OPRAWAMI LED MOC ZGODNIE Z OBLICZENIAMI
PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE ORAZ KABLE OŚWIETLENIOWE
PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA
PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE
PROJEKTOWANE DEMONTAŻE
ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ
UWAGI
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Ostateczny od projektu należy konsultować z projektantem, a różnice w stosunku do stanu istniejącego zgłaszać niezwłocznie.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych danych rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszelkiego rodzaju rozwiązania wnęk hydrantowych w inny sposób niż doprowadzenie do odpowiedzi REI120 uzgodnić z projektantem.
3. Wszelkie parametry budynku pokazane na rysunku, w postaci powierzchni, kubatury, wysokości są parametrami szacunkowymi i ich wielkości mogą różnić się na etapie projektu budowlanego.
4. Granica terenu przeznaczonego pod zapłecze rozgrzewkowe została określona na podstawie projektu z wyrysu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego i zostały zweryfikowane przez geodetę.
5. Istnieje konieczność zastosowania identycznego materiału poliuretanowego, jak na istniejącej arenie stadionu. Przed wyborem producenta, należy sprawdzić jaki materiał zastosowano i dobrać produkt na tej podstawie.
6. Wszystkie prace w zbliżeniu do istniejących drzew należy prowadzić ręcznie
Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy sytuacyjno-wysokościowej wpisanej do ewidencji materiałów, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaewidencjonowanej pod nr WG-III.6640.1.3302.2020_17274 w dniu 02.10.2020r.
ul. Grunwaldzka
ul. Traugutta
ul. Kapelanów Pomorskich
ul. Żaglowa
ul. Kapitańska
ul. Kapitańska
ul. Kapitańska