

RPW/373237/2020 P  
Data: 2020-09-14 UMGGmina Miasta Gdańska  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk

Znak: R/20/053417/LG

Gdańsk dnia 08-09-2020r

**Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej  
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku obiektu : budowa kanalizacji deszczowej w  
ul. Stromej w Gdańsku.**

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przebudowy z dnia 26-08-2020, w załączeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA. Realizacja usunięcia kolizji na podstawie warunków przebudowy nr R/20/053417 odbywać się będzie w trybie ustawy o drogach publicznych art.39 ust 5 nastąpi po obustronnym podpisaniu porozumienia i na podstawie opracowanego przez WNIOSKODAWCĘ projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV. W celu skoordynowania prac powyższy zakres powinien być ujęty w oddzielnym tomie dokumentacji projektowej budowy, remontu lub przebudowy drogi. W przypadku gdy na etapie projektowania wystąpi kolizja w pasie drogowym w trybie art. 32 w/w ustawy lub poza pasem drogowym, zakres tej przebudowy będzie wykonany na Państwa koszt. Zasady realizacji usunięcia kolizji uzgodnione zostaną odrębnie. Pragniemy podkreślić że nie wyrażamy zgody na realizację prac budowlano – montażowych, jak również innych czynności z tym związanych we własnym zakresie.


Z poważaniem


**Sprawę prowadzi:**

Wydział Przyłączeń (tel. 58 527-95-24, 58 527-95-23)

**Załącznik:**

1. Warunki przebudowy sieci nr R/20/053417

Kierownik  
Wydziału Przyłączeń  
  
Sławomir RutkowskiT +48 58 527 95 95  
F +48 58 527 95 17Regon 190275904-00036  
NIP 583-000-11-90ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
operator.gdansk@energa.pl  
energa-operator.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

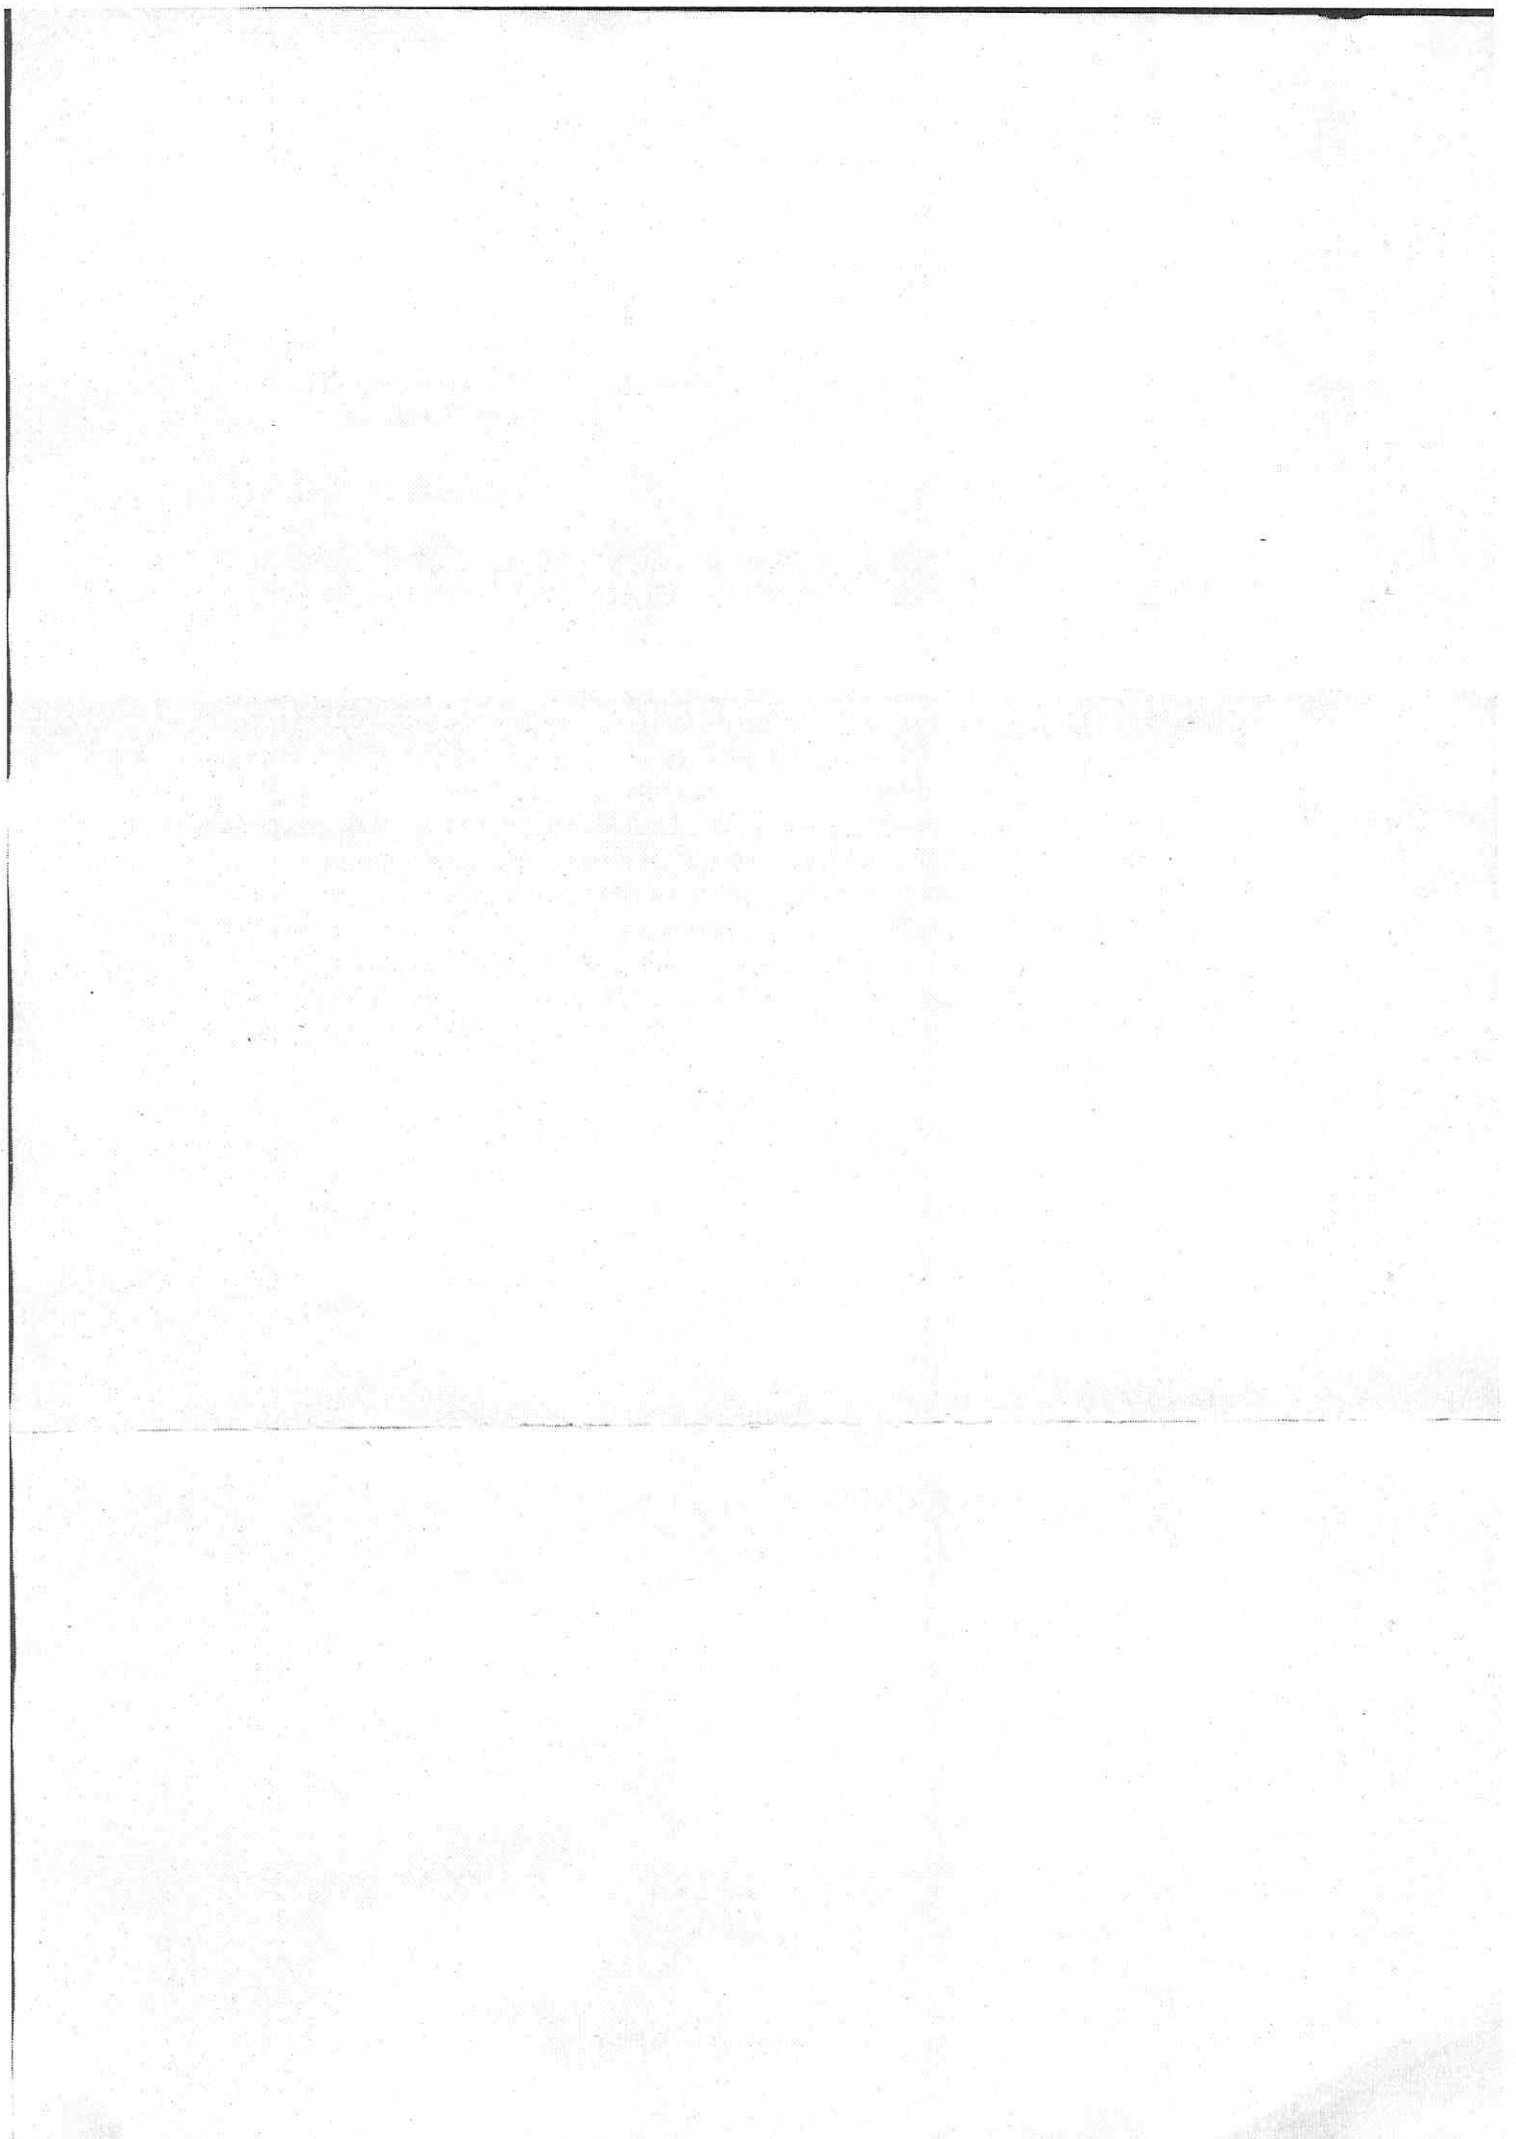

Numer R/20/053417

Miejscowość Gdańsk

Data 08-09-2020

**WARUNKI PRZEBUDOWY**

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdańsku  
Adres (Nr działki): Gdańsk, ul. Stroma  
gm. Gdańsk

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Linia [SN] - T-16671 STROMA II-T-1403 STROMA [013627] -
- 2.2. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL301-SL105] -
- 2.3. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SL101-SP-STROMA5C] -
- 2.4. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL105-SL106] -
- 2.5. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SL105-SP-STROMA7] -
- 2.6. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL106-SL501] -
- 2.7. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [W-60053-SL501] -
- 2.8. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [SL-10-ZK-STROMA8] -
- 2.9. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL501-SL502] -
- 2.10. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL502-SL503] -
- 2.11. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL503-SL504] -
- 2.12. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL502-SP-STROMA9] -
- 2.13. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL503-SP-STROMA10] -
- 2.14. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SL304-SL301] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Istniejącą linię kablową SN-15kV nr 013627 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 150 mm<sup>2</sup>.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nn:

Istniejącą linię napowietrzną nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-1403 "Stroma" obwód nr 100 należy odpowiednio przebudować wraz z przyłączami poprzez zmianę trasy jej przebiegu od słupa nr 106 do słupa nr 301 w nowej lokalizacji.

Istniejącą linię napowietrzną nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-16557 "Batalionów Chłopskich" obwód nr 200 należy odpowiednio przebudować od słupa nr 302 do słupa nr 301 w nowej lokalizacji.

Istniejącą linię kablową nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-1403 "Stroma" obwód nr 500 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji transformatorowej T-1403 "Stroma" do słupa nr 501 w nowej lokalizacji.

Istniejącą linię napowietrzną nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-1403 "Stroma II" obwód nr 100 należy odpowiednio przebudować wraz z przyłączami poprzez zmianę trasy jej przebiegu od słupa nr 106 do słupa nr 501.

3.4. Demontaże:

Materiały z demontażu zutylizować.;

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV oraz słupów nn-0,4kV (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdańsku - Dział Dokumentacji Energetycznej.; Szczegółową lokalizację słupów nn-0,4kV oraz trasę linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdańsku;

4.2. Inne wymagania:

Realizacja powyższej przebudowy sieci odbędzie się z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Przebudowę sieci abonenckich prosimy uzgodnić z ich Właścicielami.


5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano - montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Kierownik  
Wydział Pzyłączeń  
  
Stanisław Rutkowski

ZATWIERDZIŁ

  
Górecki Lech  
OPRACOWAŁ  
tel. 58 527 95 22

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
  3. Rejon Dystrybucji w Gdańsku  
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk