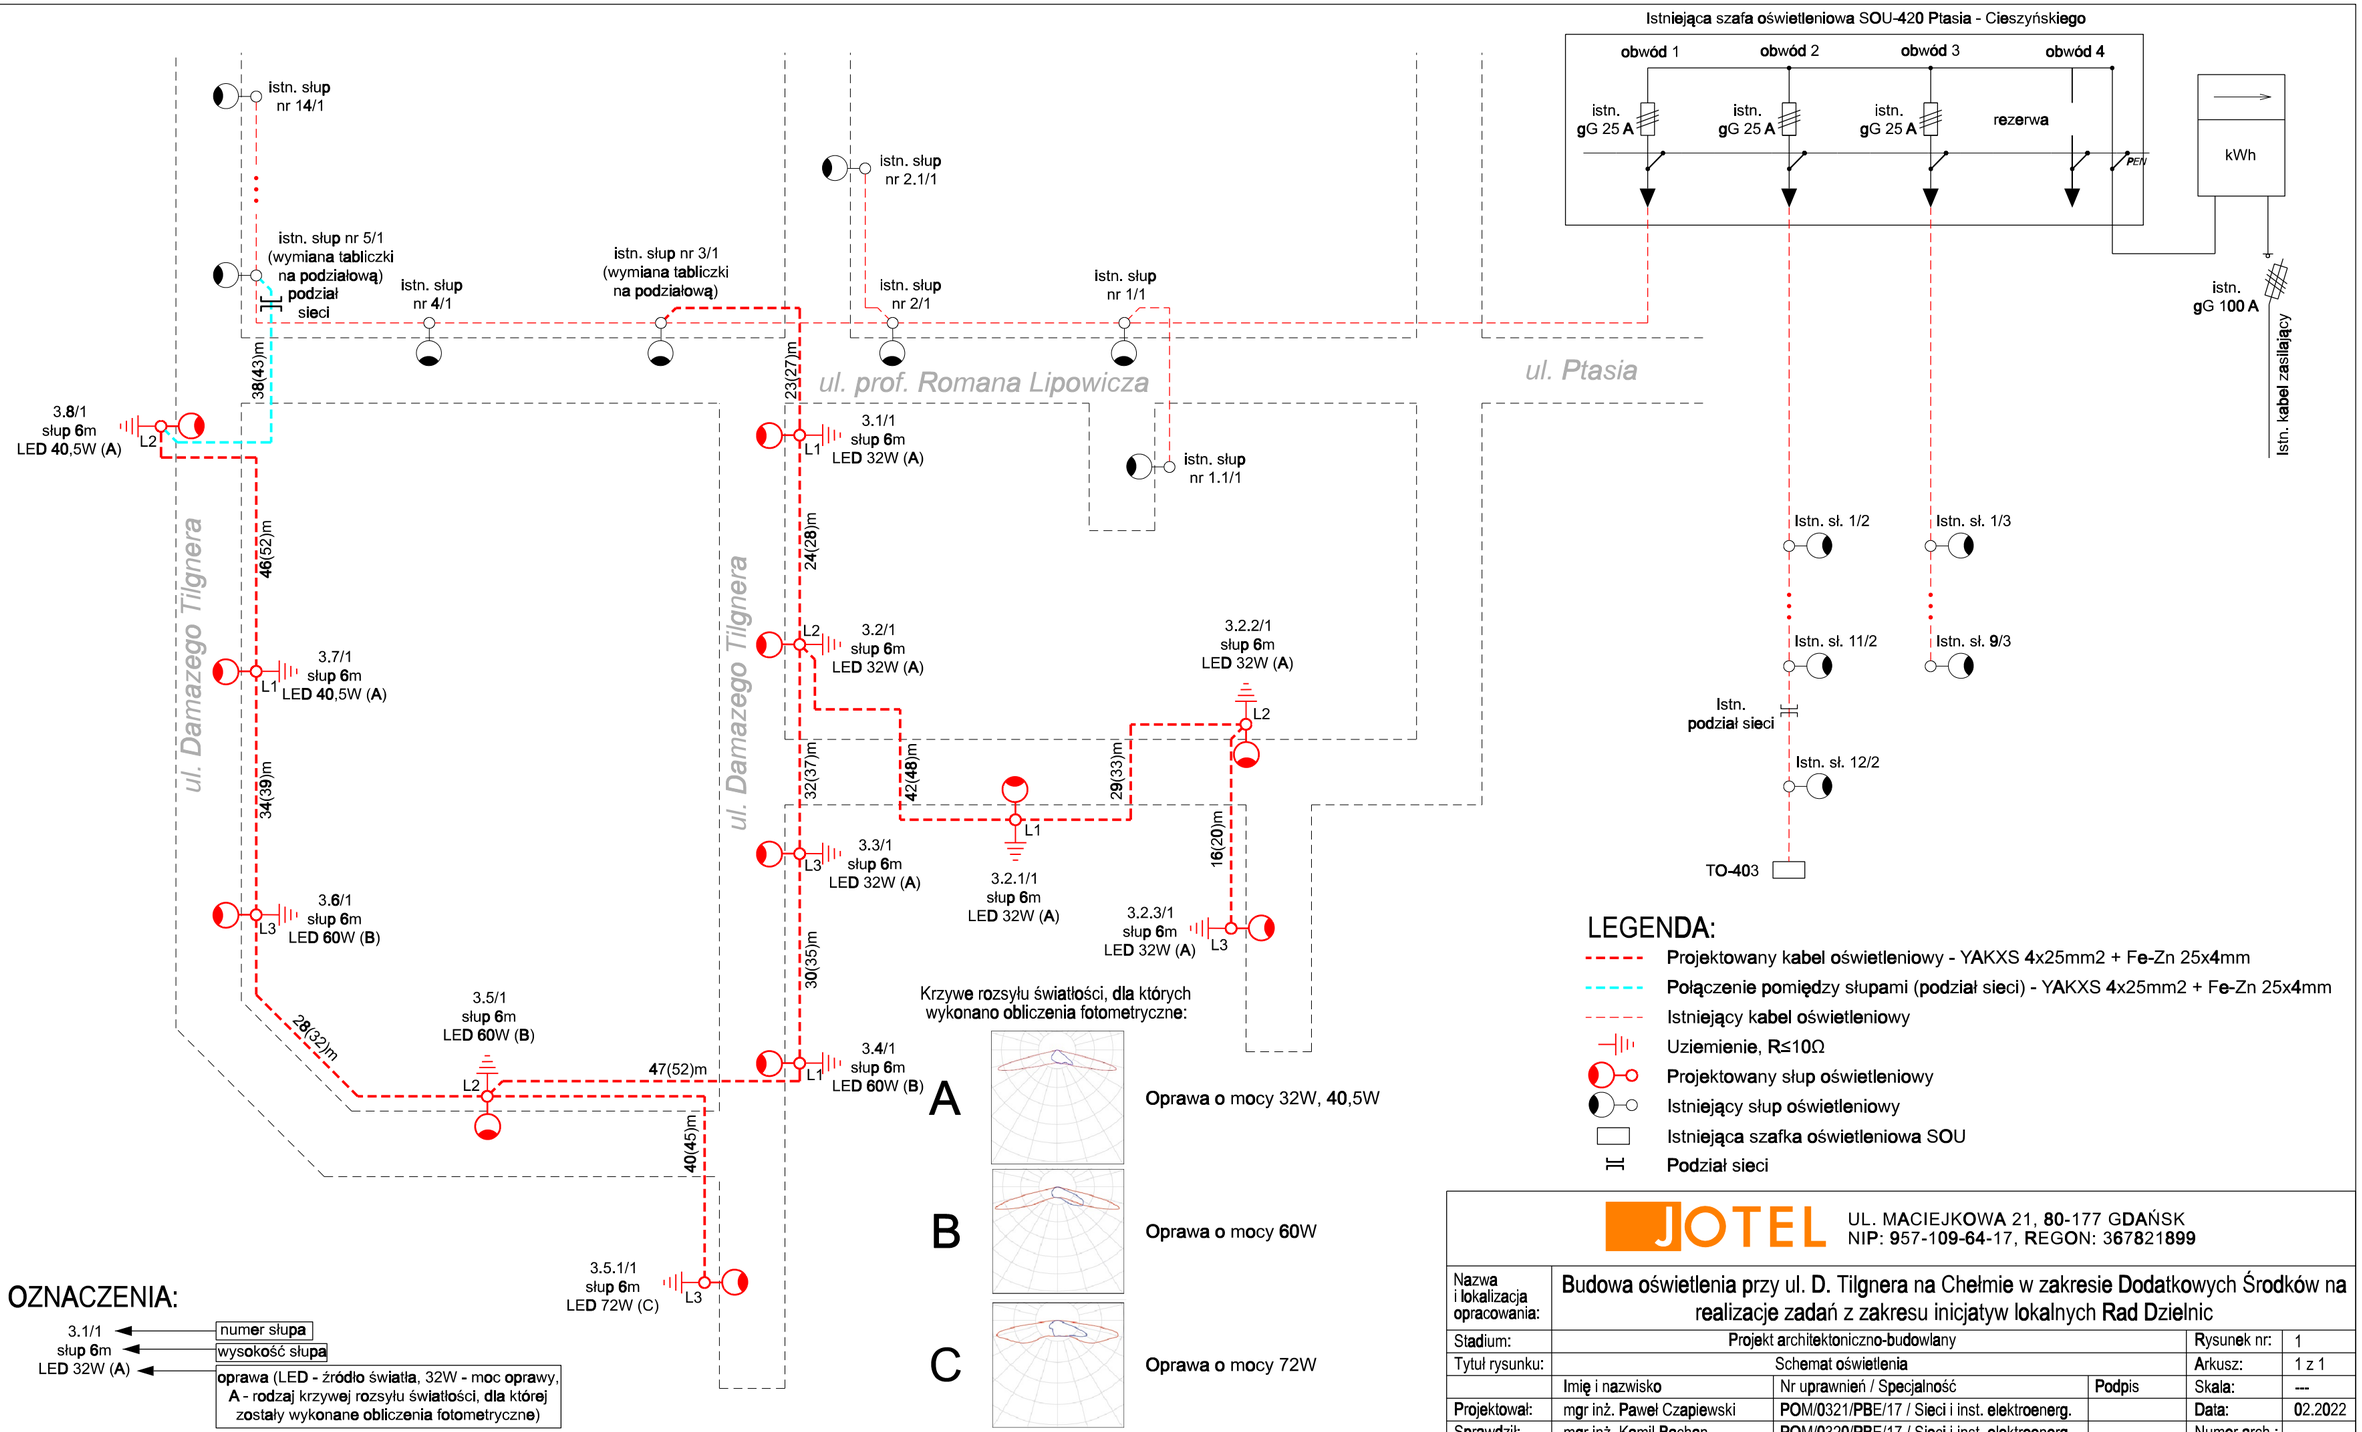

OZNACZENIA:

3.1/1 słup 6m LED 32W (A)

- 3.1/1 ← numer słupa
- słup 6m ← wysokość słupa
- LED 32W (A) ← oprawa (LED - źródło światła, 32W - moc oprawy, A - rodzaj krzywej rozsyłu światłości, dla której zostały wykonane obliczenia fotometryczne)

Krzywe rozsyłu światłości, dla których wykonano obliczenia fotometryczne:

A — Oprawa o mocy 32W, 40,5W

B — Oprawa o mocy 60W

C — Oprawa o mocy 72W

LEGENDA:

- Projektowany kabel oświetleniowy - YAKXS 4x25mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Połączenie pomiędzy słupami (podział sieci) - YAKXS 4x25mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Uziemienie, R≤10Ω
- Projektowany słup oświetleniowy
- Istniejący słup oświetleniowy
- Istniejąca szafka oświetleniowa SOU
- Podział sieci

JOTEL
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia przy ul. D. Tilgnera na Chełmie w zakresie Dodatkowych Środków na realizacje zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic				
Stadium:	Projekt architektoniczno-budowlany			Rysunek nr:	1
Tytuł rysunku:	Schemat oświetlenia			Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:	---
Projektował:	mgr inż. Paweł Czapiewski	POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	02.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-