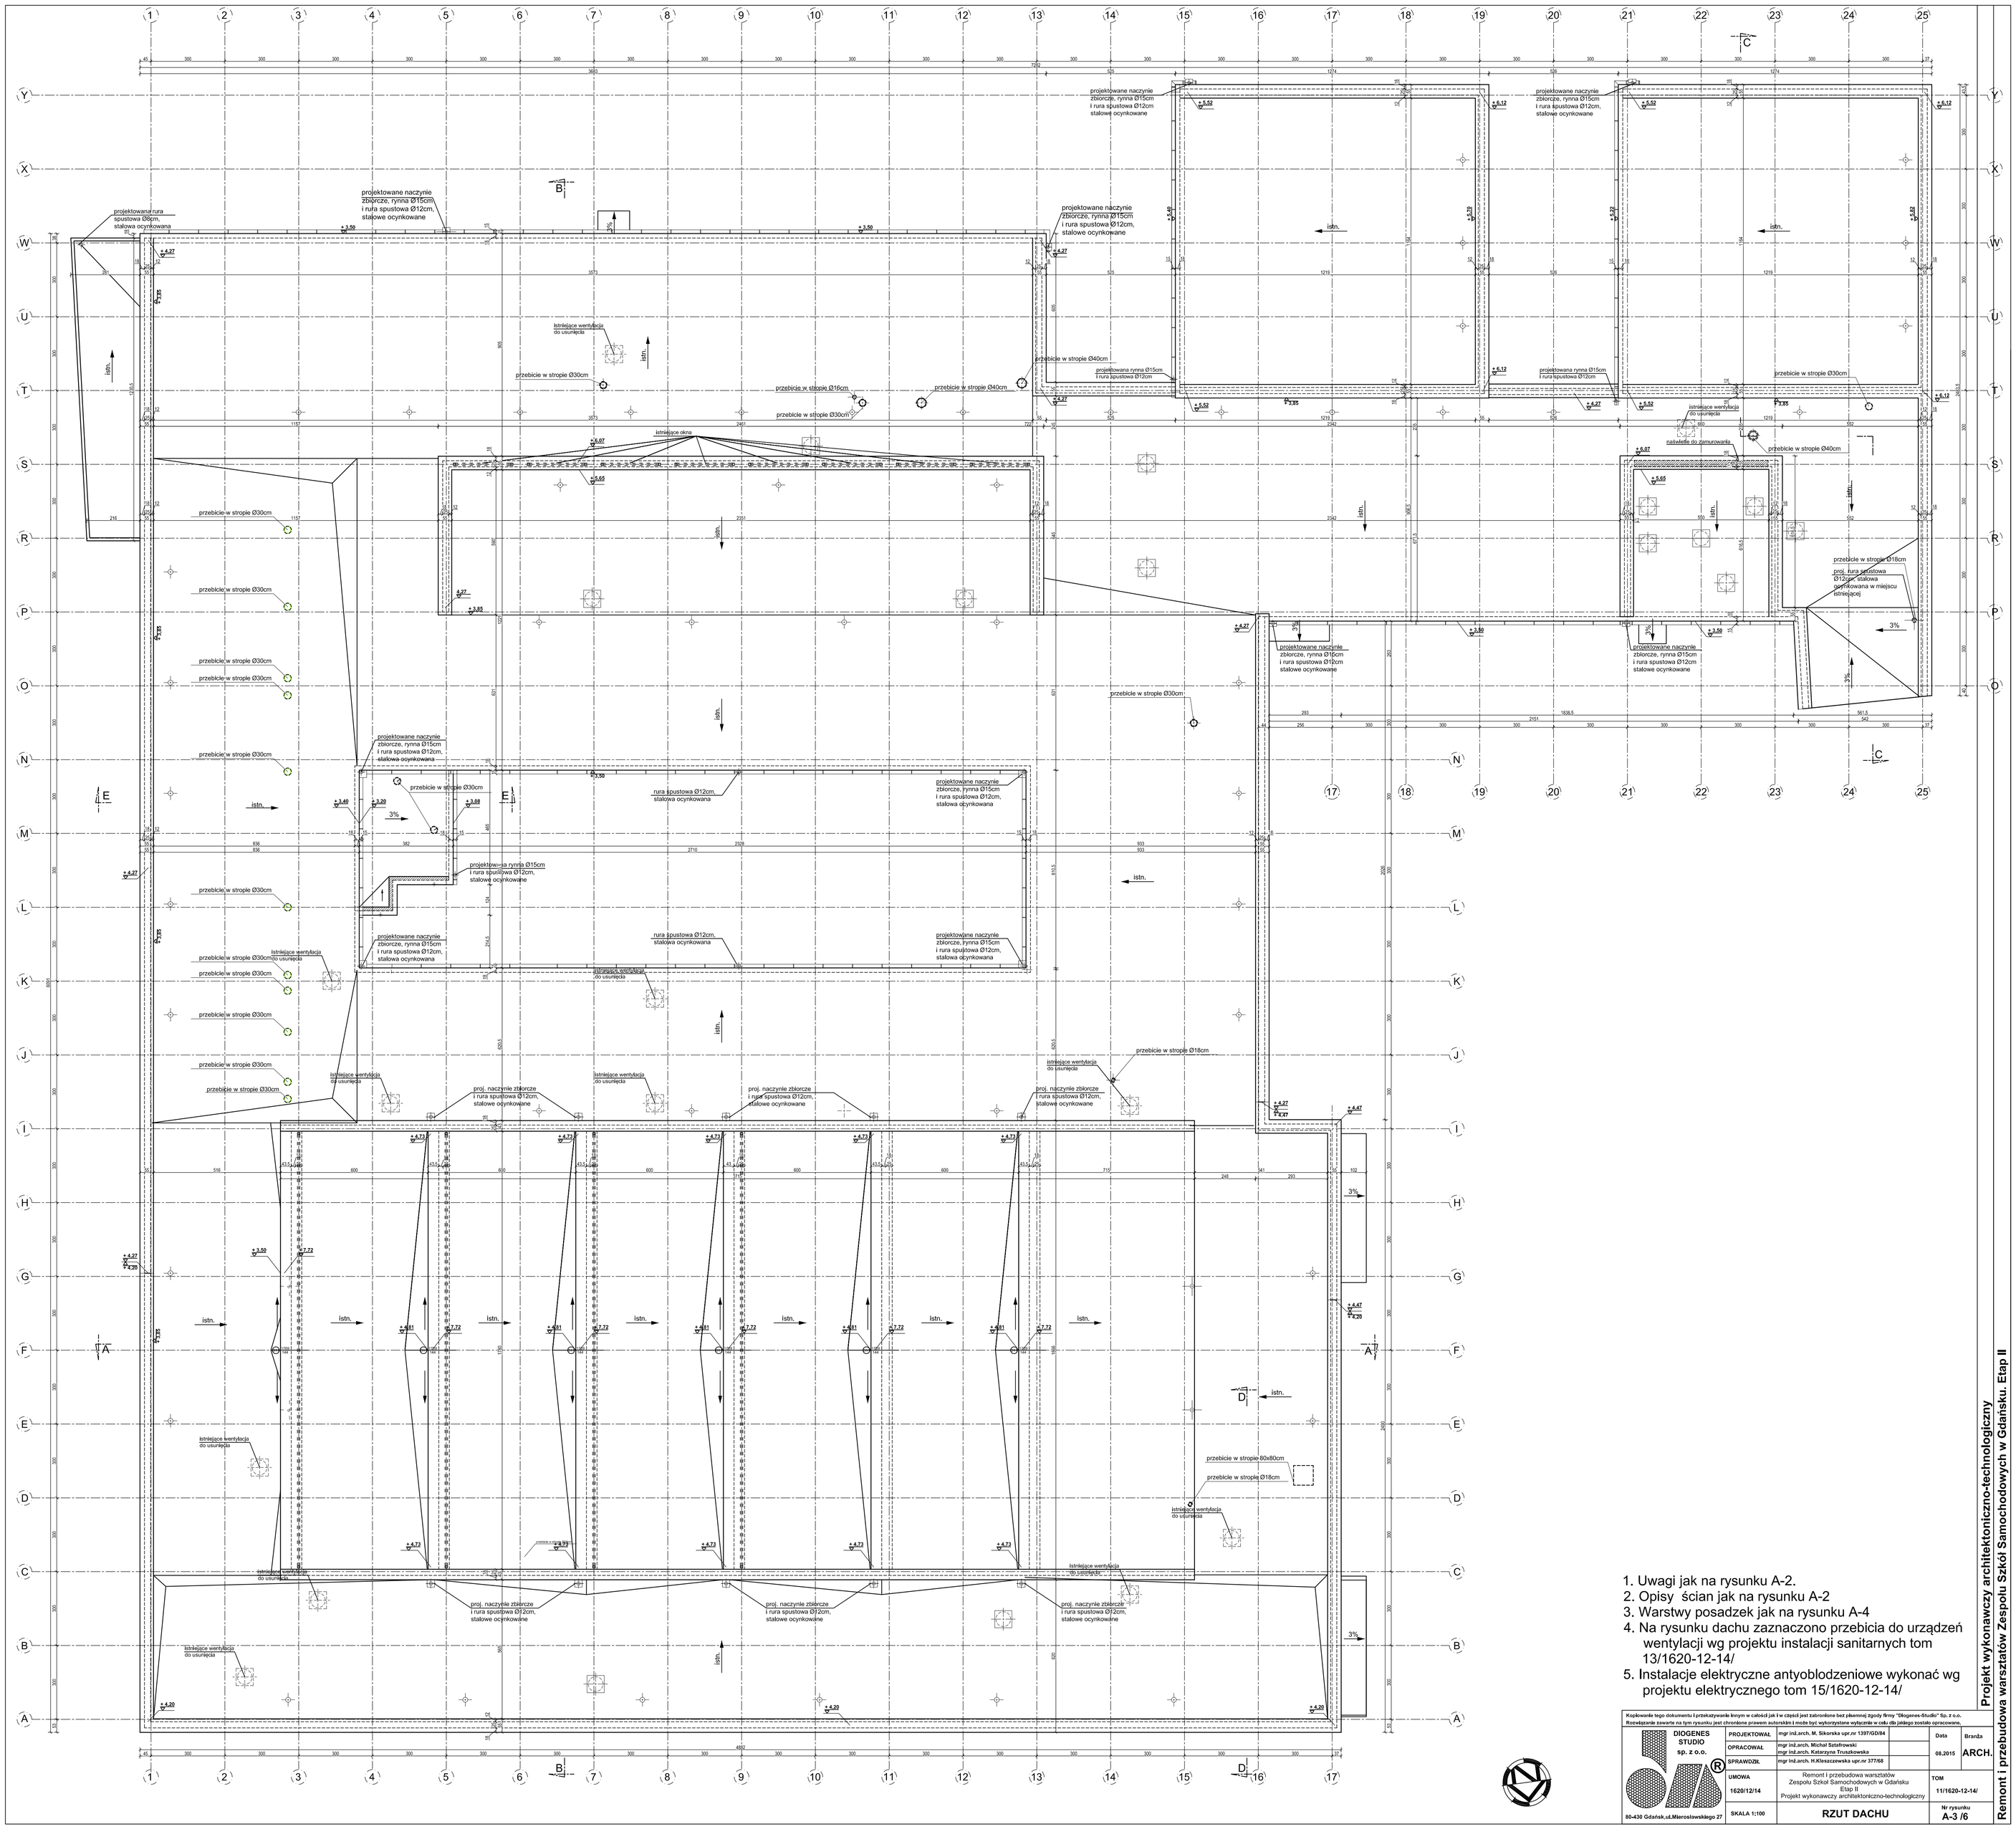

1. Uwagi jak na rysunku A-2.
2. Opisy ścian jak na rysunku A-2
3. Warstwy posadzek jak na rysunku A-4
4. Na rysunku dachu zaznaczono przebicia do urządzeń wentylacji wg projektu instalacji sanitarnych tom 13/1620-12-14/
5. Instalacje elektryczne antyoblodzeniowe wykonać wg projektu elektrycznego tom 15/1620-12-14/

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

DIOGENES STUDIO sp. z o.o.
80-430 Gdańsk,ul.Mierosławskiego 27

PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. M. Sikorska upr.nr 1397/GD/84	Data	Branża
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Michał Sztafrowski mgr inż.arch. Katarzyna Truszkowska	08.2015	ARCH.
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. H.Kleszczewska upr.nr 377/68		
UMOWA 1620/12/14	Remont i przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku Etap II Projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczny	TOM 11/1620-12-14/	
SKALA 1:100	RZUT DACHU	Nr rysunku A-3 /6	

Projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczny

Remont i przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku. Etap II