
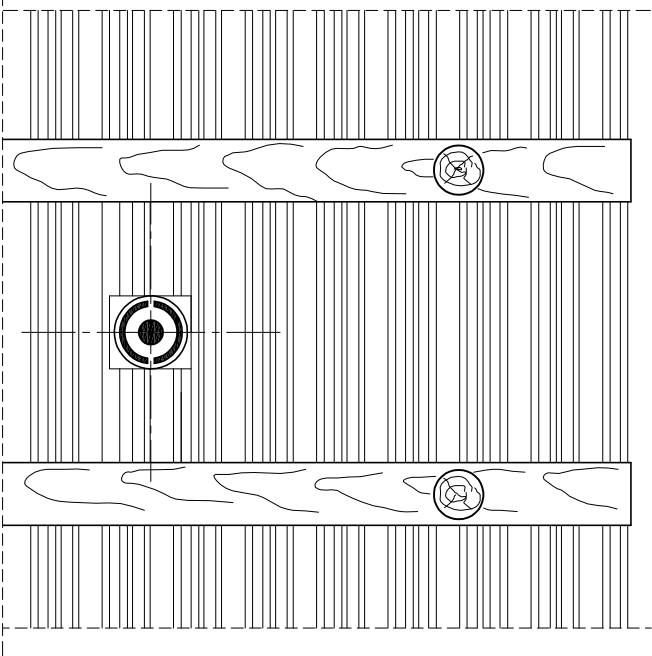


ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH

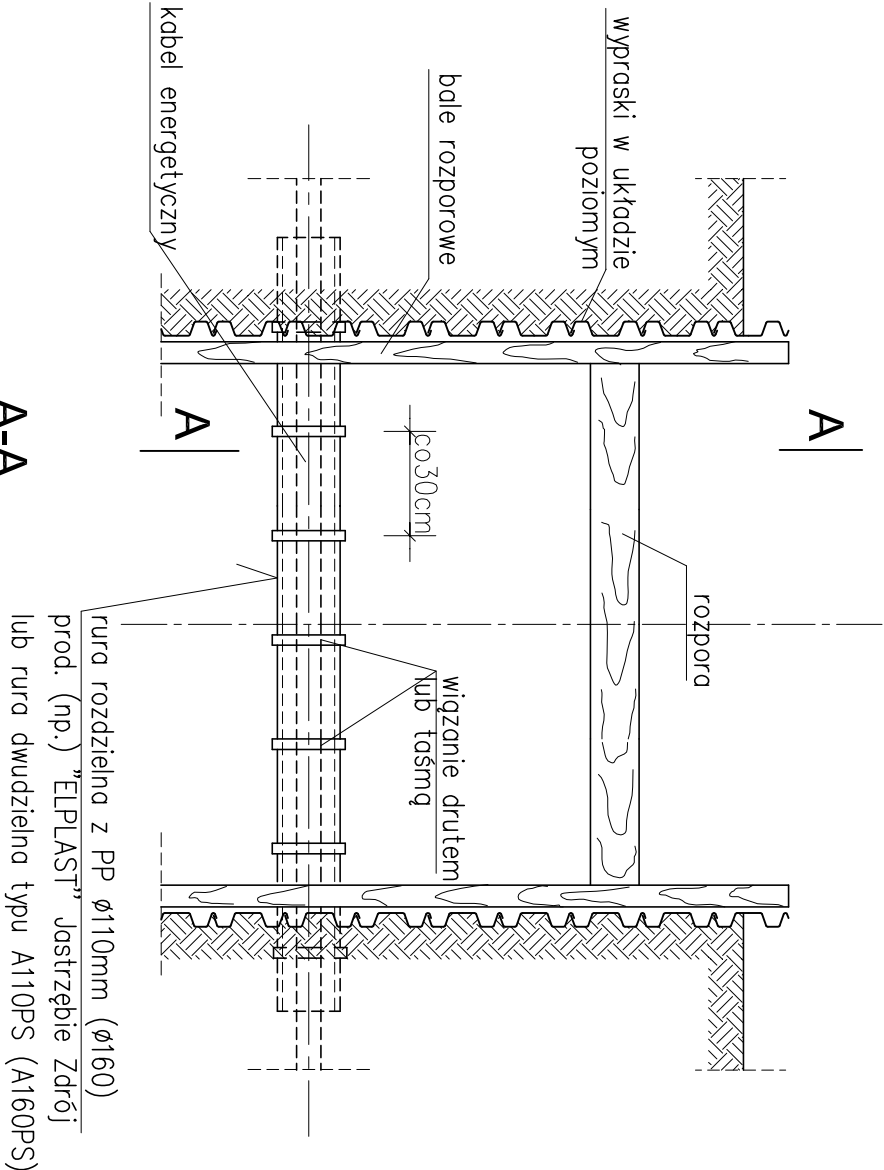

- UWAGI:**
1. W miejscach kolizji wykopy należy wykonywać ręcznie.
 2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
 3. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160mm.

ECOLOGIO Sp z o.o. ul. Gardedów 29 80-298 Gdańsk				
Opracowanie chronione prawnie Usługa o Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego 1994)				
Temat: Budynnek handlowo - usługowy				
Adres: Gdańsk - Stogi, ul. Wilhelma Stryjowskiego nr ewid. działki: 10/93, obręb 257				
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ul. Żeglowna 11, 80-560 Gdańsk				
	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Marek Skoroś	santarna	POM/0226/PWOS/11	
Opracowanie	mgr inż. Alicja Skwarcow			
Opracowanie	mgr inż. Sylwia Mitrus			
Opracowanie				
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Lesman	santarna	POM/0056/POOS/10	
Nazwa rysunku				Numer rys.
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI				S-KD6
Data: Czerwiec 2017	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	Skala : -	