



Gdańsk, dn. 28.11.2017r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Zagłowa 11
80 - 560 Gdańsk

SNG/EBS-T – WT / 408 A / 2017 /AKP

Warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. dla potrzeb projektowanego budynku usługowego na dz. nr 307 przy ZSM im Obrońców Westerplatte przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku.

Saur Neptun Gdańsk S.A. informuje, że doprowadzenie wody dla potrzeb nowoprojektowanego budynku należy przewidzieć wykonując nowe, niezależne przyłącze wodociągowe z włączeniem do wodociągu $\varnothing 300$ mm żel. ułożonego w ul. Wyzwolenia.

Wodomierz przewidzieć w studni wodomierzowej, lokalizując ją na nowoprojektowanym przyłączy wodociągowym, na terenie dz. nr 307 w odległości rzędu 5m po przejściu przyłącza na jej teren.

Odprowadzenie ścieków przewidzieć do kanału sanitarnego $\varnothing 0,30$ m kam ułożonego w ul. Wyzwolenia. Nie stawiamy sprzeciwu na wykorzystanie istniejącego, czynnego przyłącza kanalizacji sanitarnej doprowadzonego na teren nieruchomości, o ile jego stan techniczny i przepustowość będą odpowiednie dla potrzeb nowoprojektowanej zabudowy. Należy we własnym zakresie zlecić uprawnionemu projektantowi branży sanitarnej dokonanie stosownych obliczeń.

Po przebudowie/rozbudowie instalacji sanitarnej odbiorom naszych służb włączenie do studni rewizyjnej na terenie posesji - pierwszej studni licząc od kanału w ulicy.

Budowa przyłączy wod.-kan. podlega uzgodnieniom i odbiorom naszych służb. Wykonawstwo i związane z tym koszty leżą po stronie Inwestora. Prace prowadzić w porozumieniu z użytkownikami terenu.

Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury z PE PN10 (o średnicy min. $\varnothing 40$ mm) oraz zasuwę (o średnicy min. $\varnothing 50$ mm) z miękkim doszczelnieniem i teleskopowym przedłużaczem. Przyłącze wodociągowe powinno mieć zagłębienie min. 1,5m. Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjną - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrowienie należy oznakować tabliczkami wodociągowymi montowanymi w sposób trwały (zalecane na słupkach ze stali ocynkowane).

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

W przypadku, gdy włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej przewidziane zostanie przez studnię rewizyjną projektowaną na kanale miejskim, inwestor zobowiązany jest podpisać umowę z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną na określenie zasad realizacji i przekazania na majątek GIWK ww. studni. Umowa ta powinna być zawarta na etapie uzgadniania dokumentacji w SNG.

Na studiach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, które stanowią element uzbrojenia kanału miejskiego, należy stosować logo Gdańska, zgodne z Zarządzeniem nr 01/2017 z dnia 03.07.2017r. Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wzór logo jest opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl. Włazy muszą spełniać wymogi normy PN EN 124 "Zwieńczenia wpustów i studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością".

Przy kanalizowaniu piwnic przewidzieć montaż urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Na trasie przyłączy wod. - kan. nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

Pobór wody może nastąpić po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania próbki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawę wody oraz na odprowadzenie ścieków. Badanie takie może być wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG posiadające akredytację PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-II-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdańska na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

Zaznaczamy, że zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny od strony instalacji wewnętrznej, zaś miejsce montażu wodomierza powinno skutecznie zabezpieczać go przed zamrażaniem.


Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Szczegóły techniczne ustalił projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej, dokumentację tę uzgodnić z naszą firmą.
Warunki techniczne ważne są do 28.11.2019r. należy je załączyć do uzgadnianej dokumentacji.

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy dostawę wody i odbiór ścieków z zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

W załączeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt "Umowy o przyłączenie" wraz z załącznikiem do umowy. Warunkiem przystąpienia do robót związanych z realizacją przyłączy wod. - kan. jest podpisanie załączonej umowy w dwóch egzemplarzach. Złożenie umowy przez inwestora (tj. osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub przez ich pełnomocnika) odbywa się równolegle ze zgłoszeniem rozporządzenia prac przez Wykonawcę - w Centrum Działalności Operacyjnych w siedzibie SNG w Gdańsku - ul. Wałowa 46, budynek Dyrekcji - parter.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Wydziału Biuro Studiów i Inwestycji

Zbigniew Szramuk

Załącznik: Projekt "Umowy o przyłączenie".

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk

16.05.2018 Gdańsk


Uzgodnienie nr A/93/2018

Uzgodnienie dotyczy zmiany długości przewodu wody i miejsca lokalizacji studni wodonośnej w związku z kolizją z projektowanym ciepłociągami dla inwestycji ZSH w Gdańsku ul. Wyżwolenia 2. Nr 307.
Umowy: zgodnie z uzgodnieniem podstawowym nr 93/2018 z dn. 16.04.2018 r.

KOORDYNATOR
ds. Warunków Technicznych i Uzgodnień
Iwona Kubiczka

Iwona Kubiczka

ZA ZODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZOBOWIĄZANIE

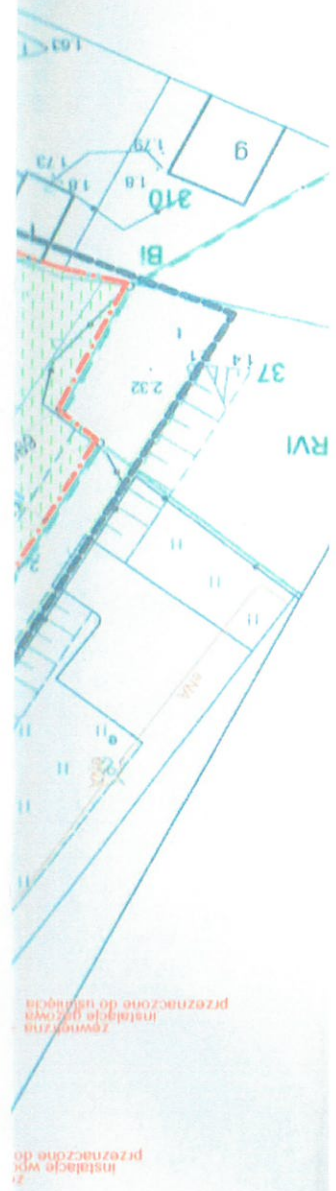

UH