

**Zarządzenie Nr 1/03/2011**  
**z dnia 16 marca 2011 r.**  
**Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**w sprawie stosowania oznakowanych włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej**  
**na terenie miasta Gdańska.**

**§1**

Na terenie miasta Gdańska, na nowo budowanych sieciach kanalizacji sanitarnej należy stosować włazy kanalizacyjne oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w §2 oraz wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w §3 niniejszego zarządzenia.

**§2**

1. Oznakowanie pokrywy włazu kanalizacji sanitarnej winno być zgodne z rysunkiem umieszczonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Logo o średnicy 354 mm, zgodne z rysunkiem umieszczonym w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, winno być zlokalizowane centrycznie w odlewie pokrywy włazu kanalizacyjnego.
3. Pokrywa włazu winna dodatkowo posiadać oznaczenia: normy wykonania, jednostki certyfikującej właz oraz klasy dopuszczalnego obciążenia.
4. Logo jest własnością Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
5. Wzór logo, dostępny w siedzibie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., przy ul. Kartuskiej 201, 80-122 Gdańsk oraz opublikowany na stronie internetowej ([www.giwk.pl](http://www.giwk.pl)), jest nieodpłatnie udostępniany do wykorzystania dla wszystkich producentów włazów, zainteresowanych ich produkcją na potrzeby gdańskiego systemu kanalizacyjnego.

**§3**

**I. Konstrukcja ramy włazu:**

1. Odlew - żeliwo szare
2. Wysokość ramy - minimum 100 mm
3. Wolny prześwit zwieńczeń studzienek włazowych - minimum 600 mm
4. Dopuszczalna obróbka mechaniczna powierzchni styku z pokrywą.

**II. Konstrukcja pokrywy włazu:**

1. Odlew - żeliwo szare.
2. Dopuszczalna obróbka mechaniczna powierzchni styku z ramą.
3. Pokrywa włazu wyposażona w dwa otwory przełotowe, zgodne z rysunkiem umieszczonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, służące do jej otwierania oraz wentylacji kanalizacji sanitarnej.

**III. Wymagane dokumenty jakości wykonania włazu:**

1. Deklaracja zgodności włazu z PN EN 124.
2. Certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie na zgodność włazu z PN EN 124.

**§4**

Każdy producent włazów kanalizacyjnych przed rozpoczęciem produkcji własnego modelu lub typu włazu przeznaczonego do montażu na gdańskim systemie kanalizacyjnym, winien uzyskać pisemną akceptację Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. do jego stosowania.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. kartę katalogową produktu zawierającą typ włazu, nr indeksu, podstawowe wymiary lub rysunek wykonawczy z wymiarami wyrobu, które były załącznikami do wniosku o certyfikację w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie
2. certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie potwierdzający zgodność własności wyrobu z normą PN-EN 124:2000
3. deklarację zgodności wyrobu z PN-EN 124

**§5**

Niniejsze Zarządzenie anuluje Zarządzenie nr 13/2007, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z dnia 14.12.2007 r., w sprawie stosowania oznakowanych pokryw włazów studni rewizyjnych.

**§6**


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2011 r.

PREZES ZARZĄDU


Jacek Sikarbek

Załączniki:

- Załącznik 1 - wzór oznakowania włazów studni kanalizacji sanitarnej wraz z otworami wentylacyjnymi.  
 Załącznik 2 - wzór logo włazu studni kanalizacji sanitarnej.

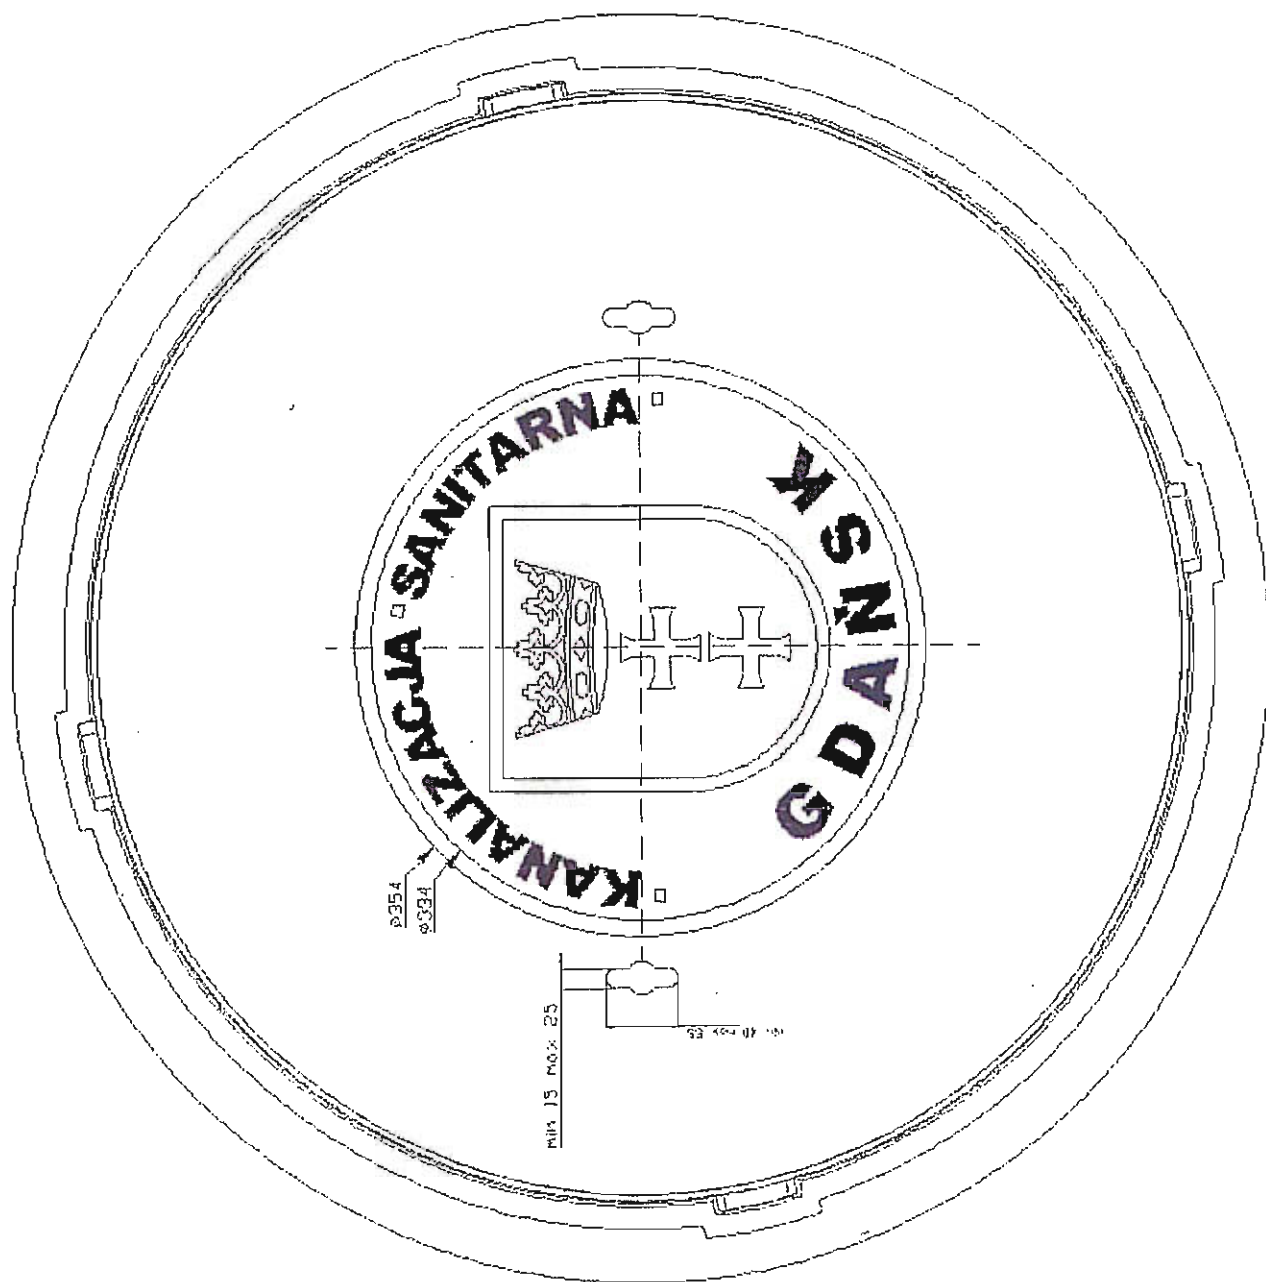

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezesa Zarządu  
Kanalizacyjnej Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku

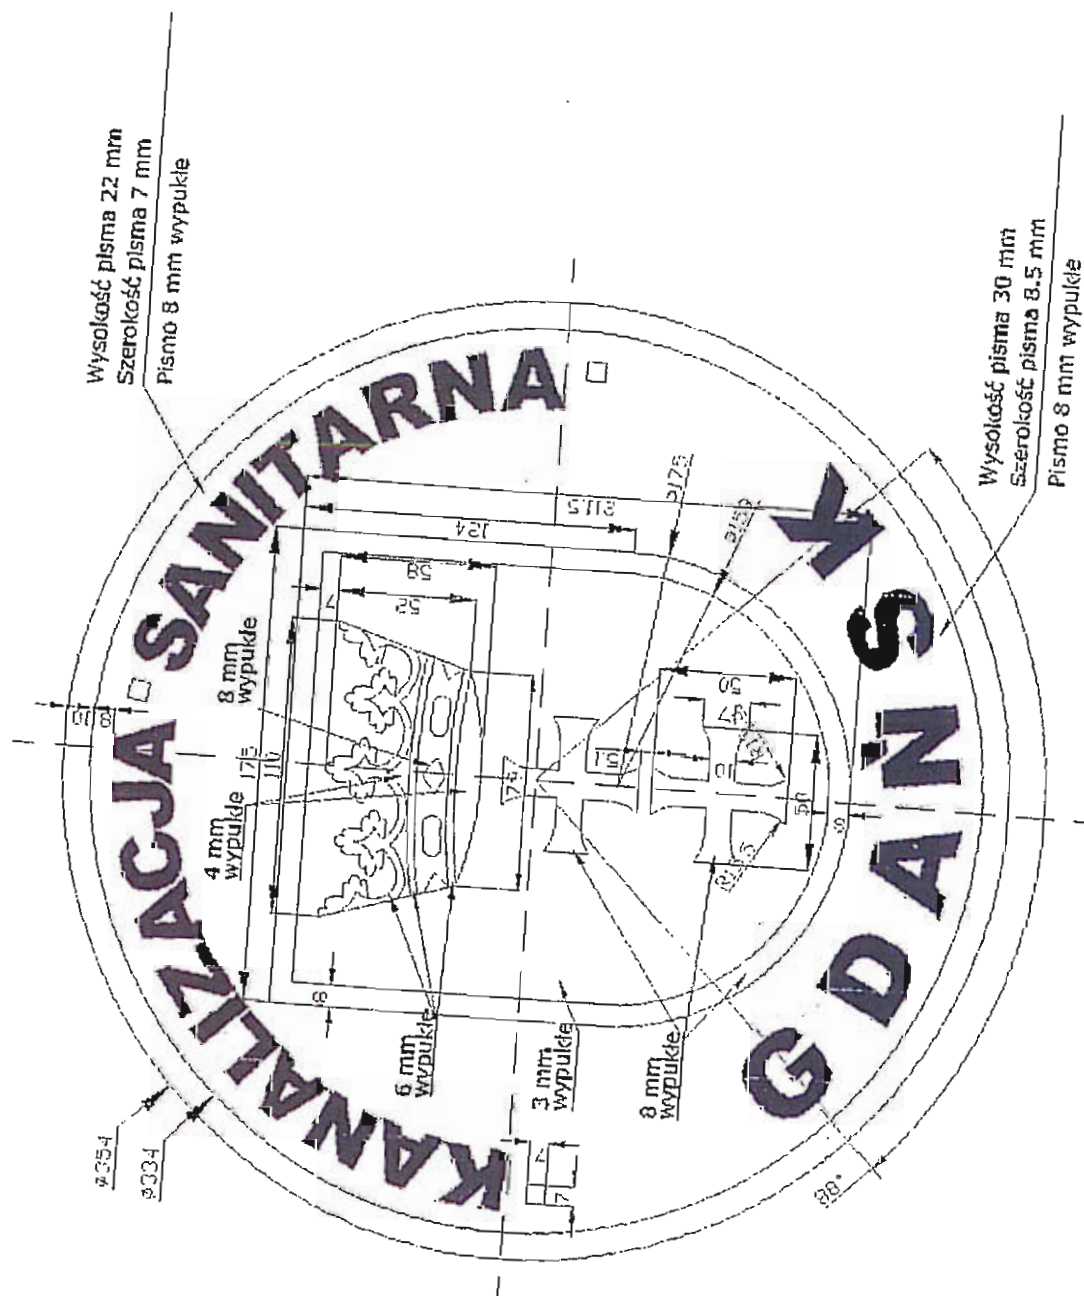

**Zarządzenie Nr 744/06**  
**Prezydenta Miasta Gdańska**  
z dnia 10 lipca 2006 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr 44/465/2000 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie stosowania oznakowanych pokryw włączów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 80, poz. 717; Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr 44/465/2000 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie stosowania oznakowanych pokryw włączów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska zmienionej Zarządzeniem nr 958/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 sierpnia 2005 r. wprowadza się następującą zmianę:  
dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdańska  
/-/ Paweł Adamowicz

