



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU



Siedziba: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609
e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdańsk, dnia 13.10.2016 r.

UZGODNIENIE nr 6330-219(2)-2016-JZ-3526

Uzgadnia się pozytywnie	Projekt zamienny budowy ul. Obotryckiej w Gdańsku wraz z projektem odwodnienia nawierzchni
W liniach rozgraniczających ulicy	Obotryckiej, Gen. Bora - Komorowskiego
Inwestor	OBOTRYCKA TPS Sp. z o.o. Sp. k., 80-273 Gdańsk, ul. Żeglarska 4


1. projektowaną nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej 6-9 cm o gr. 8 cm z licem z kruszywa płukanego
2. z uwagi na projektowane oświetlenie uliczne na styku projektowanych nawierzchni w odmiennym kolorze należy zastosować krawężnik wtopiony w celu wyodrębnienia nawierzchni ciągu pieszego
3. naruszoną nawierzchnię jezdni na urządzonym odcinku ul. Obotryckiej należy odbudować w istniejącej technologii z wykonaniem poszczególnych jej warstw o grubości jak w stanie istniejącym. W ramach prac odtworzeniowych po budowie oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej należy przełożyć nawierzchnię jezdni na całej jej szerokości.
4. w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia
5. grunt pod projektowane nawierzchnie należy zagęścić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205
6. na czas prowadzenia robót należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem na drogach w Gdańsku
7. szczegółowe warunki zajęcia pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, po wykonanych robotach a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego zarządca drogi określi w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową drogi wraz z odwodnieniem
8. niniejsze uzgodnienie zarządcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem (według lokalizacji szczegółowej określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia) na realizację w/w inwestycji
9. niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 13.10.2018 r.
10. przed przystąpieniem do prowadzenia robót związanych z budową ulicy wraz z odwodnieniem należy wystąpić do ZDiZ w Gdańsku z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia terenu pasa drogowego, w którym prowadzone będą w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
11. integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią tut. Zarządu, zawierający numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników

12. UWAGI DODATKOWE

- zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt

SPECJALISTA
ds. Uzgodnień

mgr inż. Joanna Zwierchowska

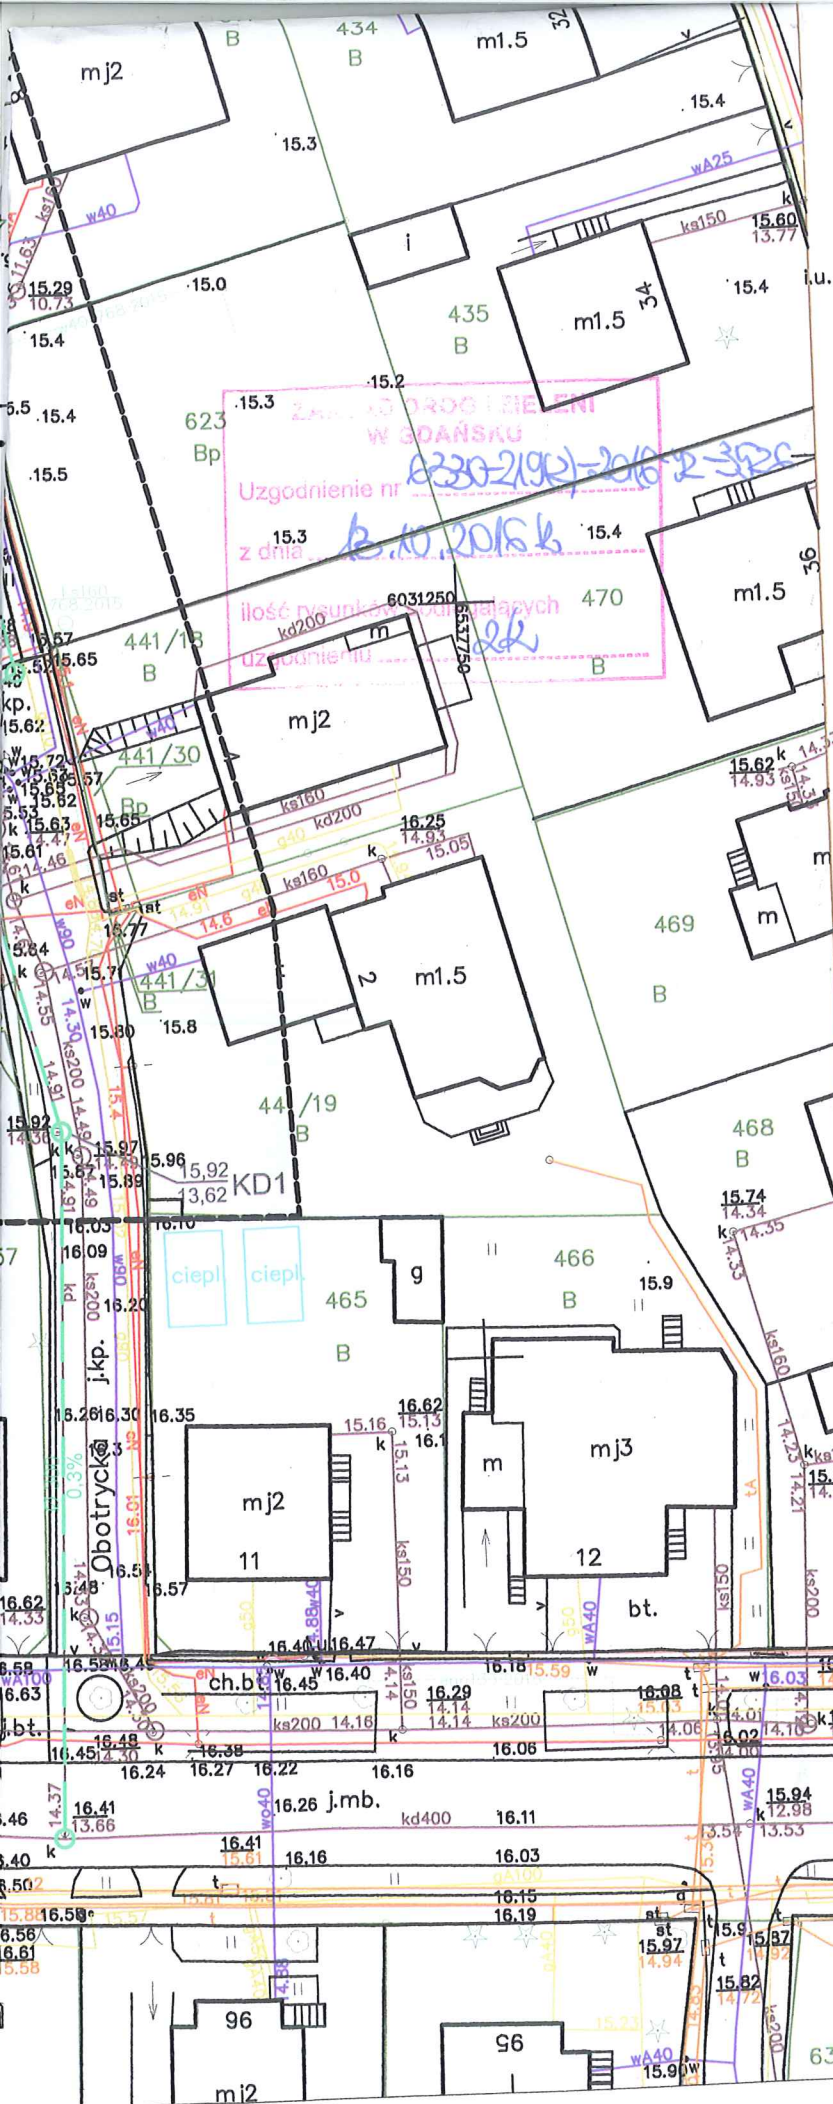

LEGENDA:

- nowo projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- przebudowa (pogłębienie) sieci kanalizacji deszczowej po ist.
- wpust kan. deszczowej z osadnikiem
- studnia kan. deszczowej

Jednostka projektowania		BLADOWSKI ARCHITEKTURA Jakub Bładowski ul. Krańcowa 2 14-300 Morąg NIP: 741-205-85-96 Tel. 606 284 126	
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Projekt sieci kanalizacji deszczowej ul. Obotrycka, Gdańsk	
Nr ewid. działek		dz. nr 205; 620; 441/29; 441/32 i 1/3 obręb	
Inwestor		Obotrycka TPS Sp. z o.o. s.k. ul. Żeglarska 4 80-273 Gdańsk	
Tytuł (nazwa) rysunku		Projekt zagospodarowania terenu: kana	
Branża		sanitarna	
Faza		Projekt budowlany	
Projektant		mgr. inż. Aleksandra Wyłębska, nr upr. POM/0251/POOS/09	
Sprawdzający		inż. Jan Jaskólski nr upr. 934/Gd/82	
Stan	Skala	Symbol	Nr rysunku/arkus
02.2016	1:500	-	S1