



Właz typu
ciężkiego klasy D




Pierścien wyrównawczy h=100mm




Płyta żelbetowa DN1200
h=200mm



Krąg DN1200
h=250mm

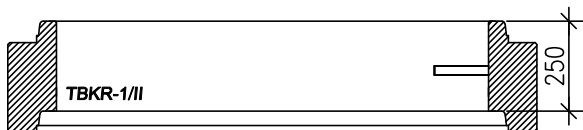

Dno DN1200
h=1350mm

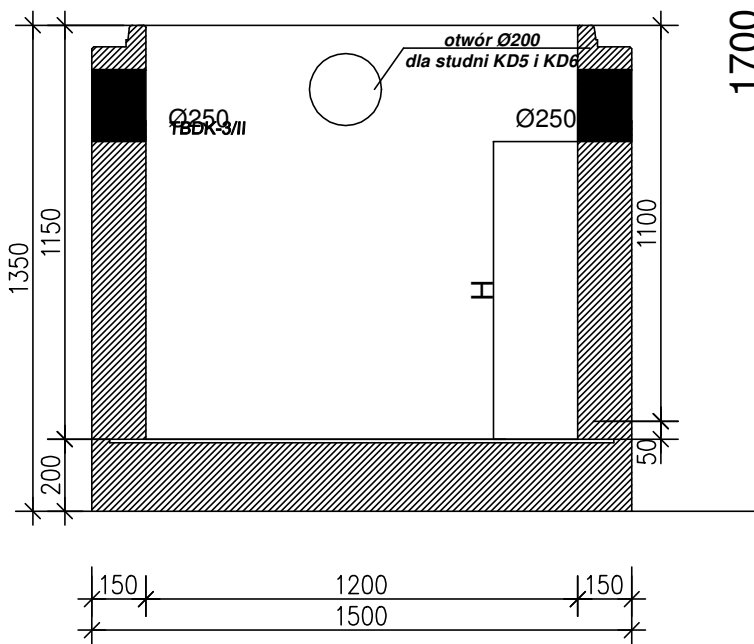

Studzienki kanalizacji
deszczowej

Numer studni	H [m]
KD5	0,62
KD6	0,70

Nazwa i adres obiektu budowlanego		Projekt sieci kanalizacji deszczowej ul. Obotrycka, Gdańsk		
Nr ewid. działek		dz. nr 205; 620; 441/29; 441/32 i 1/3 obręb 16		
Inwestor		Obotrycka TPS Sp. z o.o. s.k. ul. Żeglarska 4 80-273 Gdańsk		
Tytuł (nazwa) rysunku		Schaemat studni KD5 i KD6		
Branża		sanitarny		
Faza		Projekt wykonawczy		
Projektant		mgr inż. Aleksandra Wyłębska, nr upr. POM/0251/POOS/09		
Sprawdzający		inż. Jan Jaskólski nr upr. 934/Gd/82		
Stan	Skala	Symbol	Nr rysunku/arkusza	Rewizja
10.2017	1:-	-	S9	