PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
(przez chodnik)

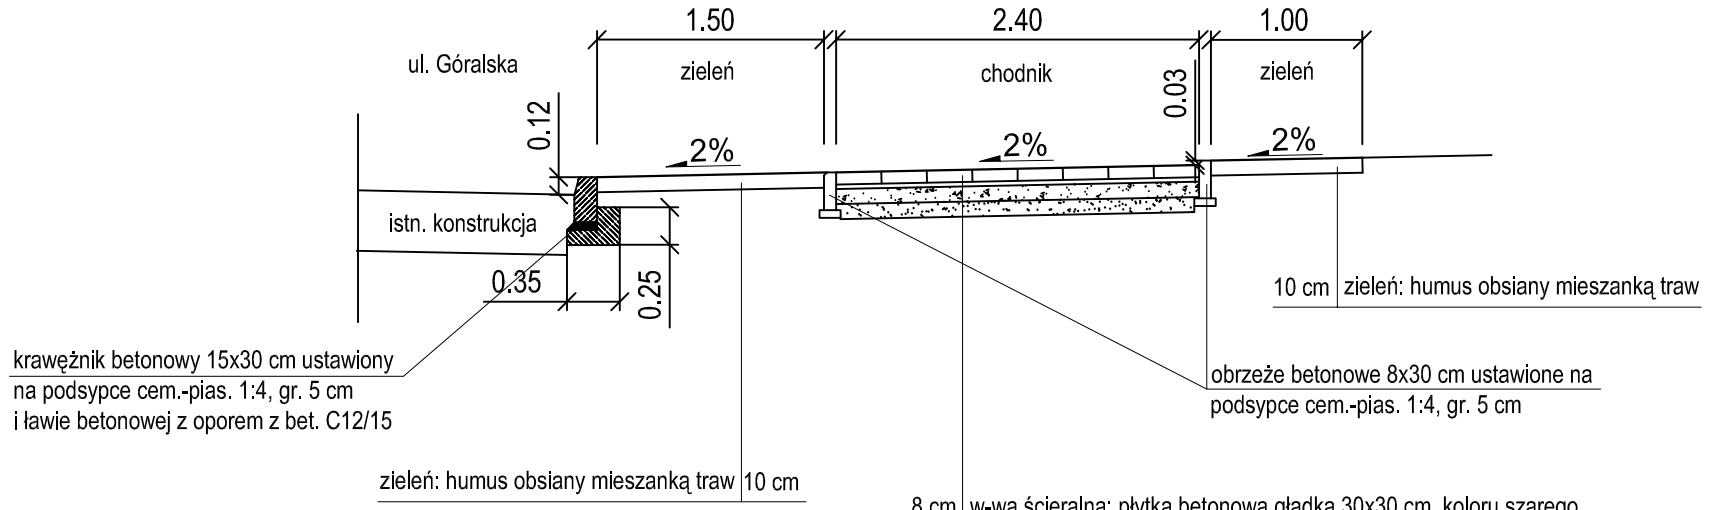

8 cm	w-wa ścieralna: płytka betonowa gładka 30x30 cm, koloru szarego
3 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca: piaski średnioziarniste spełniające wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
SZCZEGÓŁ WYKONANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

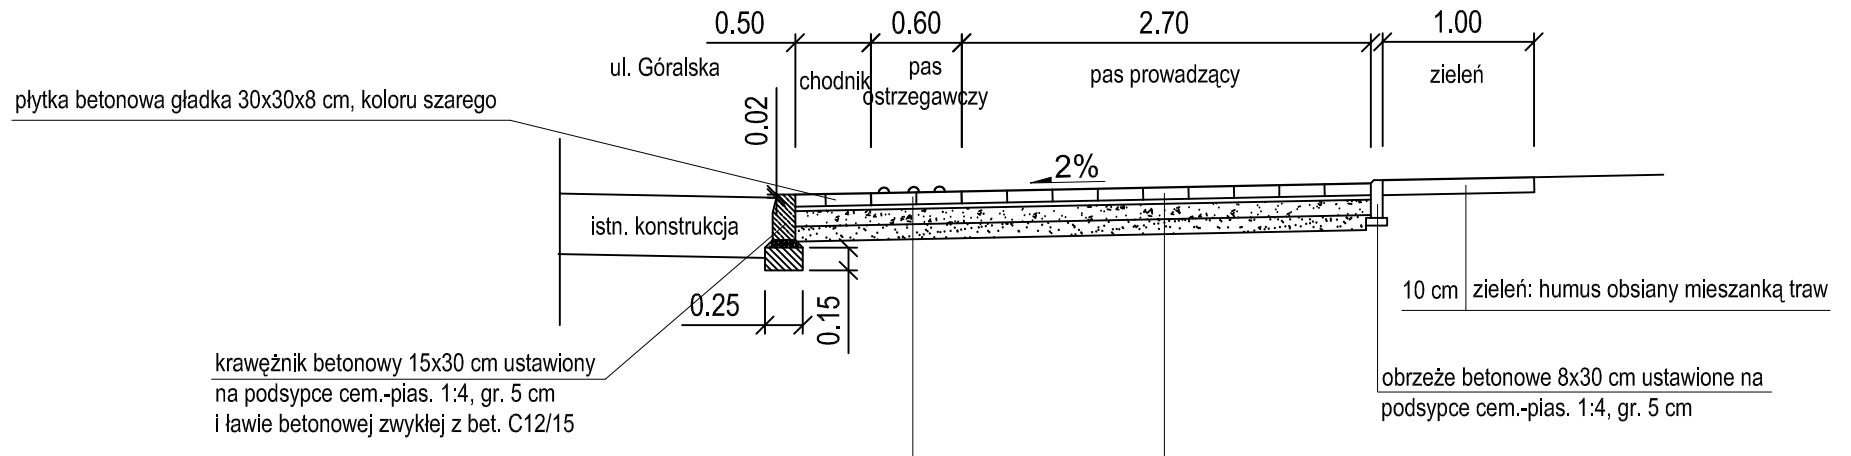

w-wa ścieralna: płytka chodnikowa integracyjna 30x30 cm, koloru żółtego	8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm	10 cm
warstwa odsączająca: piaski średnioziarniste spełniające wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5	10 cm

8 cm	w-wa ścieralna: płytka kierunkowa 30x30 cm, koloru żółtego
3 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca: piaski średnioziarniste spełniające wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C
(przez zjazd)

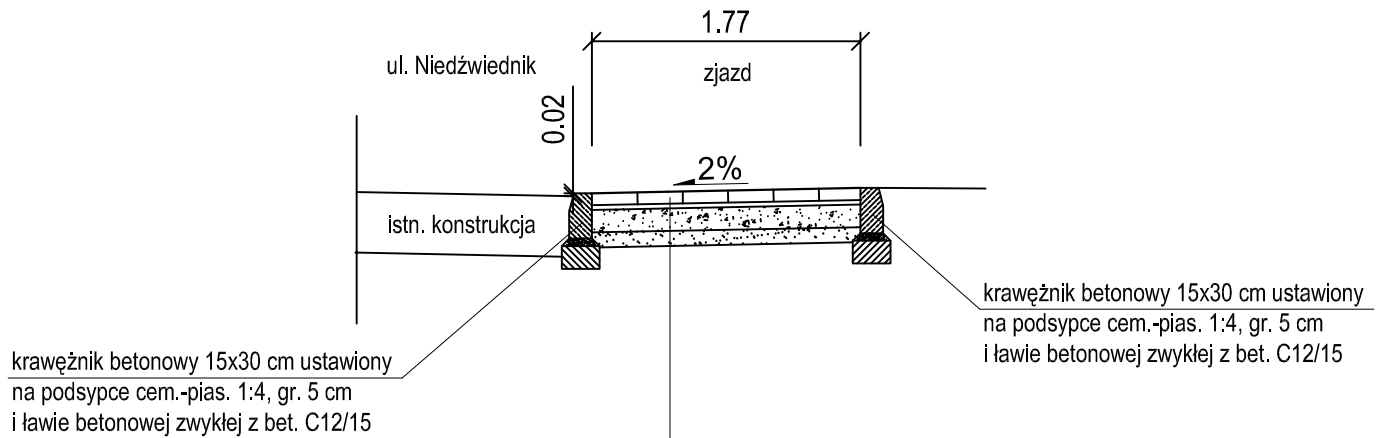

8 cm	w-wa ścieralna: płytka betonowa gładka 30x30 cm, koloru grafitowego
3 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca: piaski średnioziarniste spełniające wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D
(przez chodnik)

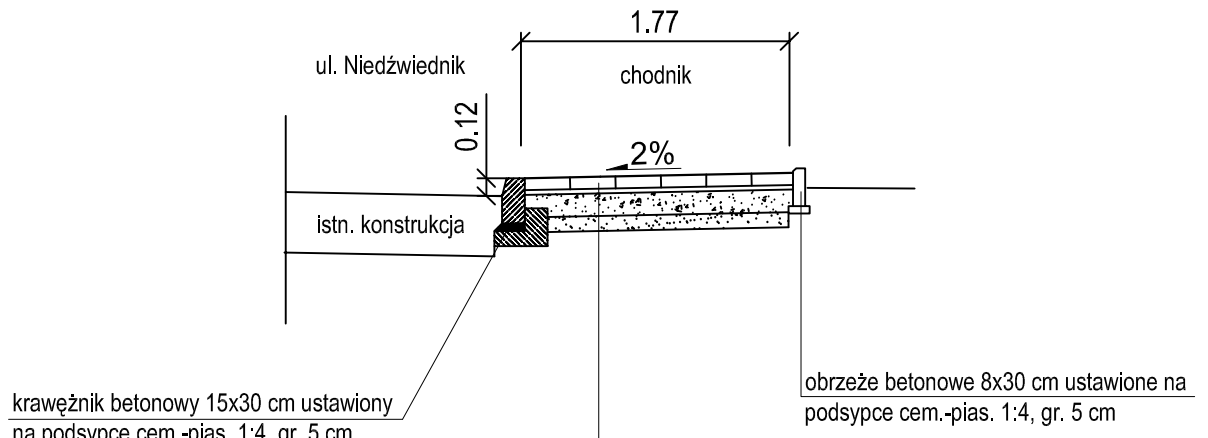

8 cm	w-wa ścieralna: płytka betonowa gładka 30x30 cm, koloru szarego
3 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca: piaski średnioziarniste spełniające wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5

Wymagana nośność:
- podłoże o wtórnym module sprężystości E2≥ 35 MPa;
- warstwa odsączająca: E2≥ 60 MPa i wskaźniku zagęszczenia Is=0,97;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa: E2≥ 120 MPa i Io≤2,2.

Uwaga:
1. W przypadku wystąpienia wolnej przestrzeni między proj. krawężnikiem a istn. nawierzchnią drogi gminnej należy ją wypełnić podbudową z bet. cementowego C12/15 gr. 20 cm i uszczelniającą masą asfaltowo-polimerowo-kauczukową.
2. Chodniki w ciągu ul. Górlaskiej należy wykonać na podbudowie gr.10 cm, natomiast w ciągu ul. Niedźwiednik gr. 15 cm.

PROFIL FILIP SOBICZEWSKI
ul. Gałczyńskiego 17B/1 81-587 Gdynia
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81
www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Umowa nr: 221/2018-E/PU/120/18 z dnia: 10.05.2018 r.

Nazwa opracowania:
Remont chodników Niedźwiednika w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"

Branża: Drogowa

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Tytuł rysunku: Przekroje normalne

Skala: 1:50

Data: wrzesień 2018 r.

Projektant:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Nr rys:
mgr inż. Filip Sobiczewski	drogowa	POM/0298/PWOD/09		3.0