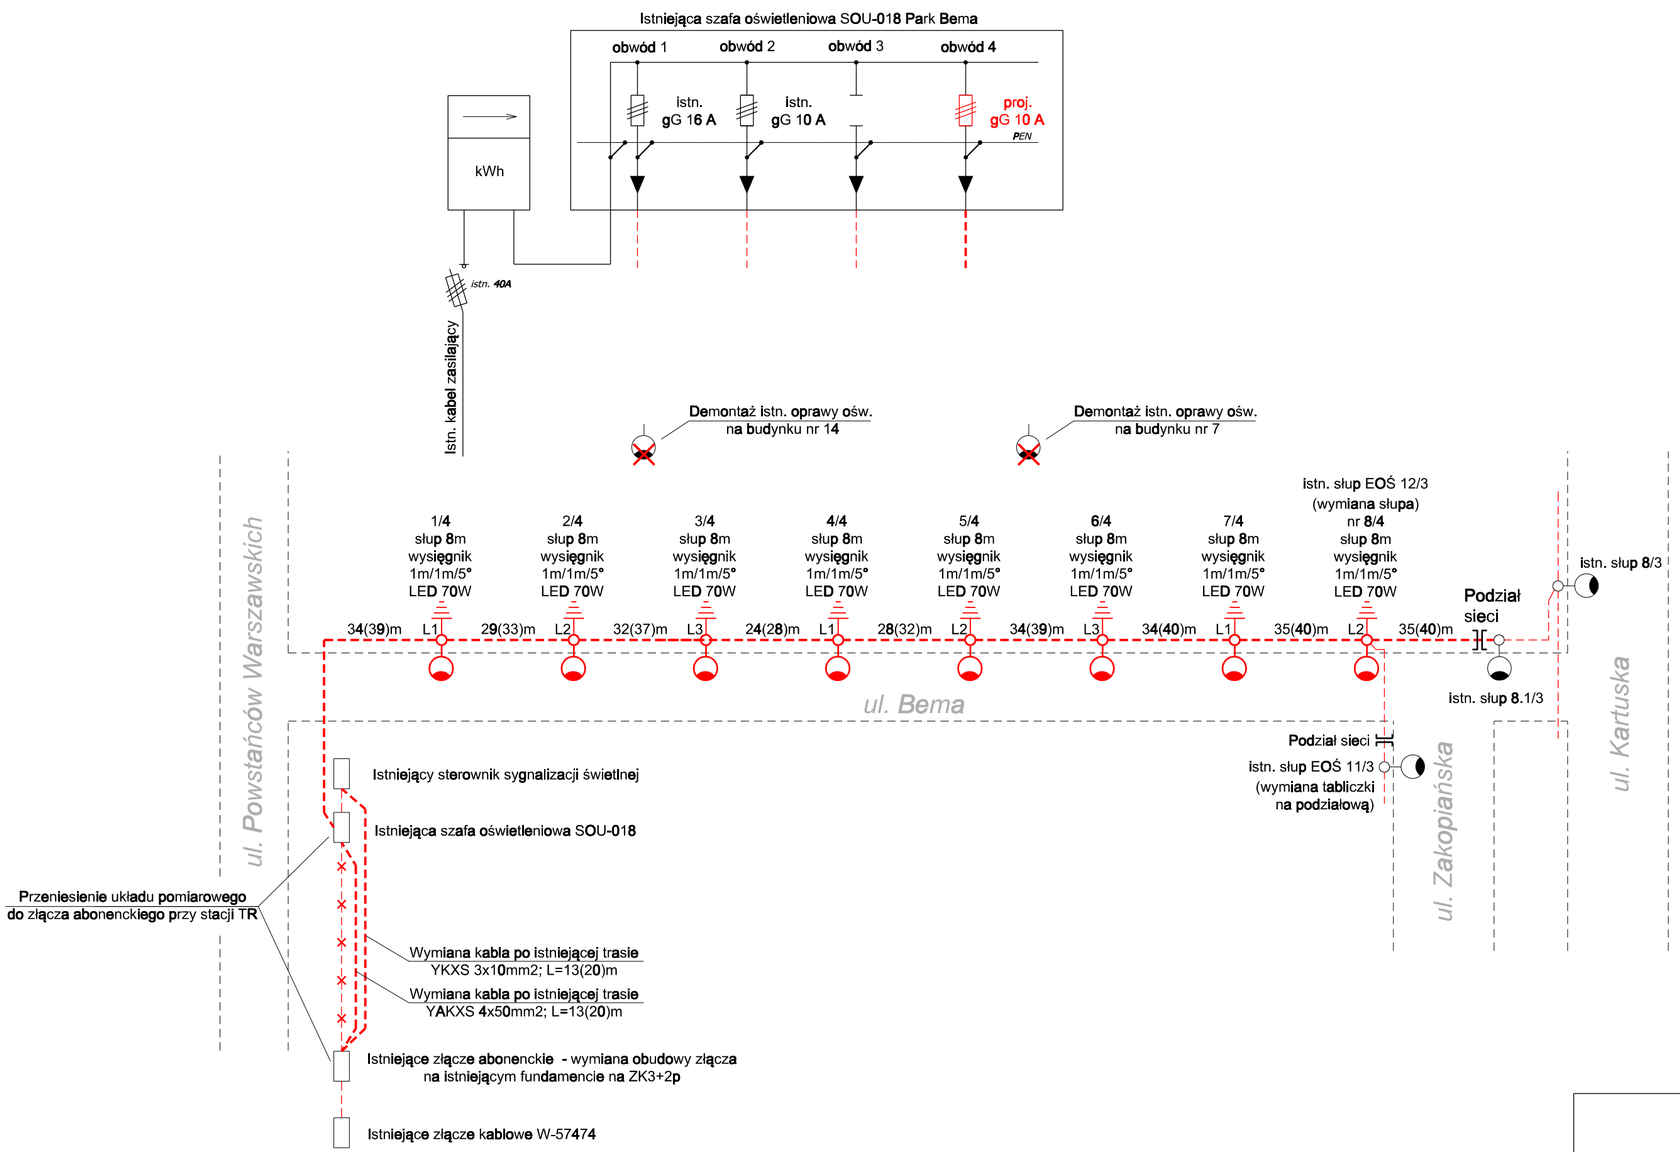

LEGENDA:

- Obwód oświetleniowy nr 1 (SOU) - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Demontowany kabel oświetleniowy
- Uziemienie, R≤10Ω
- Projektowany słup z oprawą oświetleniową
- Istniejący słup oświetleniowy
- Demontowana oprawa oświetleniowa
- Istniejąca szafka / złącze
- Podział sieci

Uwagi:
1) Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie", „Właściciel", „typ i przekrój kabla", „rok budowy".
2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:
   - 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,
   - 0,5 m od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.
3) Dokłany przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
4) W razie konieczności należy przyciąć gałęzie drzew, aby nie kolidowały z projektowanymi słupami.

JOTEL UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia w ul. Bema w Gdańsku				
Stadium:	Projekt wykonawczy			Rysunek nr:	3
Tytuł rysunku:	Schemat oświetlenia			Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:	---
Projektował:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	12.2018
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Czapiewski	POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-