





OZNACZENIA:

-  zawór równoważąco-regulacyjny z pomiarem gwint wewn.
-  Zawór kulowy z dźwignią
-  filtr siatkowy wielkość oczek 0,4mm

SCHEMAT MONTAŻU ARMATURY PODPIONOWEJ INSTALACJI C.T.

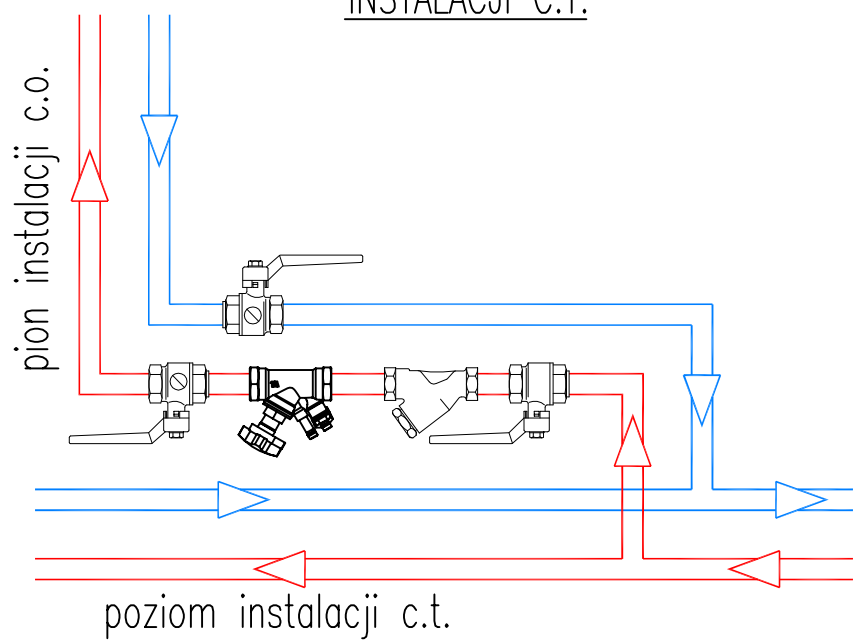

<b>Termoconcept</b>  Patryk Słupski ul. Świerkowa 7, 13-100 Nidzica tel. 608 304 557, patryk.slupski@gmail.com			BRANŻA:	SANIT.
			SKALA:	1:100
OBIEKT:	Przebudowa budynku Przedszkola nr 13 wraz z dostosowaniem przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowa węzła zymienia w Szkole Podstawowej nr 92		DATA:	12.2018
			NR RYS.:	S-16
		PROJ. WYK.		
ADRES:	Ul. Startowa 9, 80-461 Gdańsk			
RYSUNEK:	ROZWINIĘCIE- INSTALACJA C.T.			
PROJEKTANT:	mgr inż. Patryk Słupski		Upr.bud.nr:WAM/0154/PWOS/15	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jan Walewski		Upr.bud.nr:POM/0294/PBS/15	
OPRACOWAŁ:			Upr.bud.nr:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE				