


UWAGI:

- 1. Ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
- 2. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki,
- 3. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m,
- 4. Słupy malować proszkowo fabrycznie,
- 5. Fundament pomalować abizolem,
- 6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm +/-1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (+/- 1cm).

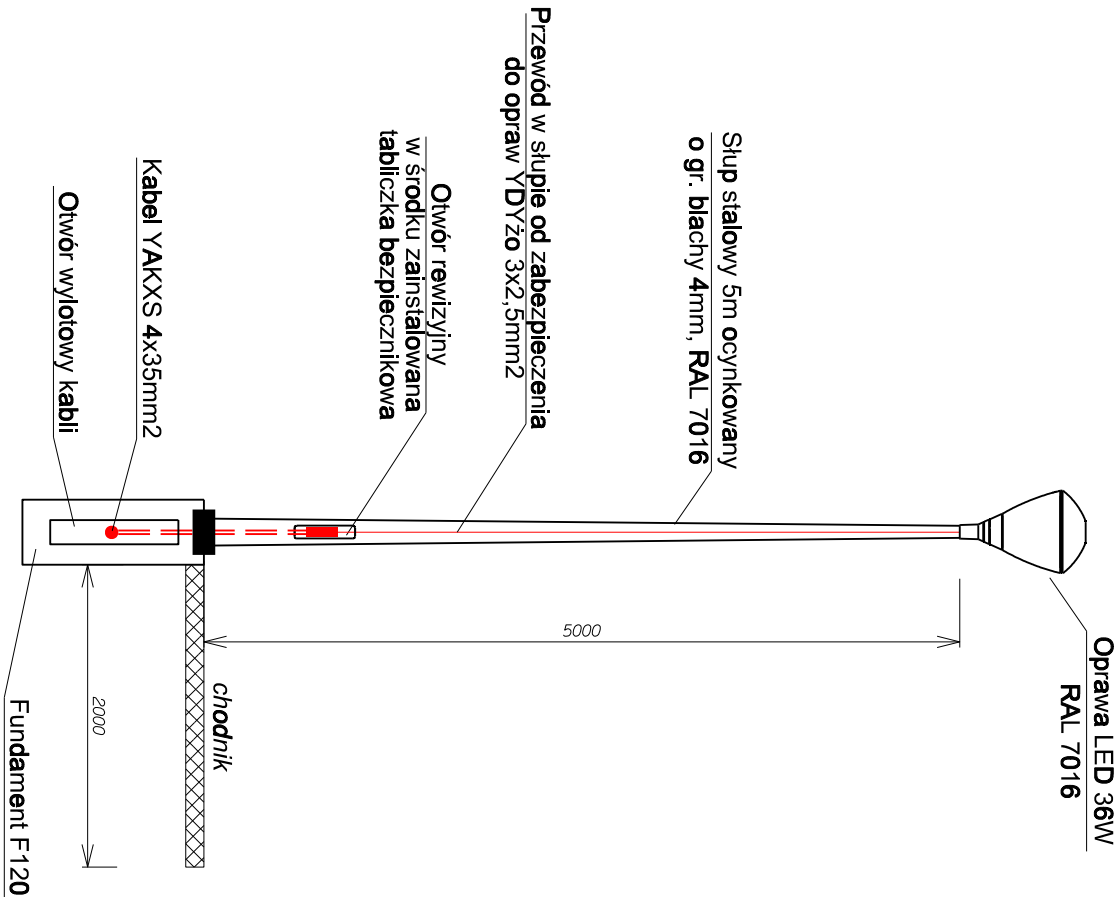

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:

Budowa oświetlenia schodów łączących ul. Wyczółkowskiego z ul. Legnicką w Gdańsku

Stadium:	Projekt wykonawczy			Rysunek nr:	7
Tytuł rysunku:	Przekrój słupa			Arkusz:	1 z 1
Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis		Skala:	1:50
Projektował:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	12.2018
Sprawił:	mgr inż. Paweł Czapiewski	POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-