istn. SOU 431
Ps=Pi=3,99 kW

moc istniejąca SOU 3,99 kW
moc doprojektowana SOU 0,21 kW +
moc całkowita SOU 4,20 kW
Ps=Pi=4,20 kW

WZ – automat zmierzchowy Grasslin
Pc – sterownik cyfrowy CPAnet z modułem GSM i analizatorem sieci
Kc, Kw – przekaźniki pośredniczące
Qc– stycznik obwodu całonocnego
Qw– stycznik obwodu popółnocnego

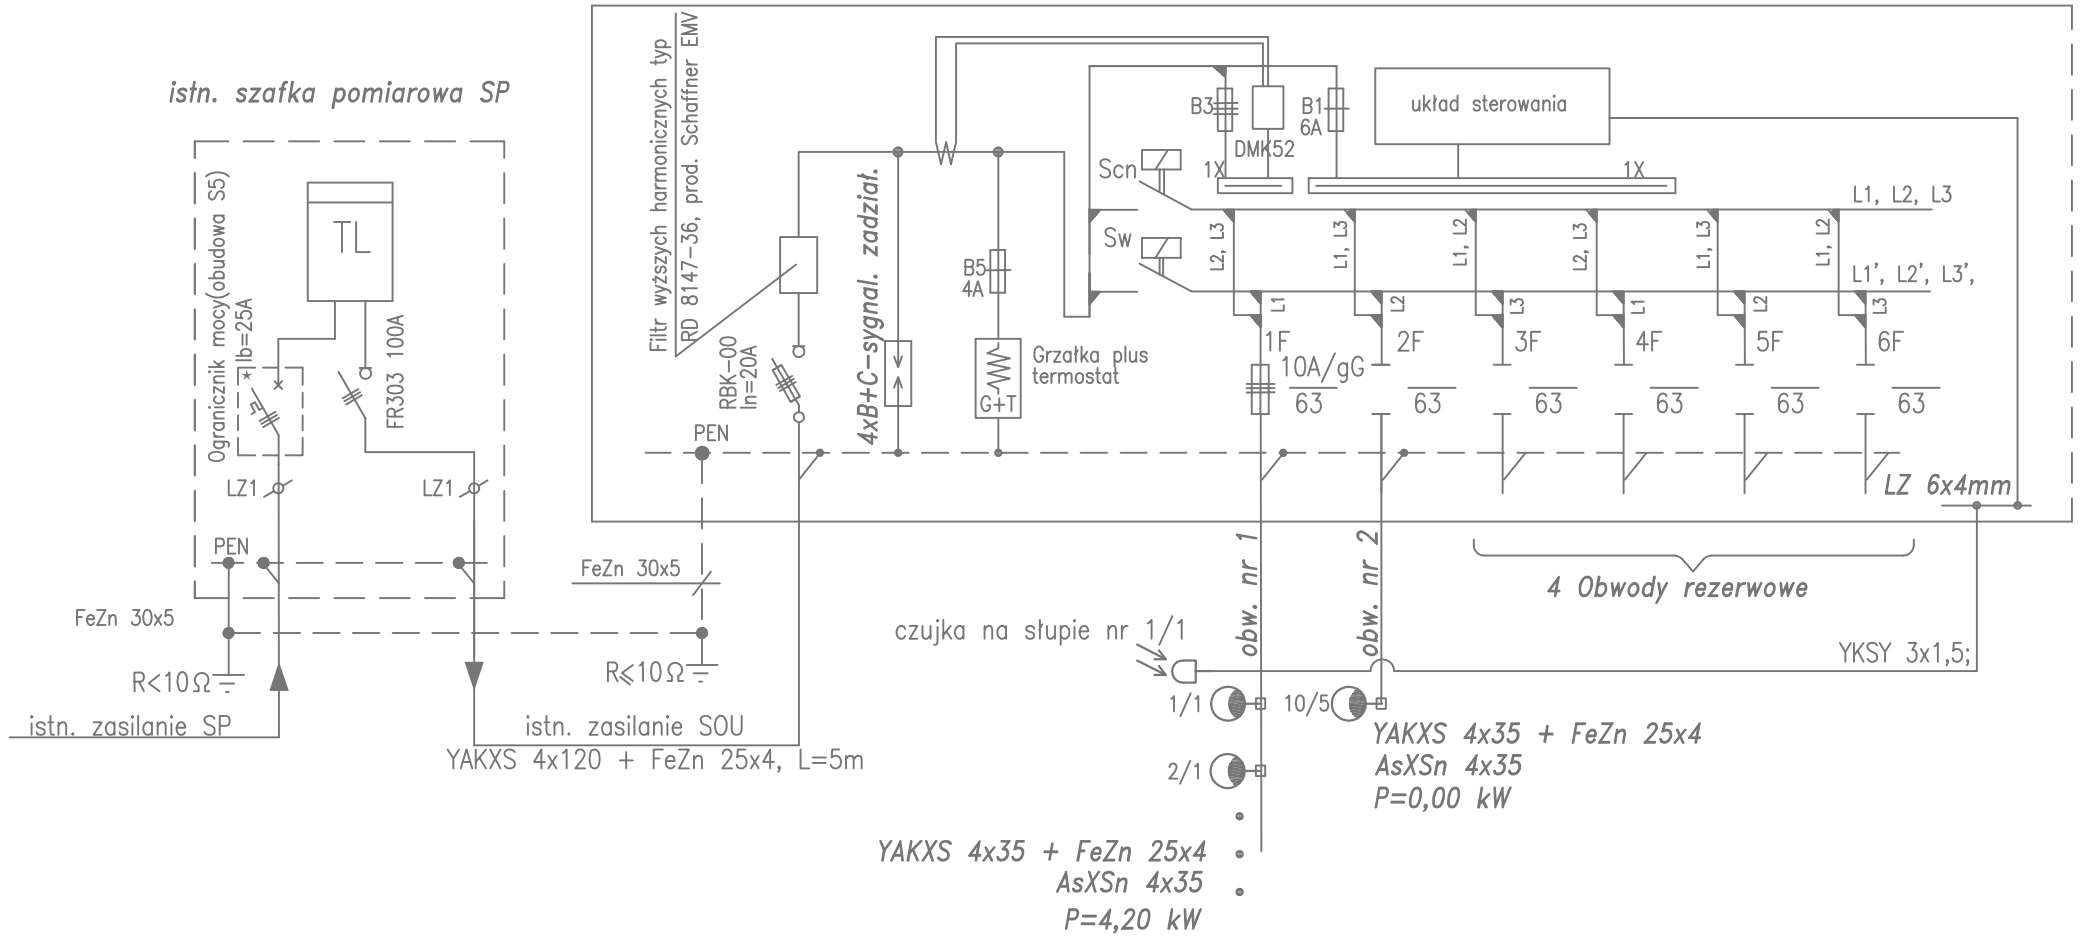

moc istniejąca obwodu P=3,99 kW
moc doprojektowywana obwodu P=0,21 kW +
moc całkowita obwodu P=4,20 kW

PROJEKT: PROINWESTA ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax.: (058) 321-8-321 email: biuro@proinwesta.pl	INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIAŁKI 20/2 OBR. 065 PRZY POMORSKIEJ SZKOLE RZEMIOSŁ W GDAŃSKU	
ADRES LOKALIZACJI: GDAŃSK, ul. SMOLUCHOWSKIEGO DZIAŁKI NR: 4/8, 19/1, 20/1, 21, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 45 - obręb 0065	DATA: VI 2016
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dominik Piesik, nr upr. POM/0184/POOE/14	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Fabisiak, nr upr. 26/Sz/02	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY / BRANŻA: ELEKTRYCZNA	--
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA	NR RYS.: E_03