



Wymieniana SOU-327 (część oświetleniowa GZDiZ + część pomiarowa Energa-Operator S.A.)
- przeniesienie elementów z istn. SOU-327 i doposażenie o brakujące elementy:
filtr wyższych harmonicznnych typy RD-8147-36, wyłącznik taryfowy 25A, grzałkę i stycznik 40A

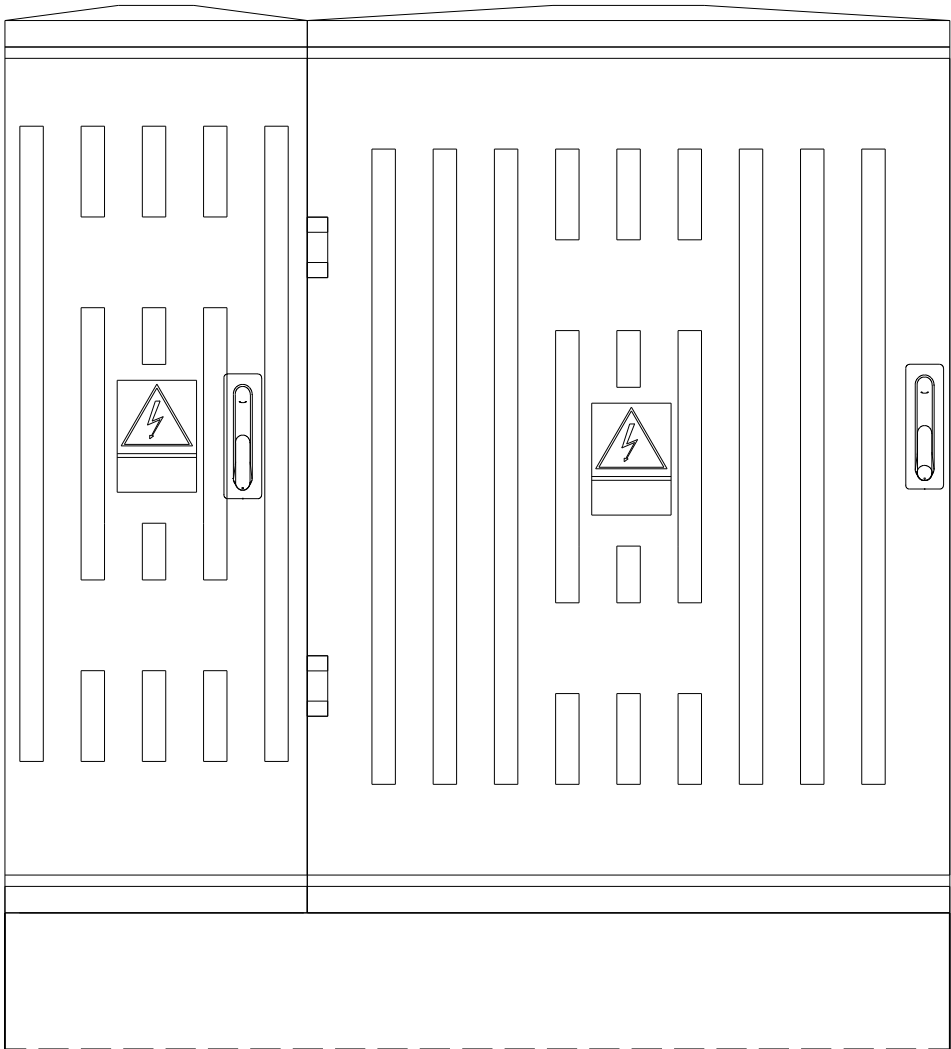

SZAFA OŚWIETLIENIOWA
1250x400x900mm
FUNDAMENT BETONOWY
1250x400x1400mm

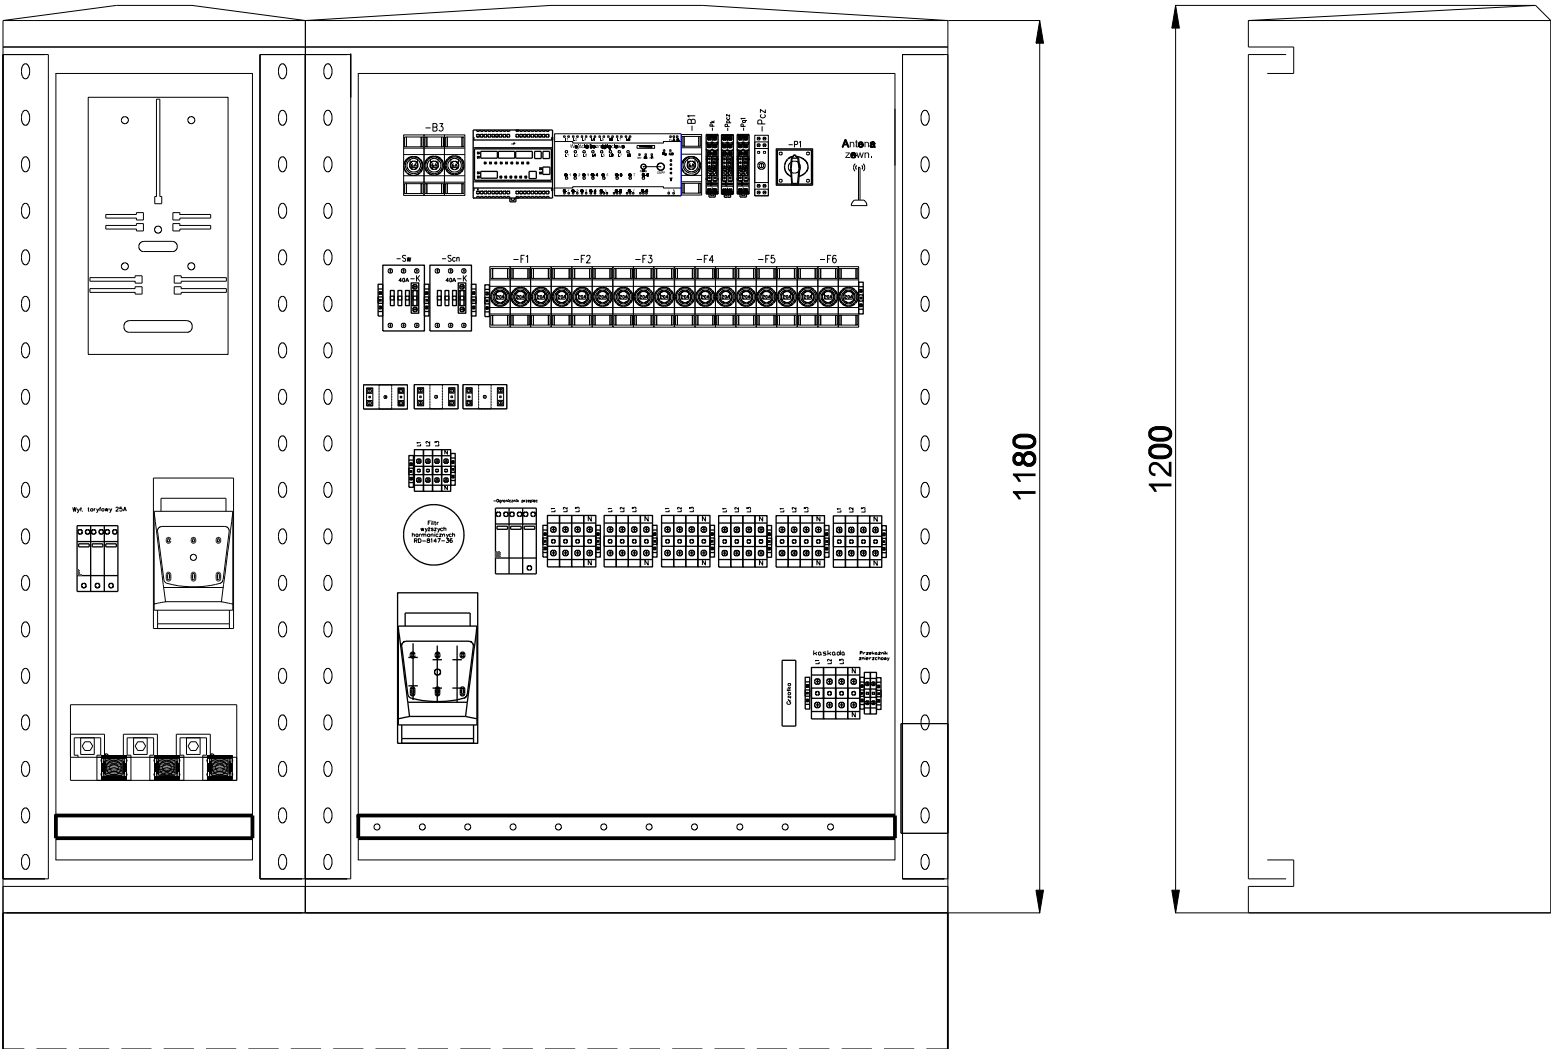

SZAFA OŚWIETLIENIOWA
1250x400x900mm
FUNDAMENT BETONOWY
1250x400x1400mm

Uwagi:
1) Zastosować kompletne wyposażenie szafki wg katalogu wybranego producenta ze szczególnym uwzględnieniem elementów wyszczególnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalną wartość wymiarów zewnętrznych dla odpowiedniego rozmieszczenia i prawidłowej pracy aparatury
3) Sekcja pomiarowa powinna posiadać osobne drzwi z zamknięciem spełniającym wymogi zakładu energetycznego.

MAREL		MAREL Marcin Szczęsny ul. Jaśkowa Dolina 15/101, 80–252 Gdańsk			
Investycja:	Budowa oświetlenia ul. Złota Karczma w Gdańsku				
Investor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Widok szafki ośw. + część ZKP	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	8
Projektował:	Marcin Szczęsny	POM/0191/P00E/14		Skala:	–
Sprawił:	Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PW0E/15		Data:	11.2018