


## LEGENDA

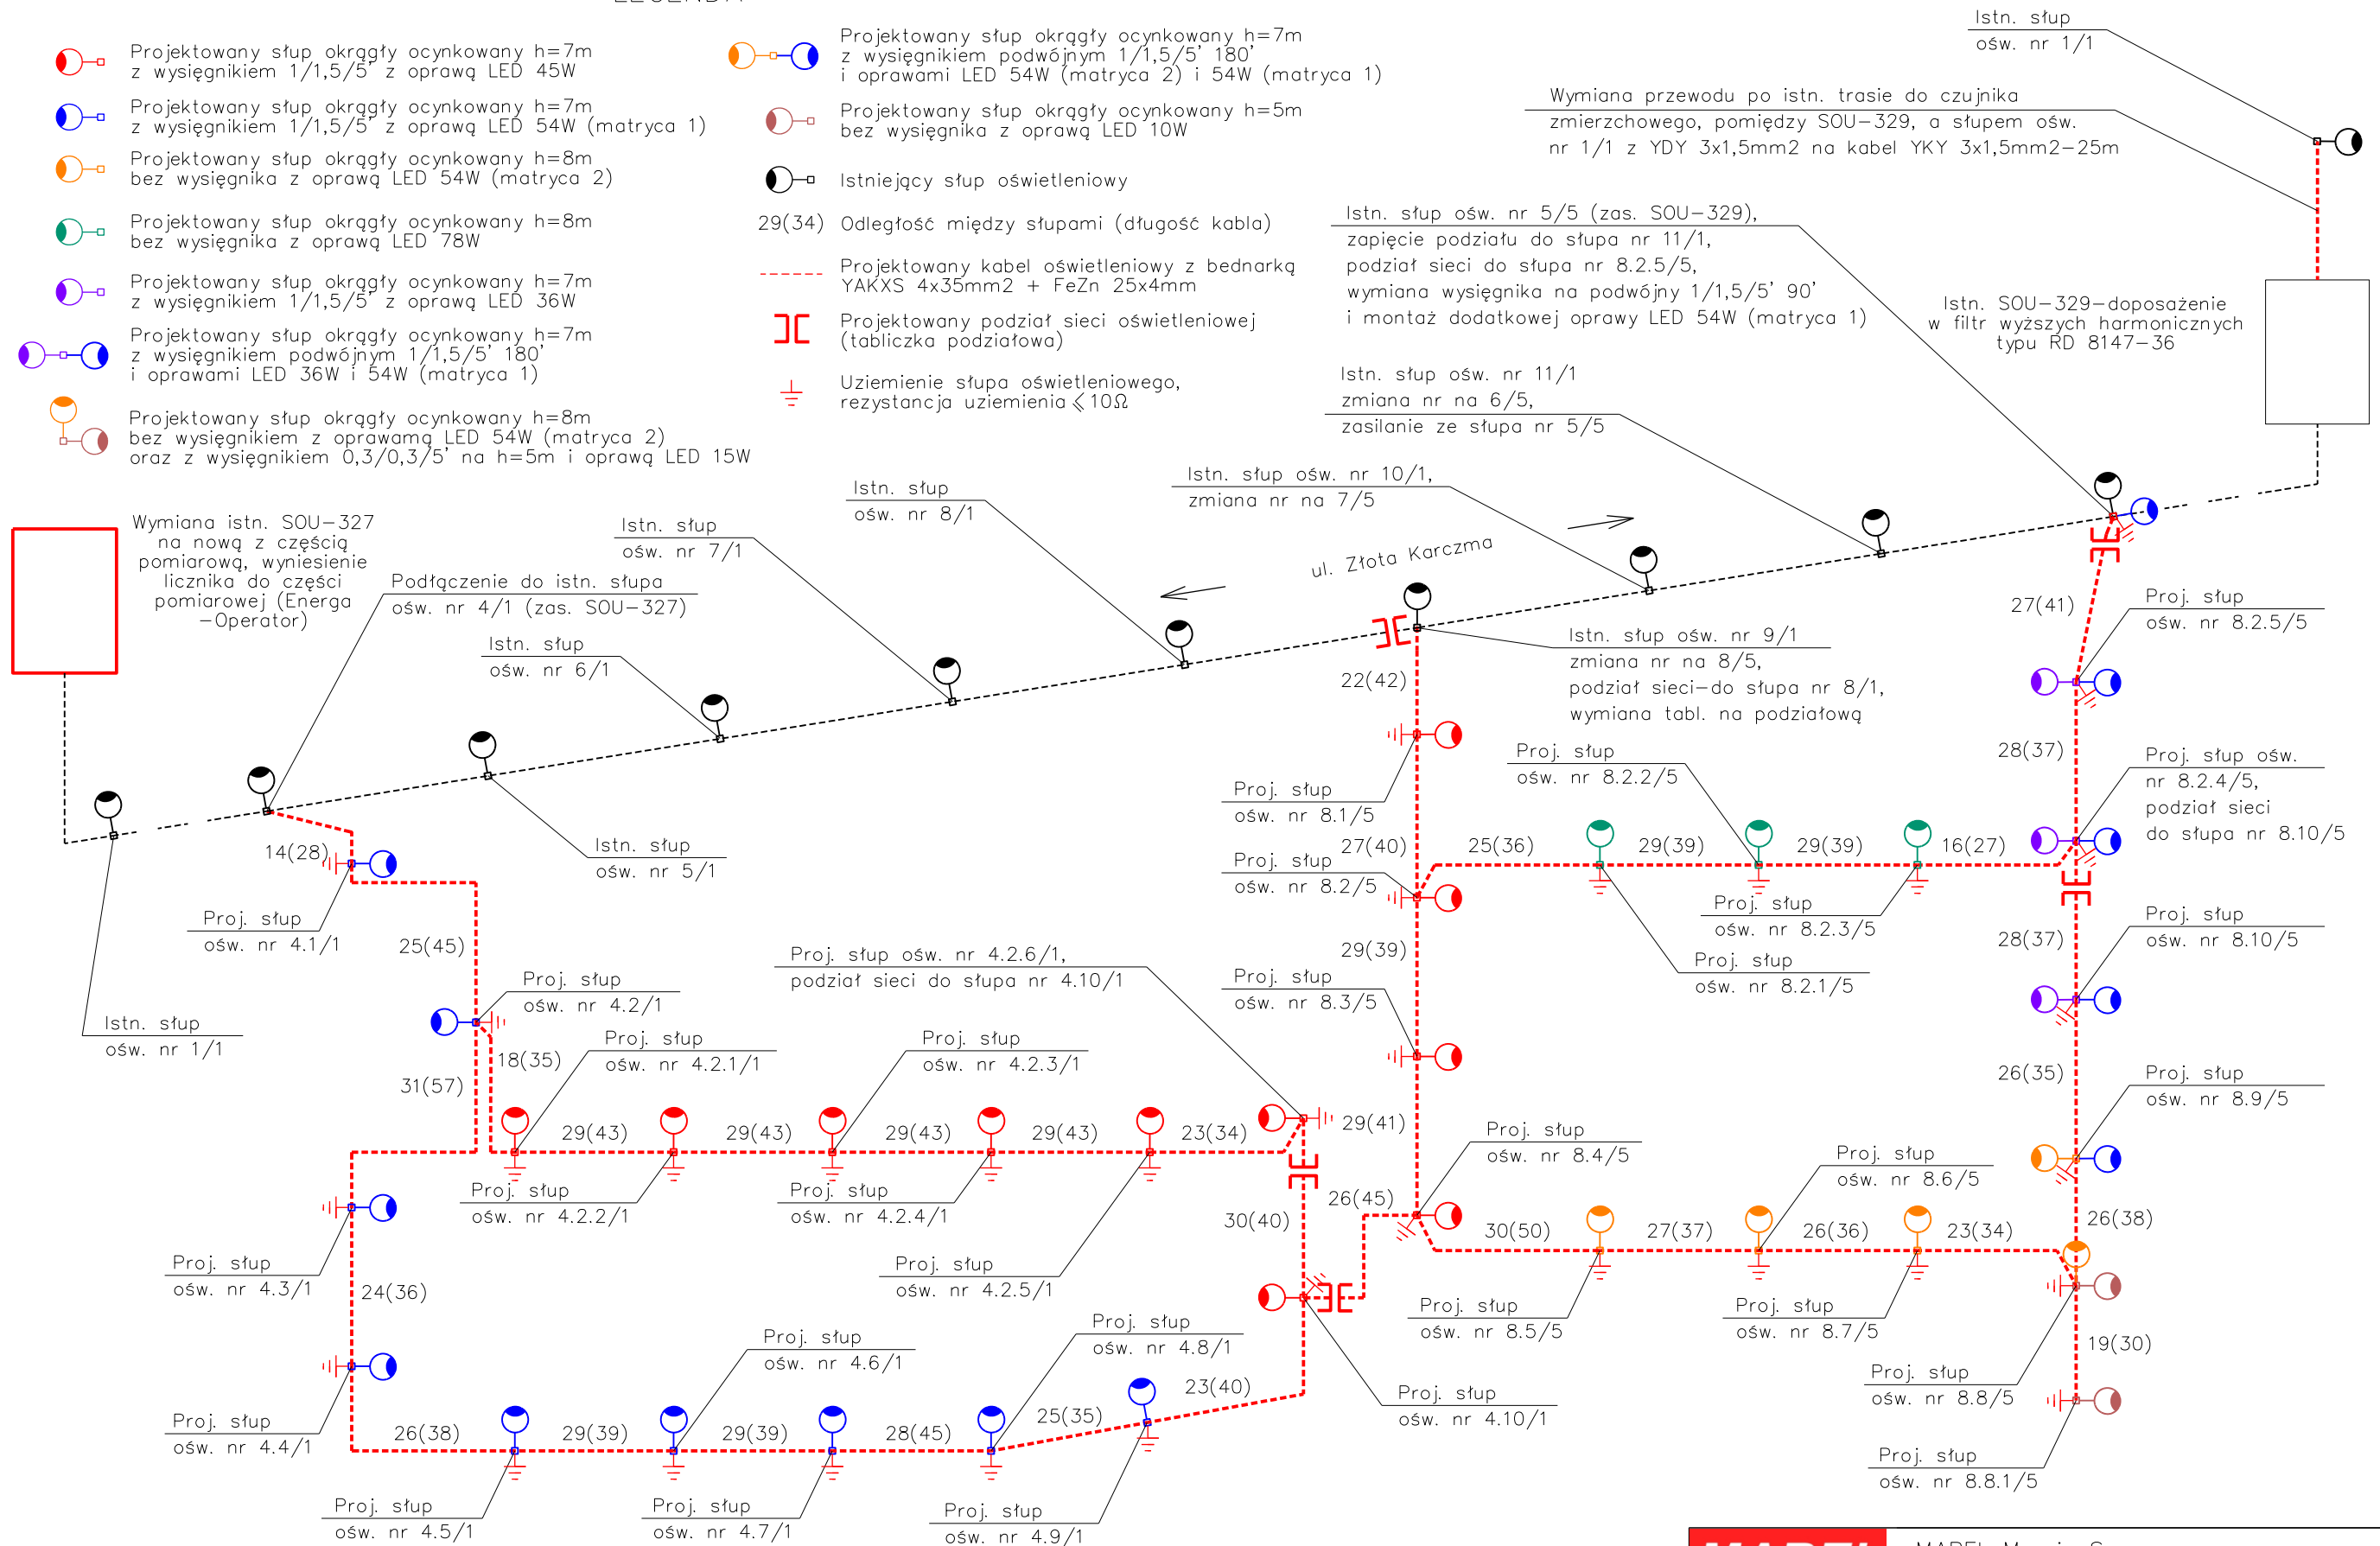


UWAGI:

1. Lampy zasilić na przemian z poszczególnych faz/żył kabla
2. W słupach zastosować złącza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziałach sieci)
3. Pomiedzy słupami razem z kablem ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm w celu uziemienia każdego ze słupów słupów

Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączenie zasilania w układzie:

- TN-C - linia kablowa
- oprawy - dodatkowa izolacja (II klasa ochronności)

		MAREL Marcin Szczesny ul. Jaškowa Dolina 15/101, 80-252 Gdańsk			
Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Złota Karczma w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Schemat sieci oświetleniowej	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	4
Projektował:	Marcin Szczesny	POM/0191/P00E/14		Skala:	1: 500
Sprawdził:	Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PW0F/15		Data:	11.2018