


proj. rozdzielnica TO-1

1xYDYp 3x1,5 obw. 0-1	- oświetlenie korytarza i wejścia
1xYDYp 3x1,5 obw. 0-2	- oświetlenie pomieszczenia gospodarcze i szatnia
1xYDYp 3x1,5 obw. 0-3	- oświetlenie szatnie i siłownia
1xYDYp 3x1,5 obw. 0-4	- oświetlenie -obwód istniejący, pom. poza zakresem
1xYDYp 3x1,5 obw. Ew/1	- oświetlenie ewakuacyjne

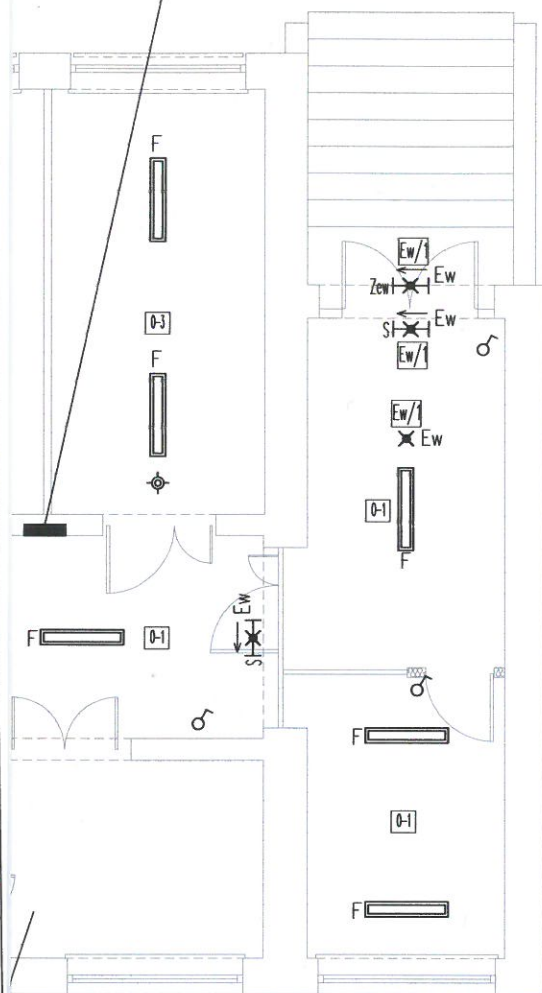

ieszczenia poza zakresem opracowania

ętrzna o mocy 38W,  
netryczna, IP65

netalu  
24W, strumień  
=2,4m, IP40

d nateżenia)

wy 150lm

n

z

0Hz

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH  
inż. Ryszard Leśniewski Nr 188/93  
Gdańsk, .....  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
bez uwag z uwagami

TATAMI Architekci Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Konopnickiej 10/24, 80-240 Gdańsk tel. 500 218 463  
e-mail: tatami.architekci@gmail.com

TEMAT:

PROJEKT WIELOBRANŻOWY REMONTU/PRZEBUDOWY  
CZĘŚCI BUDYNKU: - Dostosowanie wybranych  
pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z  
Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 43 w  
Gdańsku przy ul. Beethovena 20

ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 43  
Gdańsk ul. Beethovena 20

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT:

Łukasz Darmach  
upr. nr POM/0011/POOE/11

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Plan instalacji oświetleniowej - stan projektowany

BRANŻA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
ELEKTRYCZNA	1:100	0	04.2019	E-4