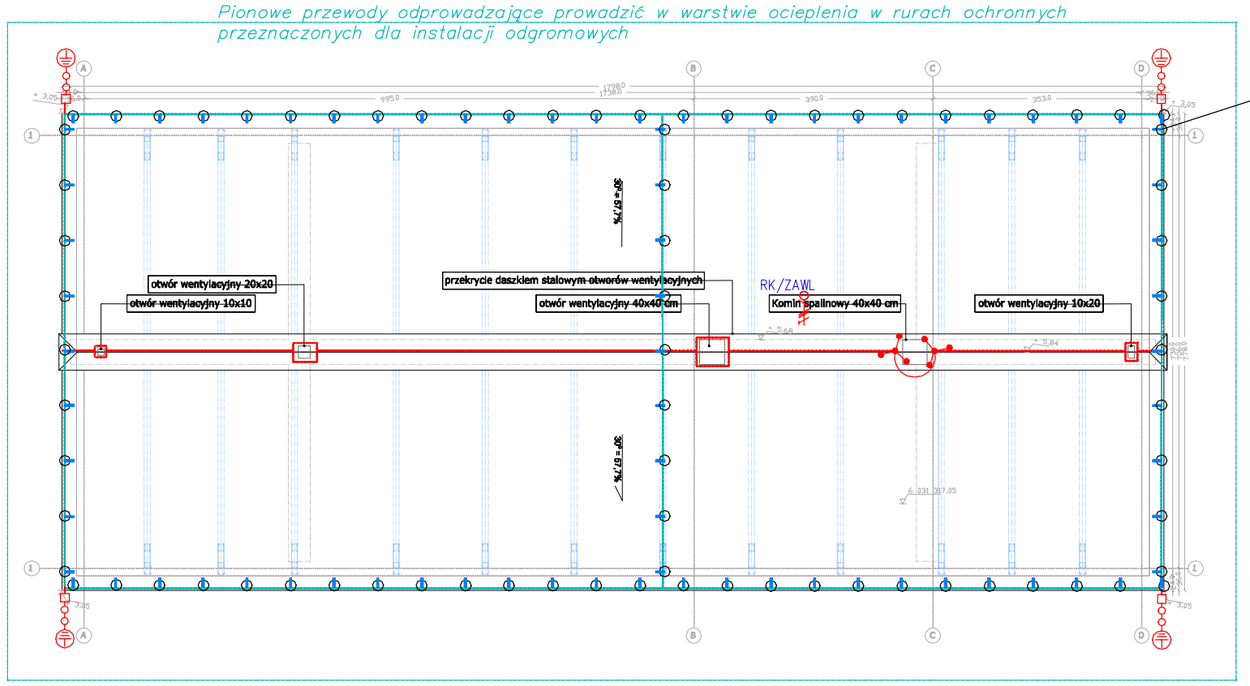

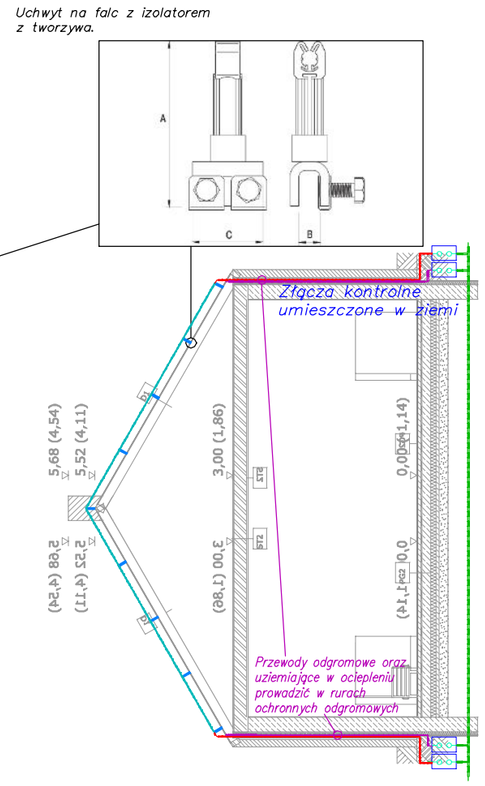

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Przewód odgromowy drut DeFe 8mm	45 m
	Przewód odgromowy drut DeFe 8mm mocowany na uchwytach na falc z izolatorem	70 m
	Połączenie instalacji z rynnami oraz obróbkami blacharskimi	
	Złącze kontrolne	4 szt.
	Uchwyt na falc z izolatorem z tworzywa. Przykładowy rysunek uchwytu znajduje się w dokumentacji projektowej	
	Izolamik 0,5m Ochrona komina. W przypadku połączenia metalicznego pomiędzy szczytem komina a urządzeniem ciepłowniczym – szczkowość odbija izolacyjny od metalowych elementów komina.	2 szt.

1. Złącza kontolne instalować w opasce budynku w skrzynkach kontrolnych typ AH 2 lub AH 1.

2.Wszystkie połaczenia w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca połaczenia zabezpieczyć antykorozyjnie .

3. Zwody poziome wykonać z drutu DeFe 8 mm. W szklarni drut układać na uchwytach na felc wyprowadzony z konstrukcji wsporczej szklenia. W budynku socjalno–technicznym prowadzenie w części szklanej jak dla szklarni.

4. Przewody odprowadzające w szklarni prowadzić jak przewody poziome na uchwytach. W bud. socjalno–technicznym przewody prowadzić w rurach odgromowych wewnątrz ocieplenia budynku.

5. Połączenia zwodów poziomych na dach z obróbkani blacharskimi oraz rynnami wykonać zaciskowe wg PN–IEC 62305 .

Schemat blokowy zsilania

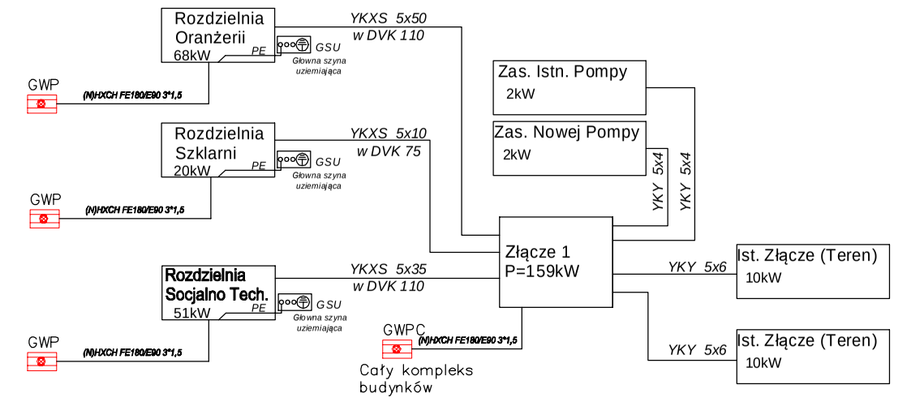

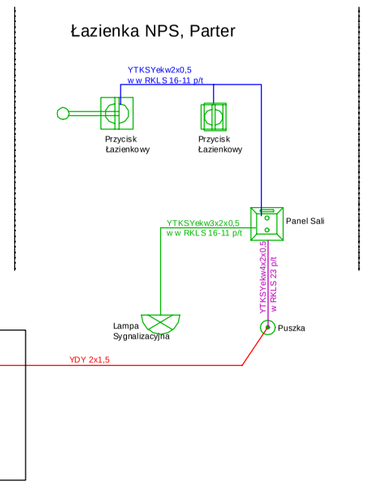

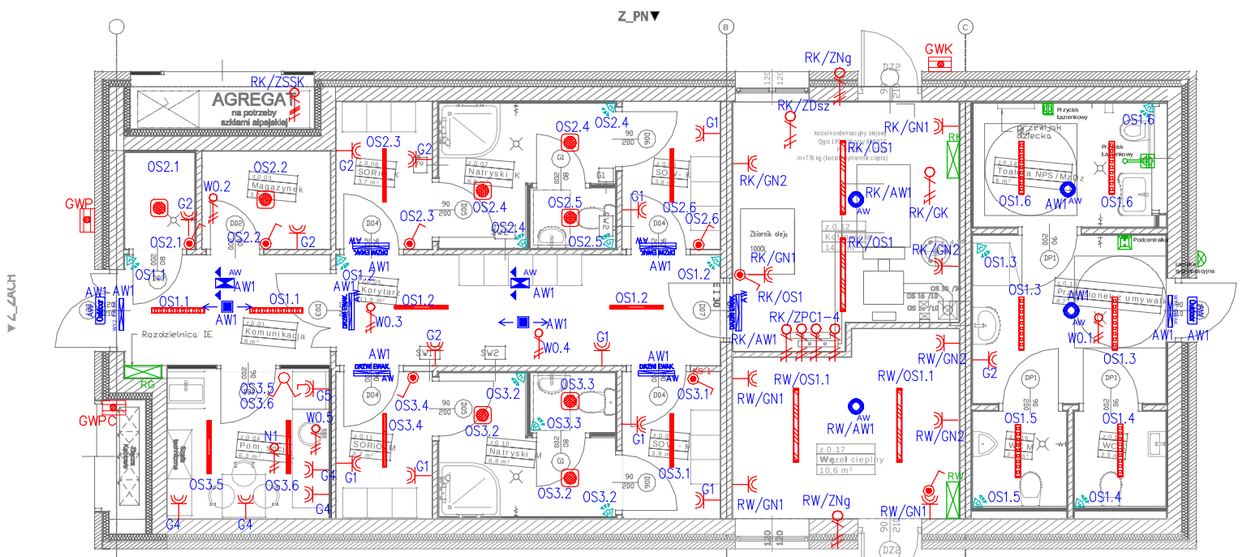

Zestawienie danych z projektu – przyziemie		
Blok	Nazwa	Ilość
	3W LED, OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA, 1H, AT, PRACA NA CIEMNO, IP 65	4 szt.
	Detektor ruchu 180 stopni	13 szt.
	Gniazdo hermetyczne, 1–krotne	26 szt.
	Gniazdo hermetyczne, Lodówka	1 szt.
	1W LED, OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA, 1H, AT, PRACA NA JASNO; Piktogram kierunek drogi ewakuacji;	2 szt.
	Wyłacznik prądu	3 szt.
	Lampa LED LED 2000lm, downlight, IP44	8 szt.
	Lampa Sygnalizacyjna inst. przyzywowa	1 szt.
	3W LED, OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA, 1H, AT, PRACA NA CIEMNO	2 szt.
	3W LED, OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA, 1H, AT, PRACA NA CIEMNO, IP65	2 szt.
	Oprawa podtynkowa 3x1100lm IP44	4 szt.
	Oprawa podtynkowa LED 3x1100lm PLX	4 szt.
	Oprawa zwieszana Power LED 3x1100lm PLX IP44	8 szt.

Zestawienie danych z projektu – przyziemie		
Blok	Nazwa	Ilość
	Oprawa awaryjna LED, OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA, 1H, AT, PRACA NA JASNO; Piktogram Drzwi ewakuacyjne;	6 szt.
	Oprawa awaryjna LED, OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA, 1H, AT, PRACA NA JASNO; Piktogram Wyjście ewakuacyjne;	2 szt.
	Podcentralka Sali inst. przyzywowa	1 szt.
	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy	1 szt.
	Przycisk przywoławczy inst. przyzywowa	1 szt.
	Przycisk przywoławczy inst. przyzywowa	1 szt.
	Oprawa natynkowa 50W LED, IP 65	4 szt.
	Wypust 1f zwykły	14 szt.
	Wypust kablowy 3F	1 szt.
	Łącznik hermetyczny	8 szt.

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Bednarka FeZn 30x4 – uziom otokowy	85 m
	Szyna uziemiająca	5 szt.
	Złącze kontrolne	6 szt.
	Uziemienie konstrukcji wsporczej przeszklenia z wykorzystaniem złącza kontrolnego	2 szt.

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Korytko prostokątne 50X50 wyposażone w dzielił zakrywający chroniący okablowanie przed działaniem promieniowania UV, montaż zwieszany	30 m
	Korytko prostokątne 150X100 wyposażone w dzielił zakrywający chroniący okablowanie przed działaniem promieniowania UV, montaż zwieszany	15 m
	Korytko prostokątne 200X100 wyposażone w dzielił zakrywający chroniący okablowanie przed działaniem promieniowania UV, montaż zwieszany	16 m
	Korytko prostokątne 50X50 – prowadzenie w sufitach podwieszanych	90 m

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Rura ochronna SRS75 Prowadzenie zasilania ze złacza ZK1 do RG	4 m
	Rura ochronna SRS 110 – połoczenie komputera klimatu z szafą wykonawczą – 3x(JZSOO 25x1,5)	dł. całego odcinka – 60m

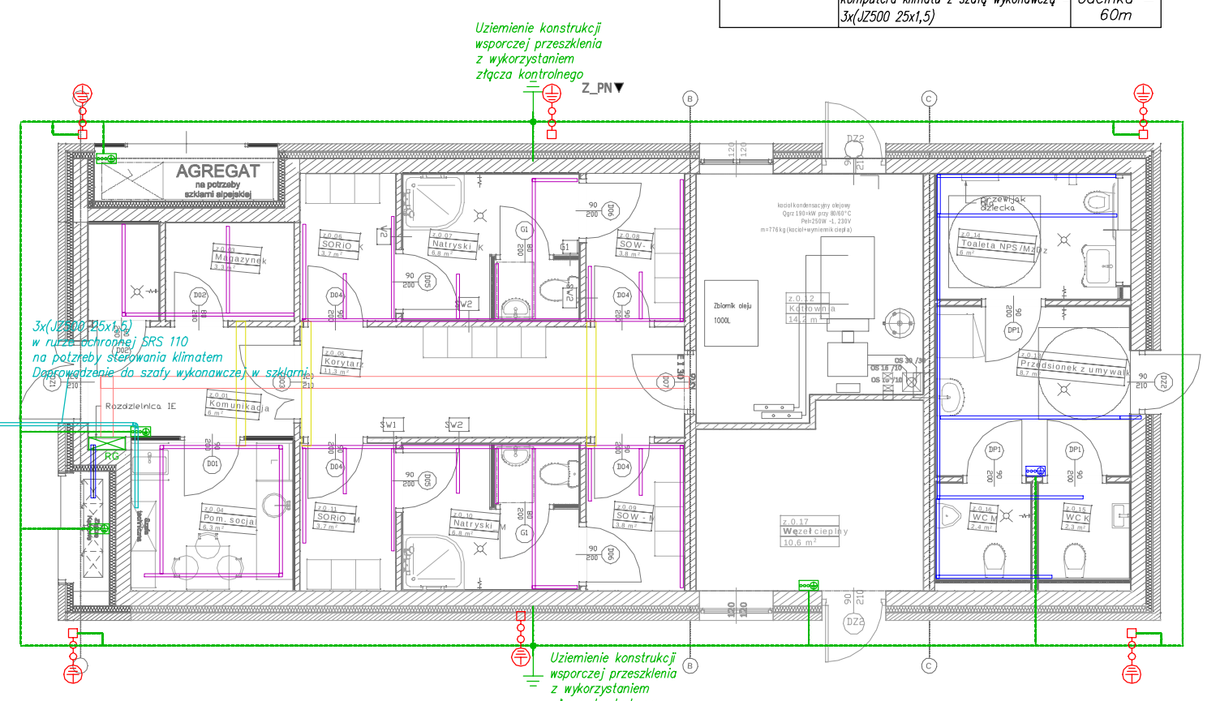

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11,
80-560 Gdańsk

Jednostka projektowania:
RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadło

Tytuł opracowania:
"Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie,
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście"

Faza: Projekt wykonawczy
Zeszyt nr: 3 Zaplecze

Branża: Elektryczna

Nazwa rysunku:
Schemat inst. przyzywowej; Schemat detekcji gazu; Rzuty przyziemia - inst. elektryczna, trasy kablowe, uziom fundamentowy; Rzut dachu - instalacja odgromowa;

Projektant: mgr inż. Sławomir Radziszewski
Numer uprawnień: MAZ/0540/POOE/14
Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Konca
Numer uprawnień: CIE 13/86
Podpis:

Opracowanie: Sławomir Radziszewski

Nr rysunku: PAL_ZS_PW_601
Skala: 1:100

Data opracowania: Kwiecień 2018 r.
Rewizja: